



COMITÉ MIXTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Actualización de las Acciones del Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo (CMSST)/2023.

El CMSST como órgano institucional responsable de impulsar y monitorear las acciones que tienen como objetivo eliminar, reducir y controlar los riesgos que atentan contra la seguridad y salud de los trabajadores, ha observado y validado las siguientes actividades ejecutadas por la División de Seguridad laboral en el primer trimestre del año en curso.

ACTIVIDADES	PERIODO
Instalación sistema de alarmas sonoro luminosas en todo el conjunto de edificaciones de la Sede Central del INAIFI, como mecanismo de alerta ante la ocurrencia de eventos que amenacen la integridad física de los colaboradores. Ver imagen tipo asociada.	Enero 2023
Se confeccionó una planimetría contentiva de las rutas de evacuación de Sede Central, donde se indican los distintos recorridos y puntos de encuentros. Ver imagen asociada.	Noviembre 2022
Se mejoró el parque de extintores portátiles de incendios en toda el área de la Sede Central, reemplazando las unidades ABC/PQS/10 libras con el mantenimiento vencido, introduciendo unidades ABC/PQS/20 libras. Ver imagen tipo asociada.	Diciembre 2022
Se confeccionó una planimetría indicando la localización de las estaciones que albergan cada uno de los extintores. Ver imagen asociada.	Octubre 2022

	
Sra. Tamara Francisca Peña De La Cruz Secretaria	Sra. Rosa Yanina Torres Presidente

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

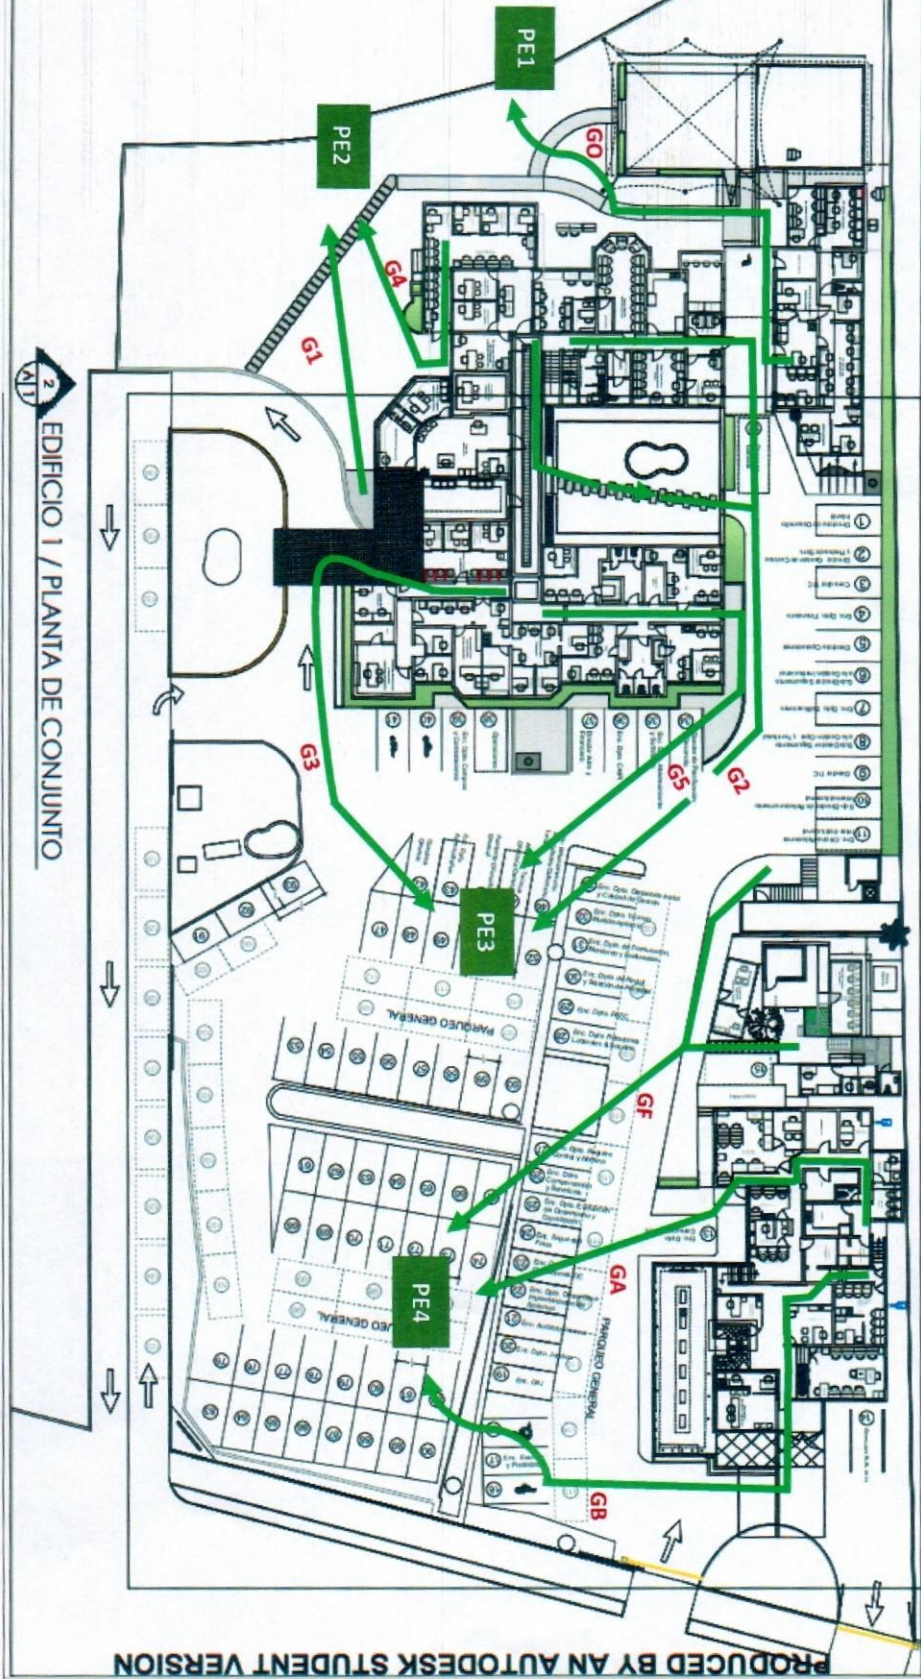

EDIFICIO 1 / PLANTA DE CONJUNTO

RUTAS DE EVACUACIÓN SEDE CENTRAL

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Dirección de Recursos Humanos,
División de Seguridad Laboral.

DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES EN SEDE CENTRAL

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

- 1: Extintor en estación 1 segundo nivel, ante despacho DG.
- 2: Extintor en estación 2 segundo nivel, Sub-Direcciones.
- 3: Extintor en estación 3 segundo nivel, frente a cocina.

2 EDIFICIO 1 / PLANTA DE CONJUNTO

EDIFICIO LA CASONA


EDIFICIO 911

LEYENDA

- Extintor portátil ABC/PQS/10 libras.
- Extintor portátil ABC/PQS/20 libras.
- # Número de la estación extintor(es).

● 20: Extintor en estación 20, pasillo RRHH

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

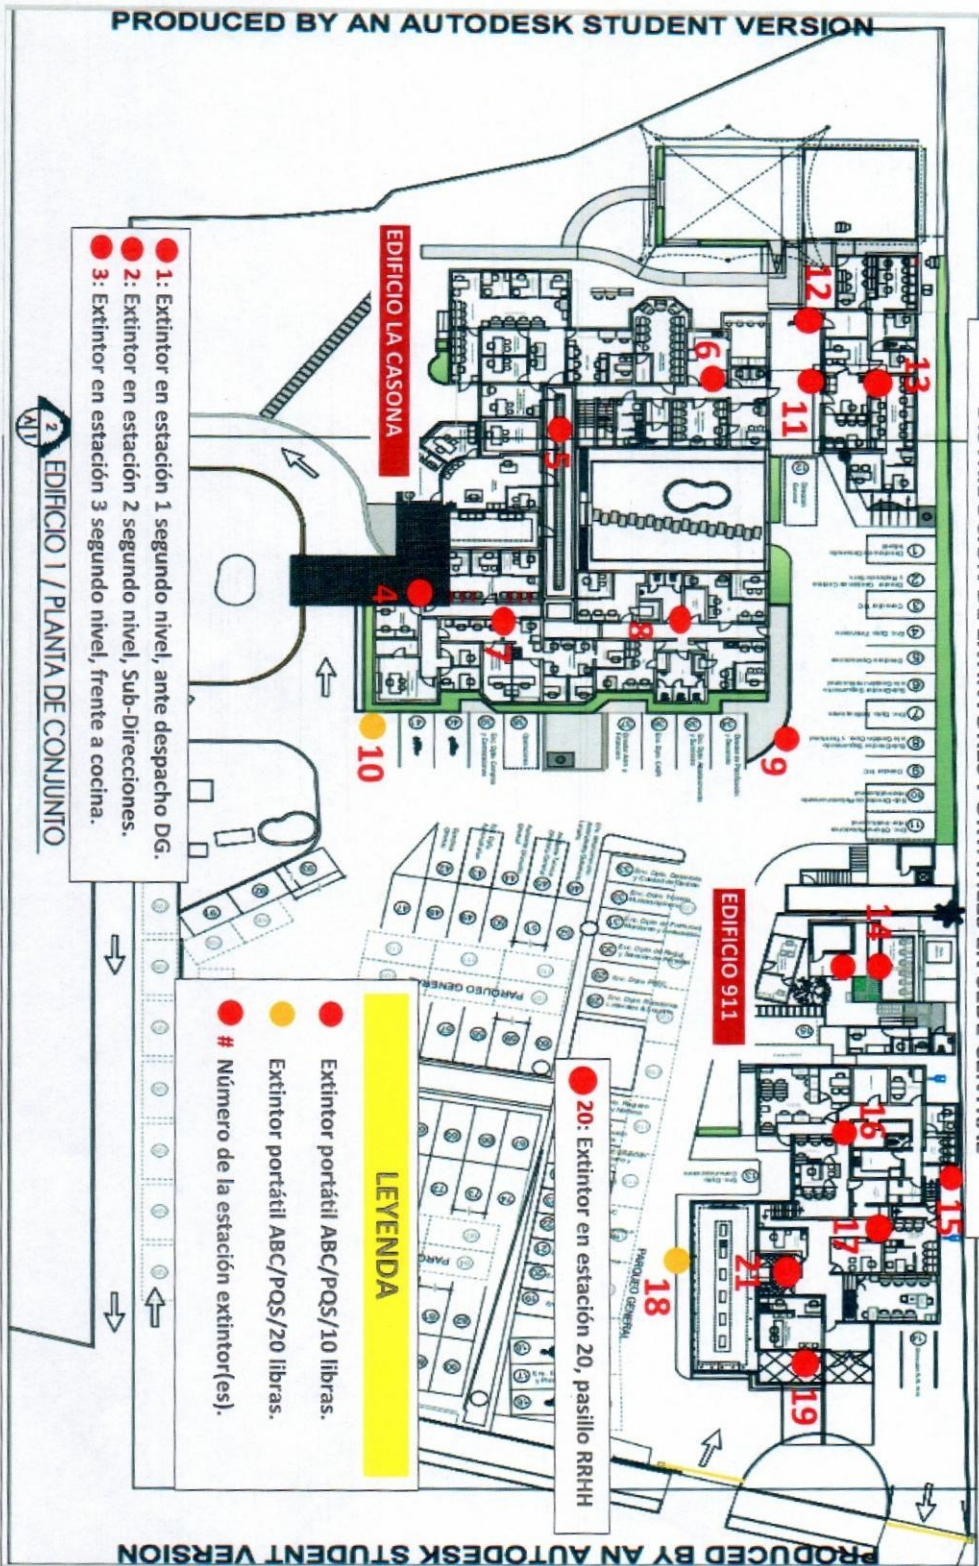



16

EXTINGUISHER



