

**FECHA:** 27 Marzo 2025

### DATOS GENERALES

**Lugar:** DCSNS  SRS  Hospital  CPN

**\*Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALFREDO GONZALEZ GIL ROLDAN

**Área:** BAHORUCO

**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al Plan de Mantenimiento de Preventivo en el EES.

**Código POA (Si aplica):** N/A

### INTRODUCCIÓN

El presente informe trimestral del Plan Operativo Anual (POA) corresponde al periodo de enero a marzo de 2025 en el Hospital Municipal Dr. Alfredo Gil Roldán. Se detallan las actividades realizadas en términos de mantenimiento, adquisiciones e instalaciones para el correcto funcionamiento de las instalaciones hospitalarias.

### OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de las acciones llevadas a cabo en cumplimiento del Plan Operativo Anual durante el primer trimestre del año 2025.

### METODOLOGIA (Si aplica)

Se recopilaron los registros de actividades realizadas en el hospital, incluyendo fechas y descripciones detalladas de cada acción relacionada con mantenimiento, adquisiciones e instalaciones.

### DESARROLLO / HALLAZGOS

A continuación, se detallan las actividades realizadas en el Hospital Municipal Dr. Alfredo Gil Roldán durante el periodo de enero a marzo de 2025:

3/1/2025: Mantenimiento de abanicos.

Adquisición e instalación: Se adquirió e instaló una lavadora.

4/1/2025: Inspección general.

5/1/2025: Mantenimiento del aire en el dormitorio de enfermeras.

9/1/2025:

Instalación de mostrador en el departamento de facturación.

Mantenimiento de la puerta de madera en la lavandería.

Mantenimiento de instalación de portapapeles y extintores.

10/1/2025:

Ensamblaje de muebles.

Mantenimiento de abanicos.

Mantenimiento de pintura en muebles como gavetero y escritorio.

11/1/2025: Inspección general.

17/1/2025: Instalación de llave en el patio.

19/1/2025: Mantenimiento del inodoro en el departamento de dirección.

22/1/2025: Mantenimiento y limpieza general en el departamento de salud mental debido a un incendio.

24/1/2025: Mantenimiento de la instalación de llave en la puerta del baño de la farmacia.  
28/1/2025:  
Mantenimiento eléctrico en el departamento de laboratorio.  
Mantenimiento en el departamento de salud mental relacionado con carpintería.  
29/1/2025: Mantenimiento de pintura en el departamento de salud mental.  
12/2/2025: Mantenimiento eléctrico en el departamento de salud mental.  
23/2/2025: Mantenimiento del inodoro y abanicos en el departamento de salud mental.  
4/3/2025:  
Mantenimiento de la llave del baño de emergencia y abanico en la oficina de estadística.  
6/3/2025:  
Mantenimiento de abanicos y lava manos en el comedor.  
Mantenimiento del sistema de tratamiento de agua en la cisterna.  
11/3/2025:  
Inspección general.  
Mantenimiento de instalación de bombillos en el laboratorio y lateral este.  
Mantenimiento de aires acondicionados.  
Instalación de aire acondicionado en la oficina de administración.  
15/3/2025: Instalación de un tanque en el sistema de bombeo.

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

Durante el primer trimestre de 2025, se ha realizado un seguimiento efectivo de las actividades planificadas en el marco del POA del Hospital Municipal Dr. Alfredo Gil Roldán. Se ha logrado mantener el buen funcionamiento de las instalaciones hospitalarias mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición e instalación de equipos necesarios.

### RECOMENDACIONES

Continuar con un seguimiento riguroso del Plan Operativo Anual para garantizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones.  
Asignar recursos suficientes para realizar las actividades de mantenimiento de manera oportuna y eficiente.  
Mantener un registro detallado de las acciones realizadas para futuras referencias y evaluaciones.


### ANEXOS (Si aplica)

Matriz de seguimiento

Fotos



#### **Instrucciones de llenado:**

\*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

  
Elaborado por  
(Nombre y apellido)



# Seguimiento al plan de Mantenimiento Enero - Marzo 2023

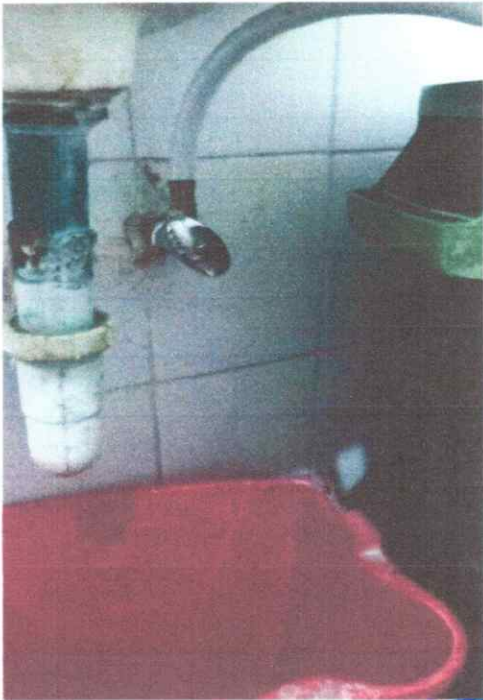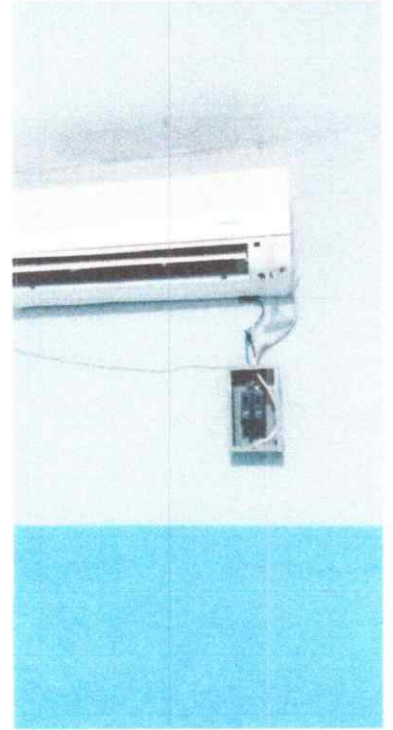

Maximo Mates

