

**FECHA:** 31/03/2026

**DATOS GENERALES**

**Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☒ CPN ☐

**\*Nombre del lugar:** HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

**Área:** DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

**Nombre de la Actividad:** SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN EL EES

**Código POA (Si aplica):** 4.1.1.4.02

**INTRODUCCIÓN**

En el presente reporte es con objetivo de informar sobre actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de marzo del año 2026 según lo programado en nuestro plan con la finalidad de seguir mejorando para tener una mejor planta física y equipos correctamente calibrados para ofrecer un mejor servicio para los usuarios del este centro y toda la región.

**OBJETIVO DEL INFORME**

Este informe tiene como objetivo, analizar el proceso de la ejecución de las actividades programadas según nuestro plan de mantenimiento 2024, para que el mismo se ejecute apegada a los lineamientos del plan general de mantenimiento preventivo y correctivo según lo estipulado en la matriz de seguimiento y ejecución del plan.

**METODOLOGIA (Si aplica)**

- \* El seguimiento se realizó utilizando la matriz de ejecución del plan de mantenimiento general para las medidas preventivas y correctivas de los diferentes equipos y la estructura de este hospital.
- \* Fueron ejecutados los mantenimientos preventivos y correctivos según el cronograma de la matriz de seguimiento mensual en cada área correspondiente.

**DESARROLLO / HALLAZGOS**

|                             |                                 |                            |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| SALAS DE ESPERA CONSULTORIO | AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE     | chequeo/limpieza 3/01/2026 |
| TUBERCULOSIS                | BALANZA MEDICA PESO             | Limpieza 3/01/2023         |
| TB LABORATORIO              | MICROSCOPIO BIOLOGICO           | Limpieza 3/01/2023         |
| TB LABORATORIO              | AIRE                            | chequeo/limpieza 3/01/2026 |
| ODONTOLOGIA                 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W | chequeo/limpieza 7/01/2026 |
| ODONTOLOGIA                 | ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO      | chequeo/limpieza 7/01/2026 |
| ODONTOLOGICO                | MICROMOTOR                      | Limpieza 7/01/2026         |
| LABORATORIO                 | AIRES ACONDICIONADO             | chequeo/limpieza 8/01/2026 |
| LABORATORIO                 | NEVERA                          | chequeo/limpieza 8/01/2026 |
| LABORATORIO                 | MICROSCOPIO                     | Limpieza 8/01/2026         |
| LABORATORIO                 | CENTRIFUGA                      | cheque 8/01/2026           |
| LABORATORIO                 | MAQ DE HEMATOLOGIA              | verificar 8/01/2026        |
| LABORATORIO                 | MEZCLADOR                       | verificar 8/01/2026        |





LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/01/2026  
 LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 8/01/2026  
 RAYOS X TUBO DE RAYO X chequeo/limpieza pendiente  
 RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza 9/01/2026  
 MANTENIMIENTO ALMARIO METAL limpieza pendiente  
 SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 10/01/2026  
 SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza 10/01/2026  
 INTER.-HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/01/2026  
 INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/01/2026  
 INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION11 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION13 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION15 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION17 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION19 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza  
 ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza 13/01/2026  
 ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 13/01/2026  
 COCINA NEVERA DE DOS PUERTA chequeo/limpieza 14/01/2026  
 DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza 14/01/2026  
 DEPENSA BALANZA PARA ALIMENTOS Limpieza 14/01/2026  
 SUB-DIRECCION AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 15/01/2026  
 DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza 15/01/2026  
 DIRECCION AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza 15/01/2026  
 ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU fuera de servicio  
 AUDITORIA MEDICA AIRE SPLIT 30,000BTU chequeo/limpieza 16/01/2026  
 RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 16/01/2026  
 CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza 16/01/2026  
 CONSULTORIO DE PEDIATRIA 3 BALANZA PARA BEBES Limpieza 16/01/2026  
 CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE  
 MAX 12000BTU chequeo/limpieza 17/01/2026  
 CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU  
 chequeo/limpieza 17/01/2026  
 CONSULTORIO ORTOPEDIA Y CIRUGIA BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA  
 PERSONAS, FUERZA 160 KG. Limpieza 17/01/2026  
 CONSULTORIO PEDIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza 17/01/2026  
 SONOGRAFO AIRE MAX 18,000 BTU chequeo/limpieza 20/01/2026  
 Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza 20/01/2026  
 Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ALA5-TN -INVERTER fuera de servicio  
 Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea MÁQUINA DE ANESTESIA 2 GASES CON MONITOREO  
 AVANZADO fuera de servicio 21/01/2026  
 Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER fuera de servicio  
 GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza 21/01/2026  
 GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza 21/01/2026





|                              |                                    |                                        |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| SALAS DE ESPERA CONSULTORIO  | AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE        | chequeo/limpieza 3/02/2025             |
| TUBERCULOSIS                 | BALANZA MEDICA PESO                | Limpieza 3/02/2026                     |
| TB LABORATORIO               | MICROSCOPIO BIOLOGICO              | Limpieza 3/02/2026                     |
| TB LABORATORIO               | AIRE                               | chequeo/limpieza 3/02/2026             |
| ODONTOLOGIA                  | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W    | chequeo/limpieza 7/02/2026             |
| ODONTOLOGIA                  | ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO         | chequeo/limpieza 7/02/2026             |
| ODONTOLOGICO                 | MICROMOTOR                         | Limpieza 7/02/2026                     |
| LABORATORIO                  | AIRES ACONDICIONADO                | chequeo/limpieza 8/02/2026             |
| LABORATORIO                  | NEVERA                             | chequeo/limpieza 8/02/2026             |
| LABORATORIO                  | MICROSCOPIO                        | Limpieza 8/02/2026                     |
| LABORATORIO                  | CENTRIFUGA                         | cheque 8/02/2026                       |
| LABORATORIO                  | MAQ DE HEMATOLOGIA                 | verificar 8/02/2026                    |
| LABORATORIO                  | MEZCLADOR                          | verificar 8/02/2026                    |
| LABORATORIO                  | MAQ DE HEMATOLOGIA                 | verificar 8/02/2026                    |
| SALAS DE ESPERA CONSULTORIO  | AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE       | chequeo/limpieza preventiva 01/2/2026  |
| ODONTOLOGIA                  | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W    | chequeo/limpieza preventiva 01/2/2026  |
| LABORATORIO                  | AIRES ACONDICIONADO                | chequeo/limpieza preventiva 01/2/2026  |
| LABORATORIO                  | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W    | chequeo/limpieza preventiva 01/2/2026  |
| RAYOS X                      | AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W      | chequeo/limpieza preventiva 02/2/2026  |
| VACUNA                       | NEVERA                             | chequeo/limpieza Preventivo 02/2/2026  |
| MANTENIMIENTO                | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU | chequeo/limpieza preventiva 02/2/2026  |
| SAID 2                       | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU | chequeo/limpieza preventiva 02/2/2026  |
| SAID 4                       | AIRE ACONDICIONADO SPLIT           | chequeo/limpieza preventiva 02/2/2026  |
| INTER. -HABITACION2          | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER      | chequeo/limpieza preventiva 03/2/2026  |
| INTER-HABITACION4            | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER      | chequeo/limpieza preventiva 03/2/2026  |
| INTER-HABITACION6            | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER      | chequeo/limpieza preventiva 03/2/2026  |
| INTER-HABITACION9            | AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER      | chequeo/limpieza preventiva 03/2/2026  |
| INTER-HABITACION13           | AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER      | DESCONTINUADOS                         |
| INTER-HABITACION15           | AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER      | DESCONTINUADOS                         |
| INTER-HABITACION17           | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER      | DESCONTINUADOS                         |
| INTER -HABITACION19          | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER      | DESCONTINUADOS                         |
| FARMACIA CENTRAL             | AIRE ACONDICIONADO 24000W          | chequeo/limpieza preventiva 04/02/2026 |
| ALMACEN GENERAL              | NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE       | chequeo/limpieza Preventivo 04/02/2026 |
| ALMACEN GENERAL              | AIRE ACONDICIONADO 24000W          | chequeo/limpieza preventiva 04/02/2026 |
| DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO |                                    | chequeo/limpieza Preventivo 05/2/2026  |
| SUB-DIRECCIO                 | AIRE SPLIT 12,000BTU               | chequeo/limpieza preventiva 05/2/2026  |
| DIRECCION NEVERA EJECUTIVA   |                                    | chequeo/limpieza Preventivo 05/2/2026  |





DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/2/2026  
 ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza  
 06/2/2026  
 RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 06/2/2026  
 CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S  
 CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE  
 06/2/2026  
 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y  
 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva 07/2/2026  
  
 CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S  
 SONOGRAFO TGM 18,000 BTU chequeo/limpieza preventiva 8/2/2026  
 Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva 8/2/2026  
 Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva F/S  
 GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva  
 10/2/2026  
 GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza preventiva  
 11/2/2026  
 Retoque general de pintura interior y exterior 01/02/2026 continua esta terminar el hospital completo  
  
 SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza  
 3/03/2026  
 TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza 3/03/2023  
 TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza 3/03/2023  
 TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza 3/03/2026  
 ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 7/03/2026  
 ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza 7/03/2026  
 ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza 7/03/2026  
 LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza 8/03/2026  
 LABORATORIO NEVERA chequeo/limpieza 8/03/2026  
 LABORATORIO MICROSCOPIO Limpieza 8/03/2026  
 LABORATORIO CENTRIFUGA cheque 8/03/2026  
 LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/03/2026  
 LABORATORIO MEZCLADOR verificar 8/03/2026  
 LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/03/2026  
 LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 8/03/2026  
 RAYOS X TUBO DE RAYO X chequeo/limpieza pendiente  
 RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza 9/03/2026  
 MANTENIMIENTO ALMARIO METAL limpieza pendiente  
 SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 10/03/2026  
 SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza 10/03/2026  
 INTER.-HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/03/2026  
 INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/03/2026  
 INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio  
 INTER-HABITACION11 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio





|                                                                       |                                                              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| INTER-HABITACION13                                                    | AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER                                | chequeo/limpieza fuera de servicio |
| INTER-HABITACION15                                                    | AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER                                | chequeo/limpieza fuera de servicio |
| INTER-HABITACION17                                                    | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER                                | chequeo/limpieza fuera de servicio |
| INTER-HABITACION19                                                    | AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER                                | chequeo/limpieza fuera de servicio |
| FARMACIA CENTRAL                                                      | AIRE ACONDICIONADO 24000W                                    | chequeo/limpieza                   |
| ALMACEN GENERAL                                                       | NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE                                 | chequeo/limpieza 13/03/2026        |
| ALMACEN GENERAL                                                       | AIRE ACONDICIONADO 24000W                                    | chequeo/limpieza13/03/2026         |
| COCINA                                                                | NEVERA DE DOS PUERTA                                         | chequeo/limpieza 14/03/2026        |
| DEPENSA                                                               | NEVERA PARA ALIMENTO                                         | chequeo/limpieza 14/03/2026        |
| DEPENSA                                                               | BALANZA PARA ALIMENTOS                                       | Limpieza 14/03/2026                |
| SUB-DIRECCION                                                         | AIRE SPLIT 12,000BTU                                         | chequeo/limpieza 15/03/2026        |
| DIRECCION                                                             | NEVERA EJECUTIVA                                             | chequeo/limpieza 15/03/2026        |
| DIRECCION                                                             | AIRE INVERTER 12,000BTU                                      | chequeo/limpieza 15/03/2026        |
| ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD                                   | AIRE INVERTER 24,000BTU                                      | fuera de servicio                  |
| AUDITORIA MEDICA                                                      | AIRE SPLIT 30,000BTU                                         | chequeo/limpieza 16/01/2026        |
| RECUSO HUMANO                                                         | AIRE SPLIT 12,000BTU                                         | chequeo/limpieza 16/03/2026        |
| CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2                                            | AIRE MAX 12000BTU                                            | chequeo/limpieza 16/03/2026        |
| CONSULTORIO DE PEDIATRIA3                                             | BALANZA PARA BEBES                                           | Limpieza 16/03/2026                |
| CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE | AIRE MAX 12000BTU                                            | chequeo/limpieza 17/03/2026        |
| CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3              | AIRE MAX 12000BTU                                            | chequeo/limpieza 17/03/2026        |
| CONSULTORIO ORTOPEDIA Y CIRUGIA                                       | BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA PERSONAS, FUERZA 160 KG. | Limpieza 17/03/2026                |
| CONSULTORIO PEDRIATRIA 4                                              | AIRE INVERTER 12,000BTU                                      | chequeo/limpieza 17/03/2026        |
| SONOGRAFO                                                             | AIRE MAX 18,000 BTU                                          | chequeo/limpieza 20/03/2026        |
| Post Parto                                                            | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                       | chequeo/limpieza 20/03/2026        |
| Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea                                  | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                       | fuera de servicio                  |
| Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea                                  | MÁQUINA DE ANESTESIA 2 GASES CON MONITOREO AVANZADO          | fuera de servicio 21/03/2026       |
| Neonatal-Aislado                                                      | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                       | fuera de servicio                  |
| GANERALIDADES DE EMERGENCIAS                                          | AIRE INVERTE 36000BTU                                        | chequeo/limpieza 21/03/2026        |
| GANERALIDADES DE EMERGENCIAS                                          | AIRE INVERTE 12000BTU                                        | chequeo/limpieza 21/03/2026        |
| PINTURAS DEL HOSPITAL 01/02/2026 INICIO, SEGUIMOS DIA A DIA           |                                                              |                                    |

### RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, en las reparaciones de versos aires acondicionado y la instalación de tuberías y tarjetas y hemos visto mermado muchas salas de internamiento con aire totalmente dañado con los compresores, tarjetas, condensador etc. lo que nos deja con solo 5 habitaciones de internamiento con climatización + 4 del área de pediatría y desde la habitación 5 está la 20 si aires acondicionados y otra área de uso del personal que no tiene climatización como habitaciones de enfermería etc.



### RECOMENDACIONES





- 1- Mantener el cumplimiento de los trabajos bajo el seguimiento de la matriz de seguimiento mensual.
- 2- Dar las herramientas e insumos más personal calificado suficiente para cumplir en todas las áreas.
- 3- Capacitar a los grupos de interés de nuevo ingreso y reforzar a los que se han mantenido en sus funciones
- 4- El uso del checklist, este servirá de apoyo, para que no se obvie ningún requerimiento solicitado en las actividades programadas

**ANEXOS (Si aplica)**



Matriz  
Fotos  
Otros

**Instrucciones de llenado:**


**\*Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Elaborado por  
(Nombre y apellido)




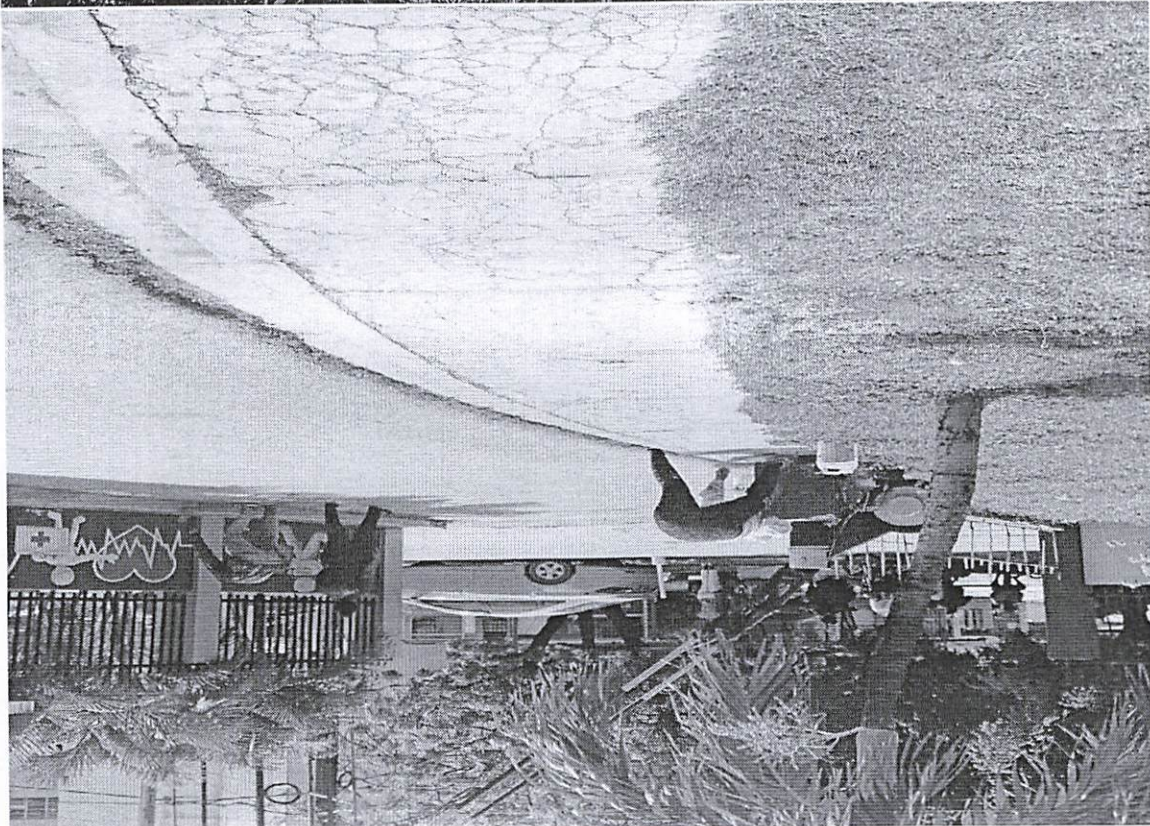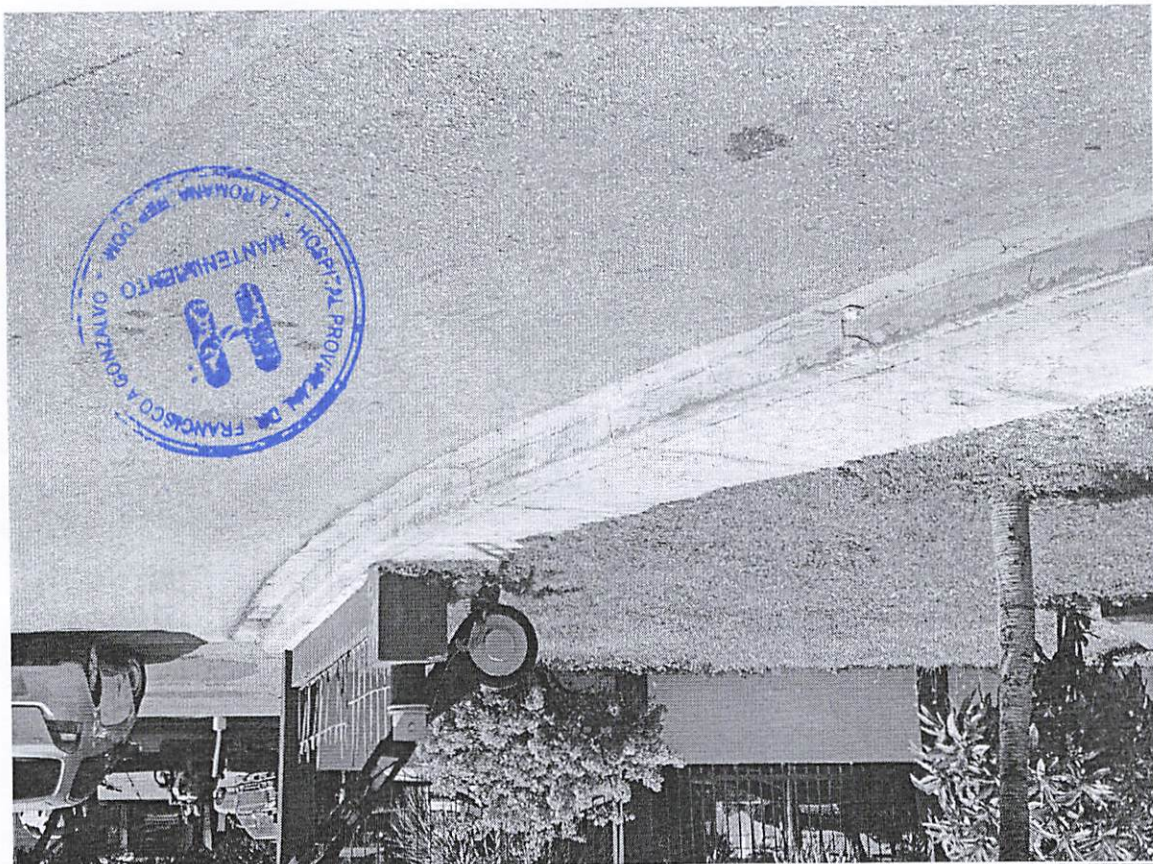




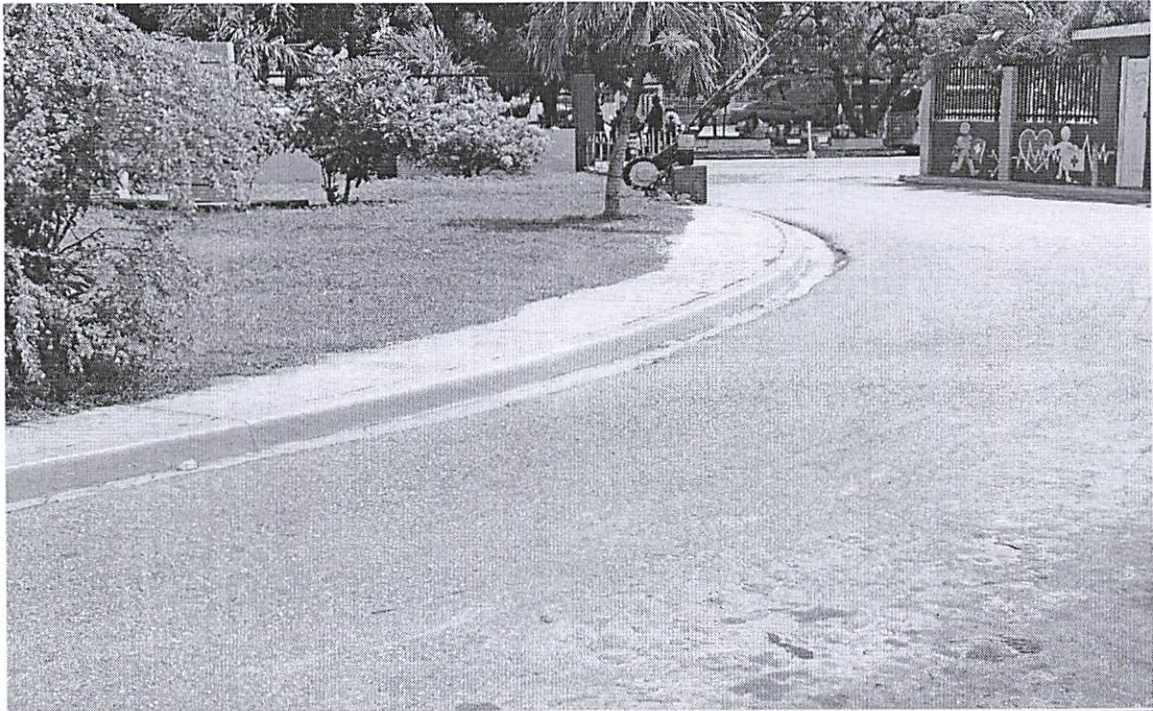





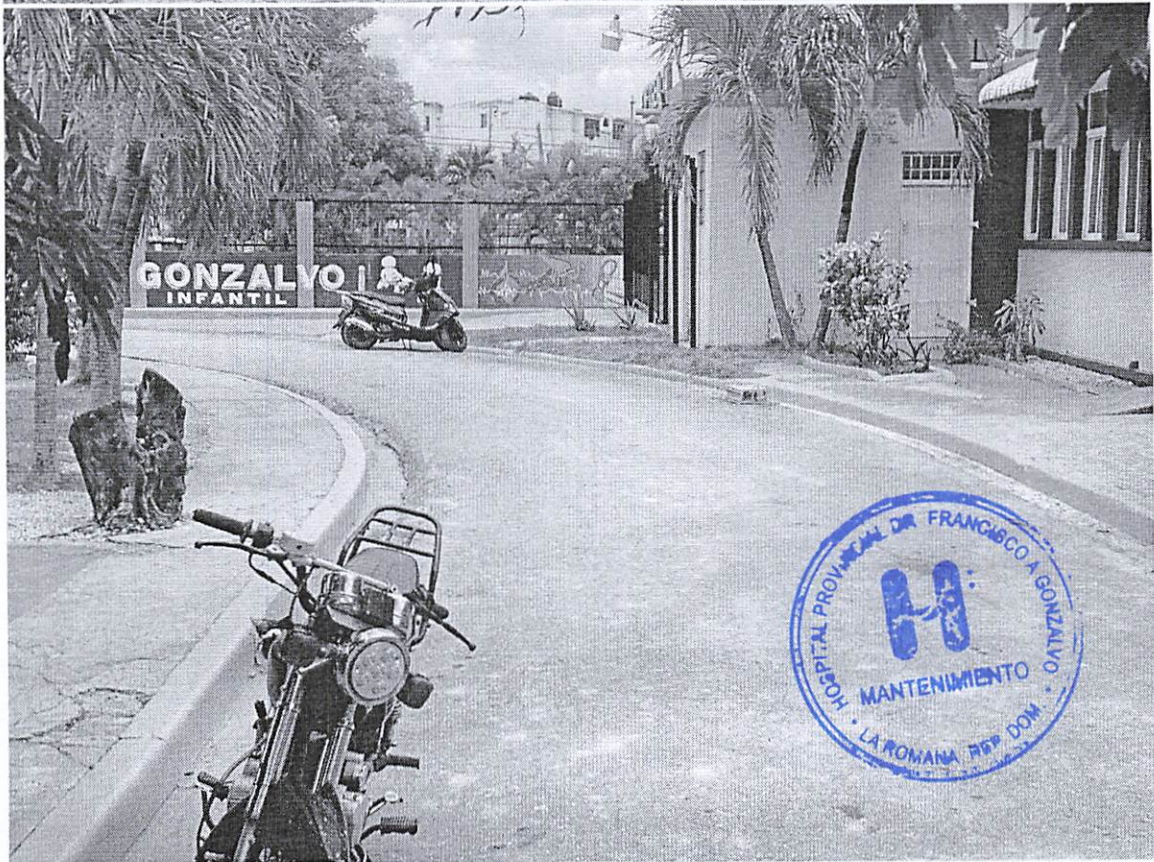





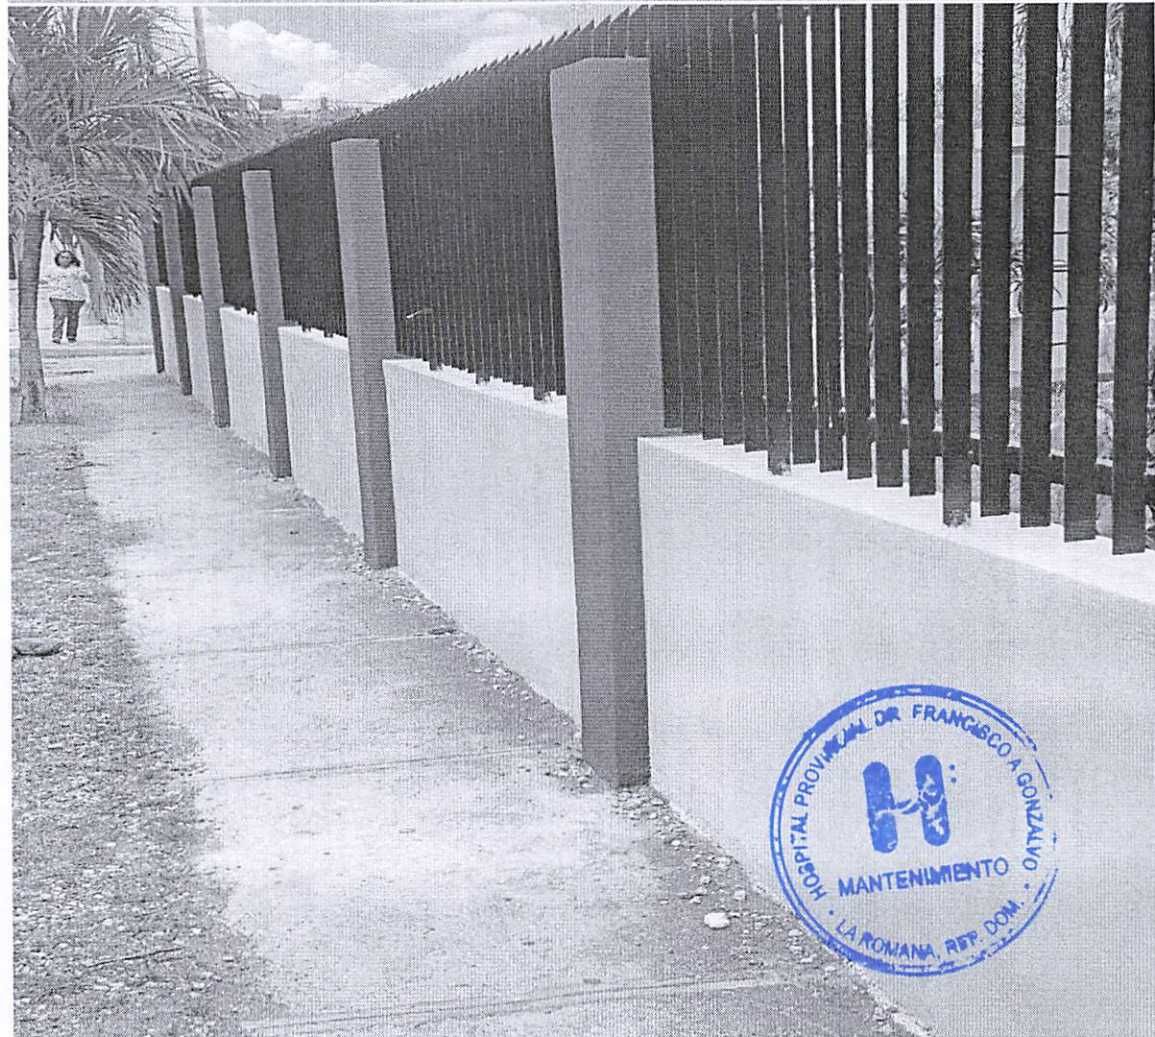




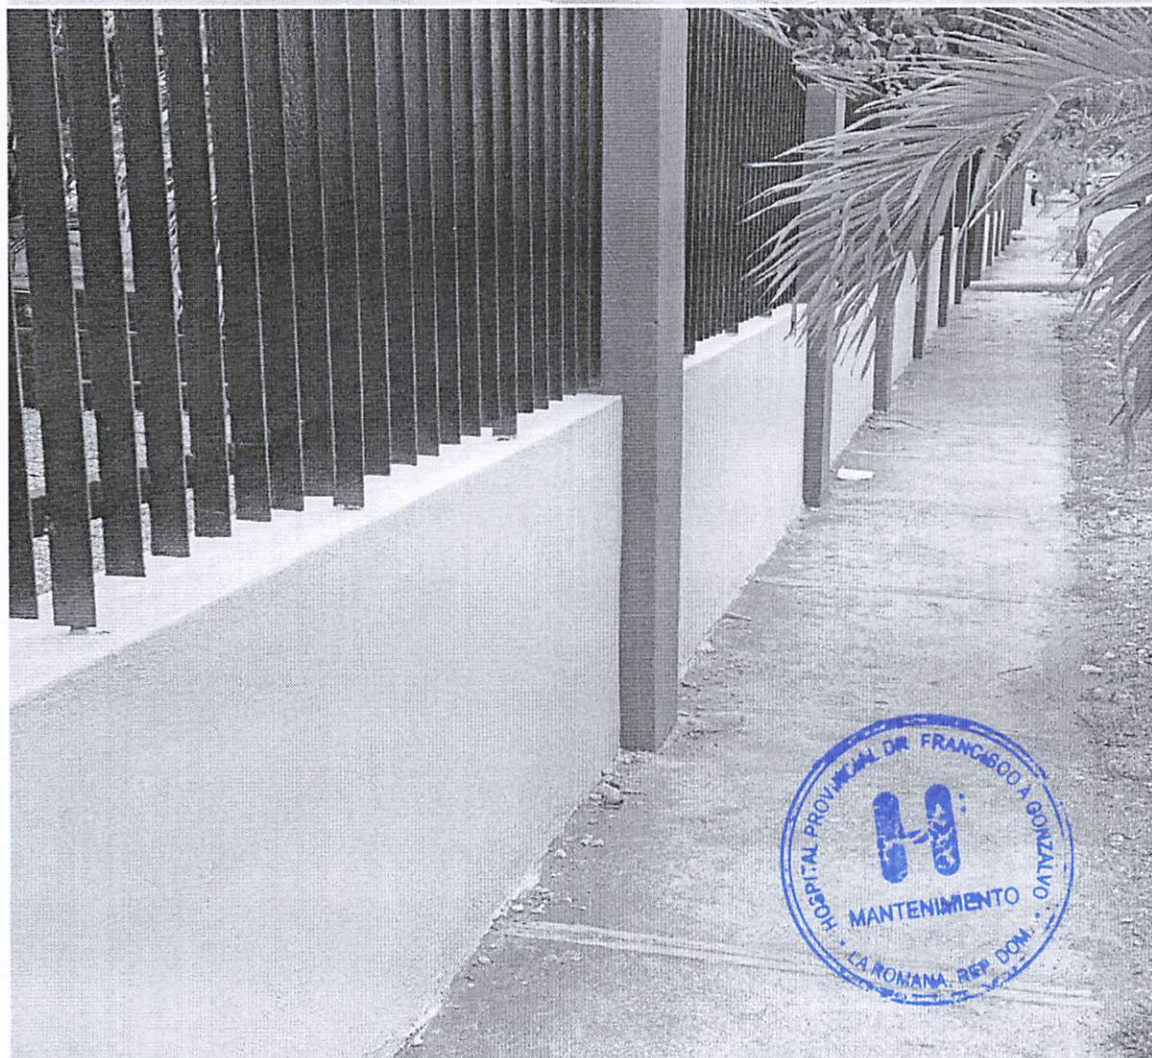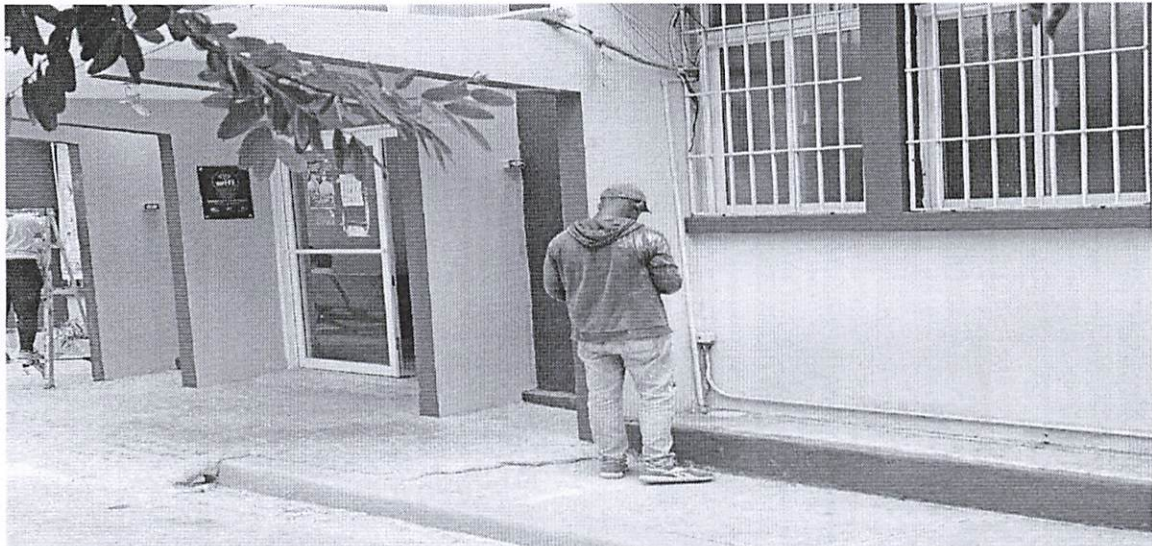





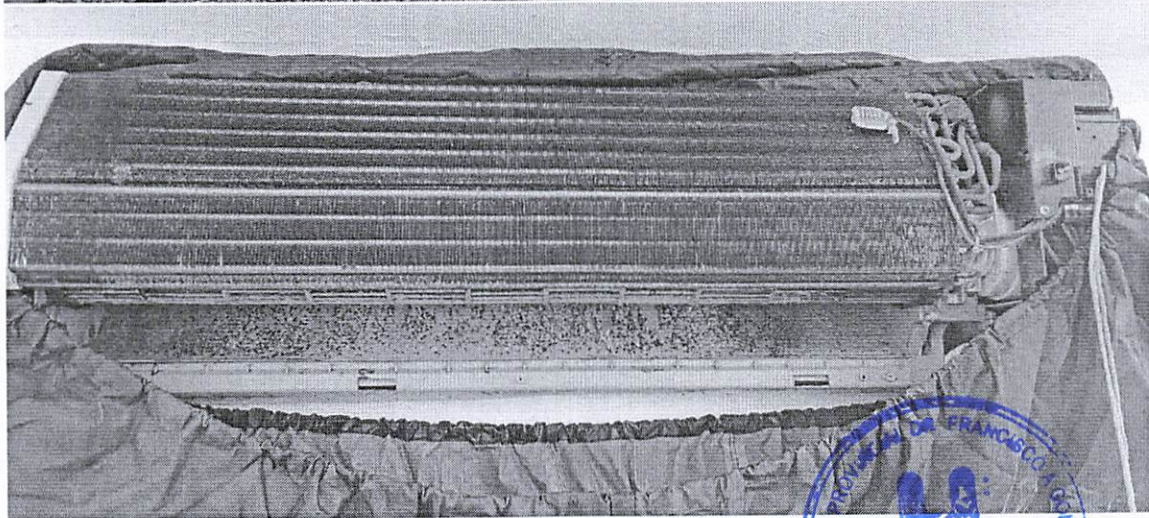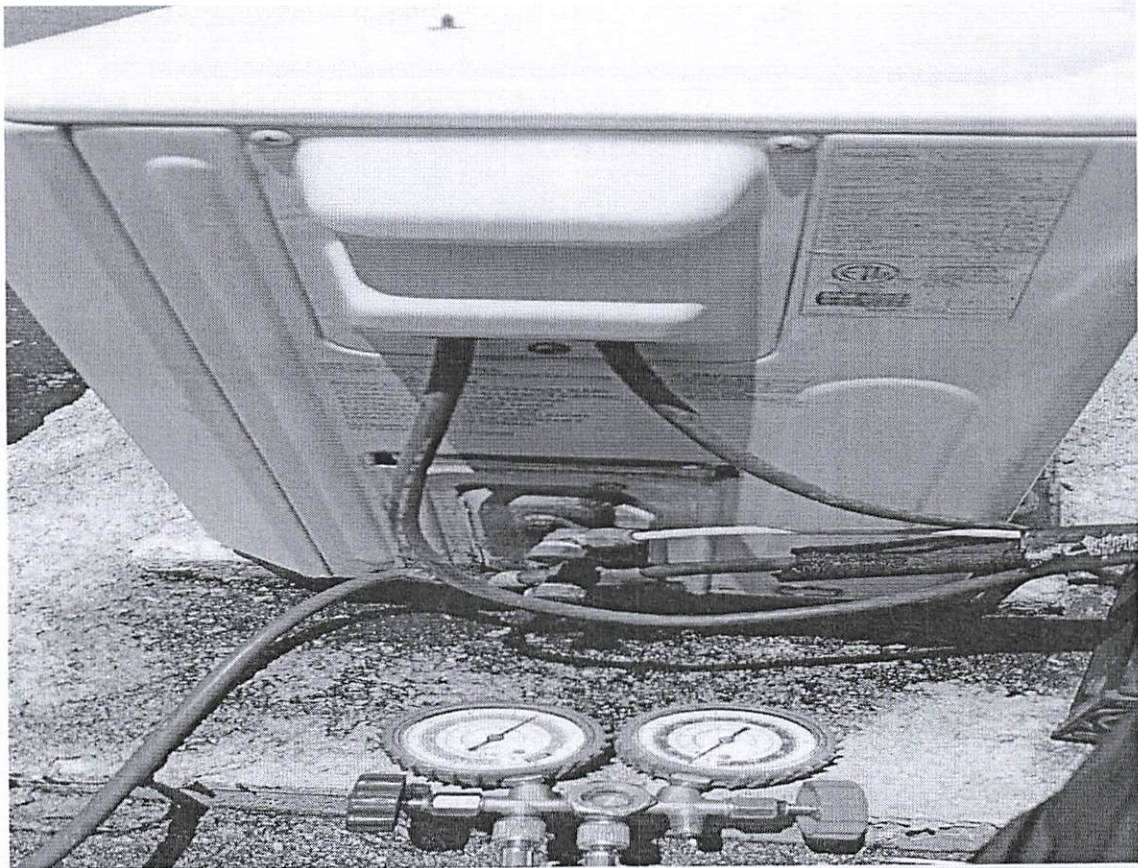




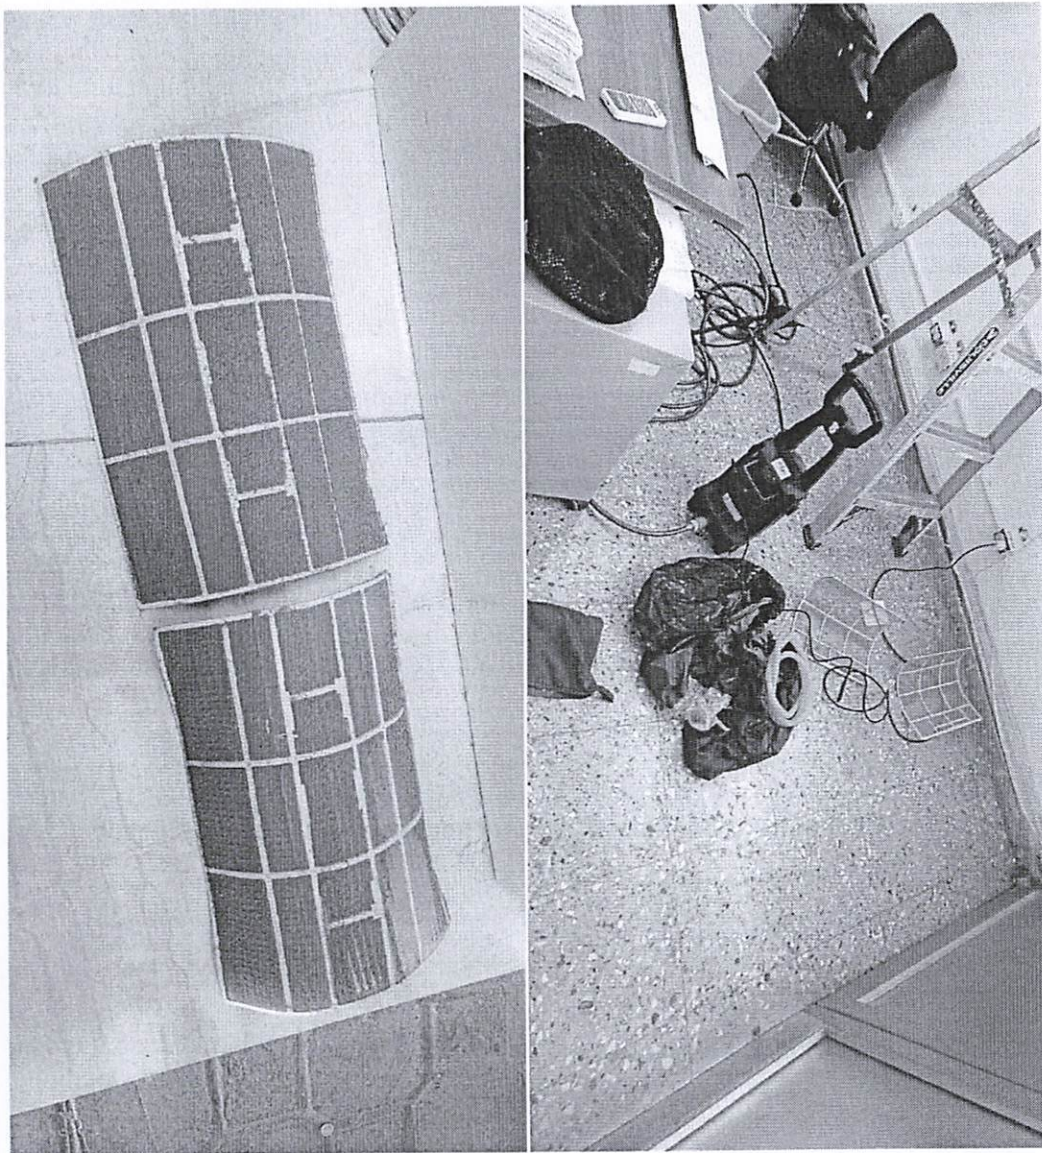





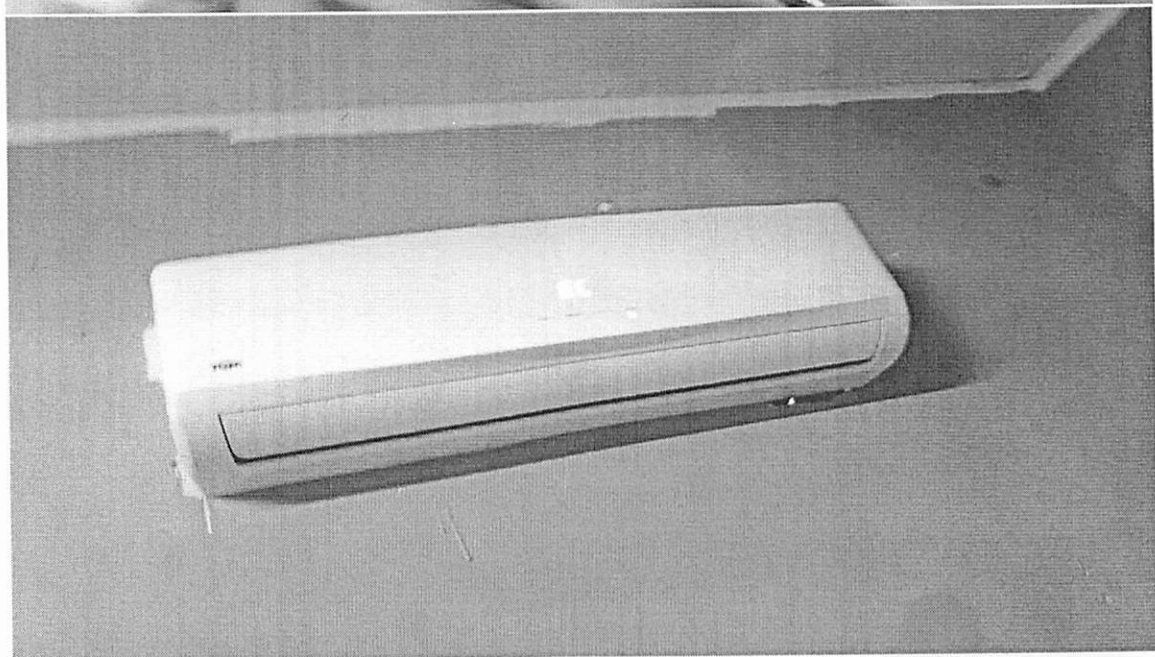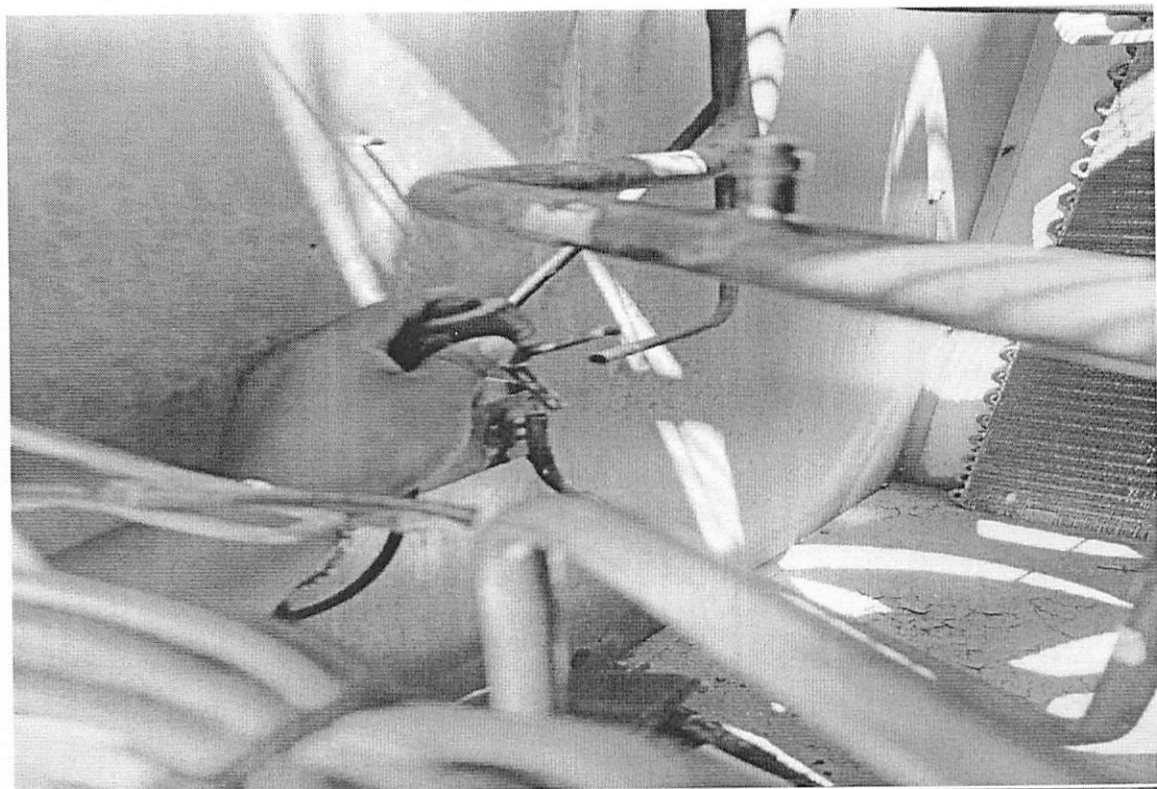





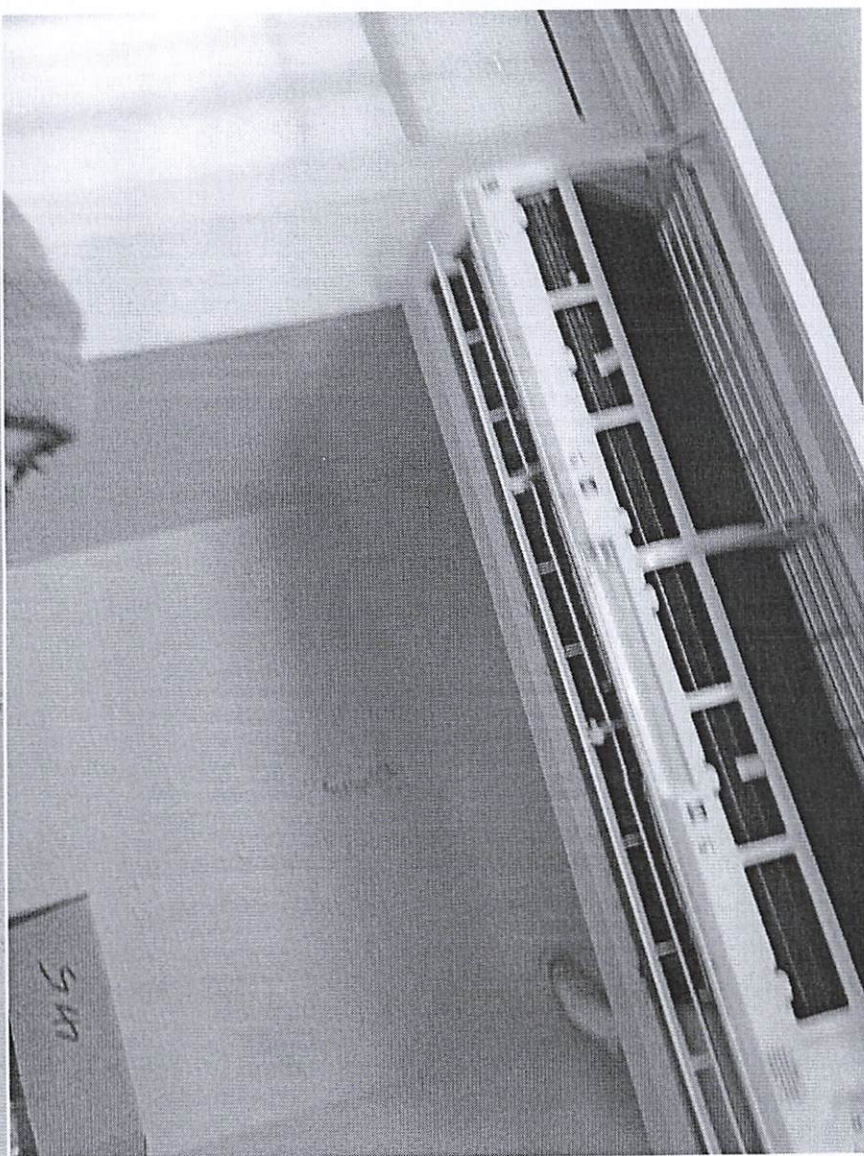




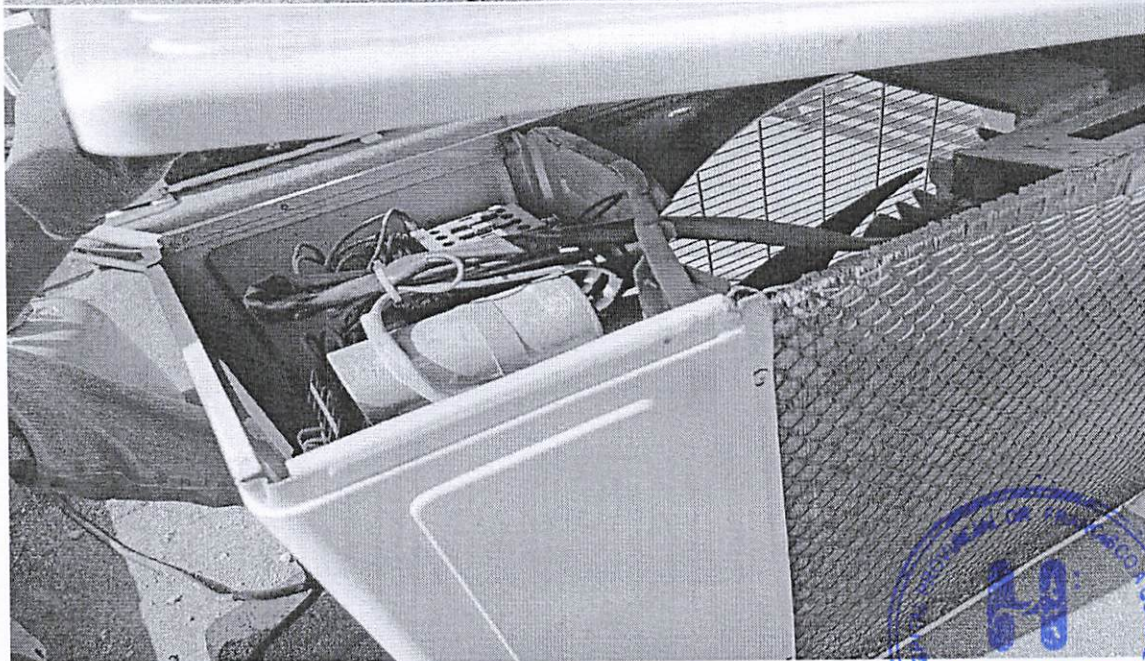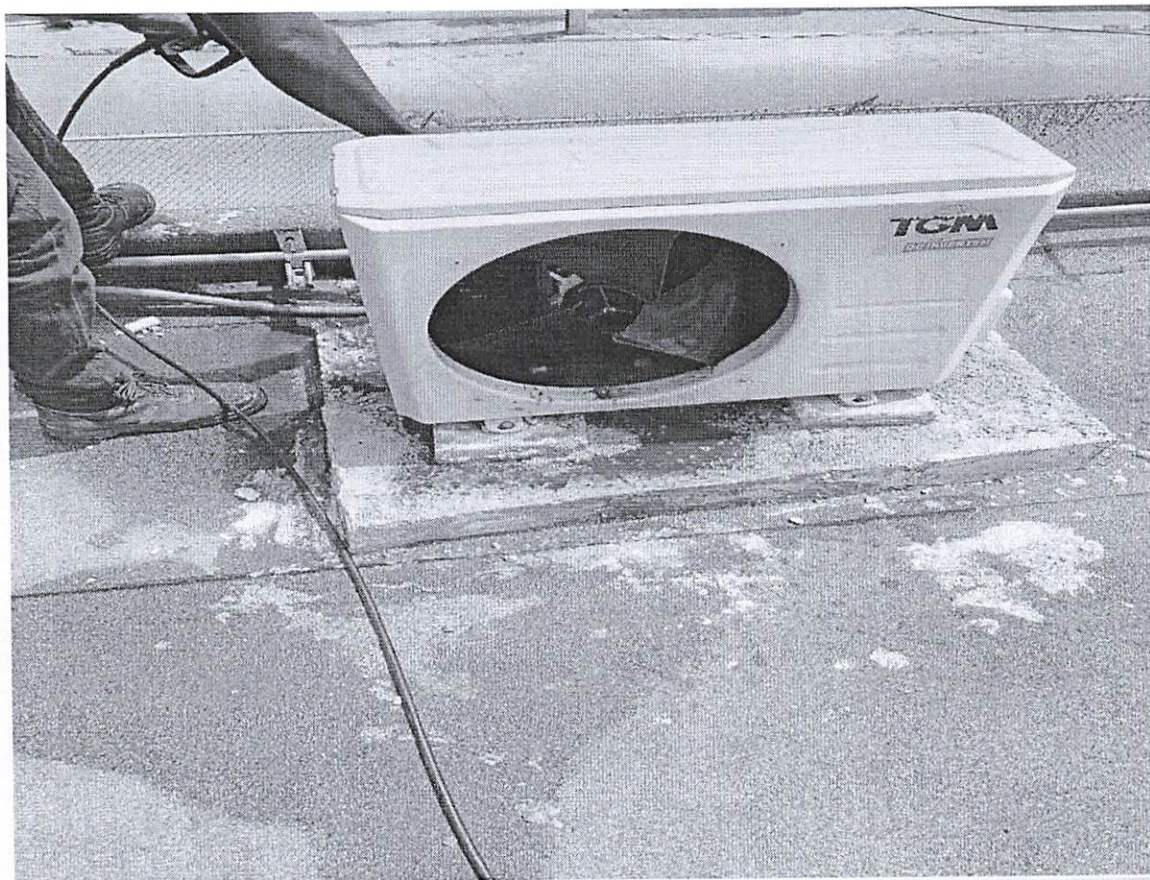





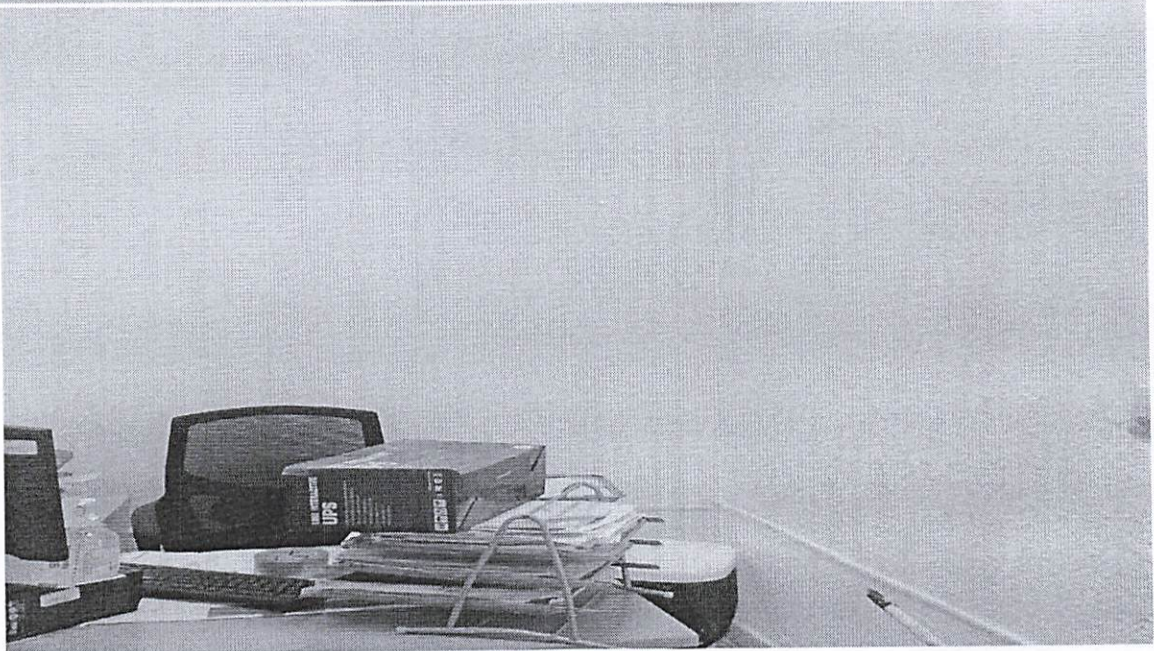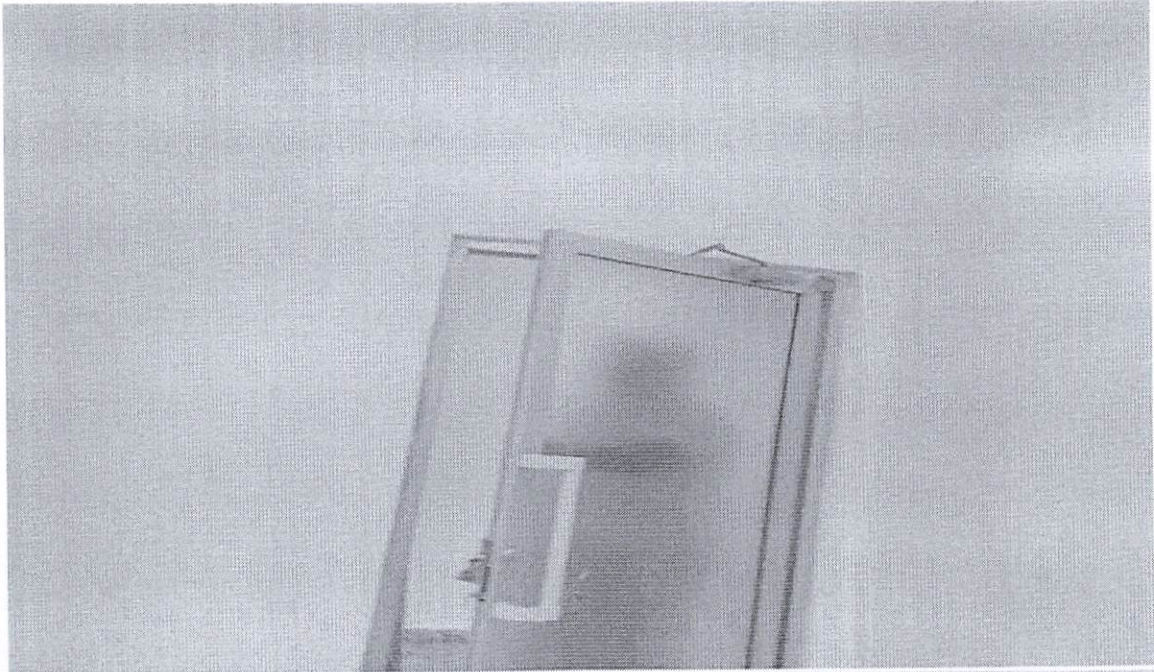





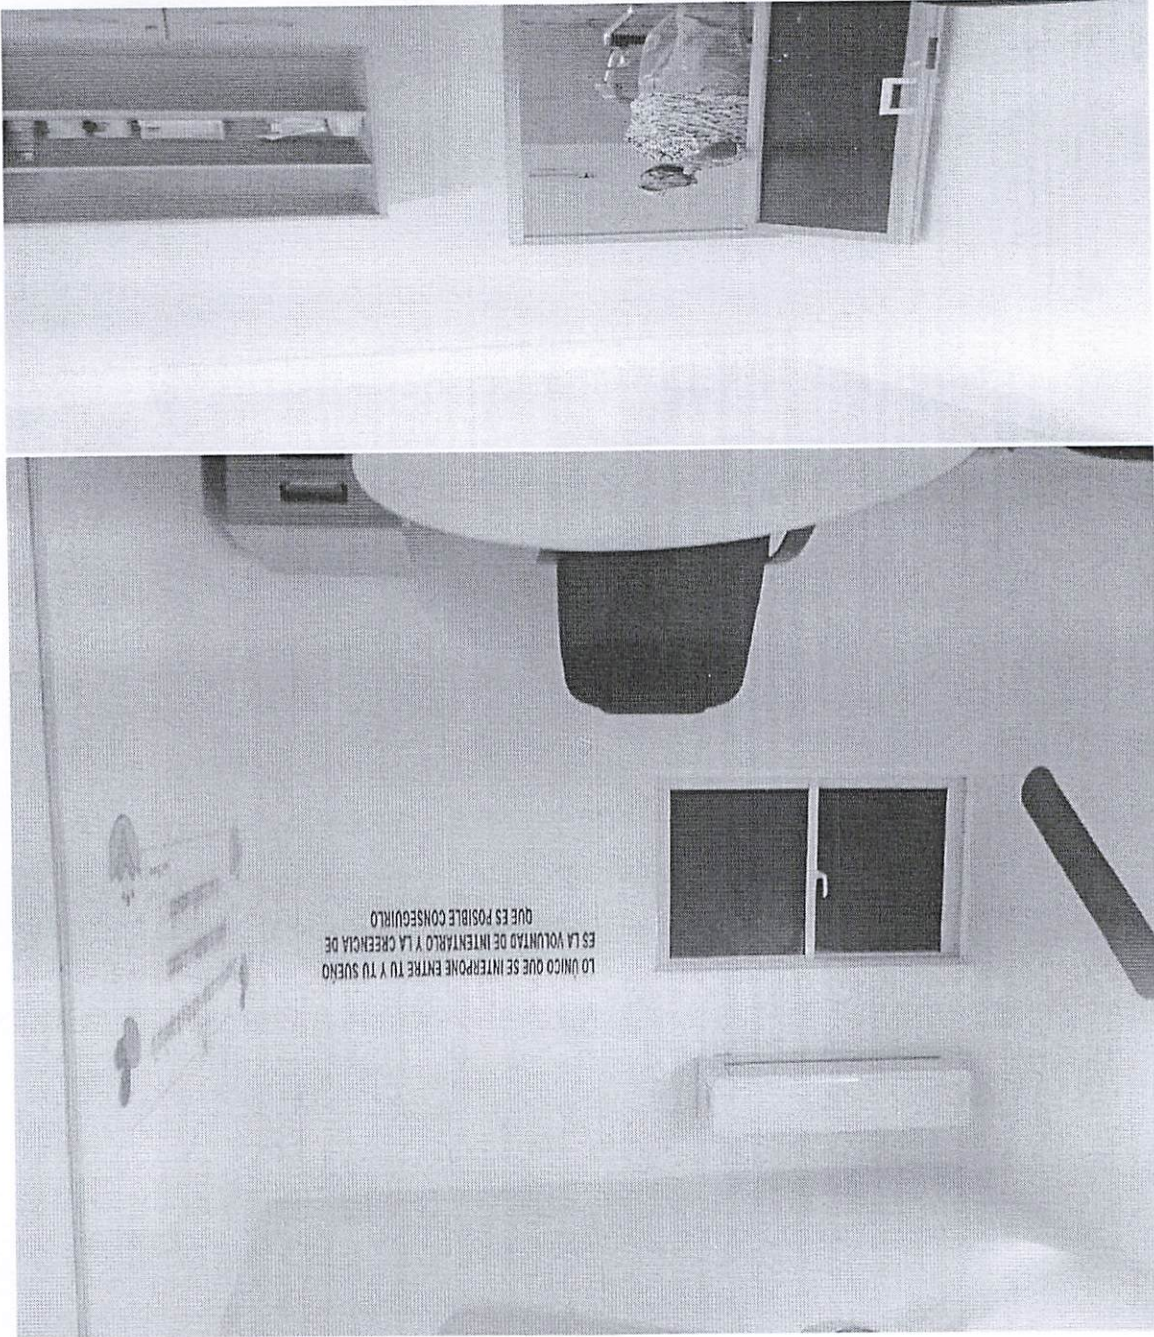





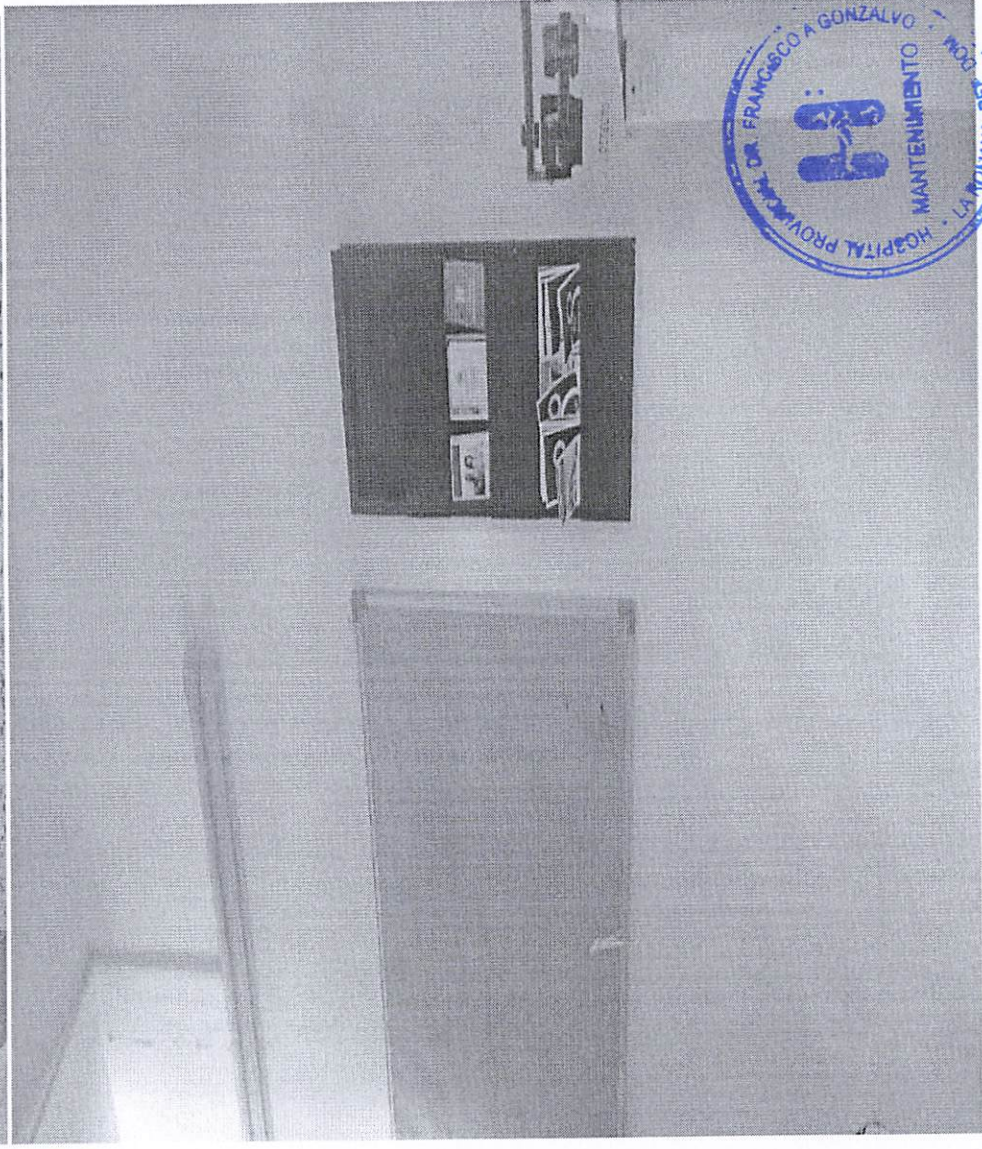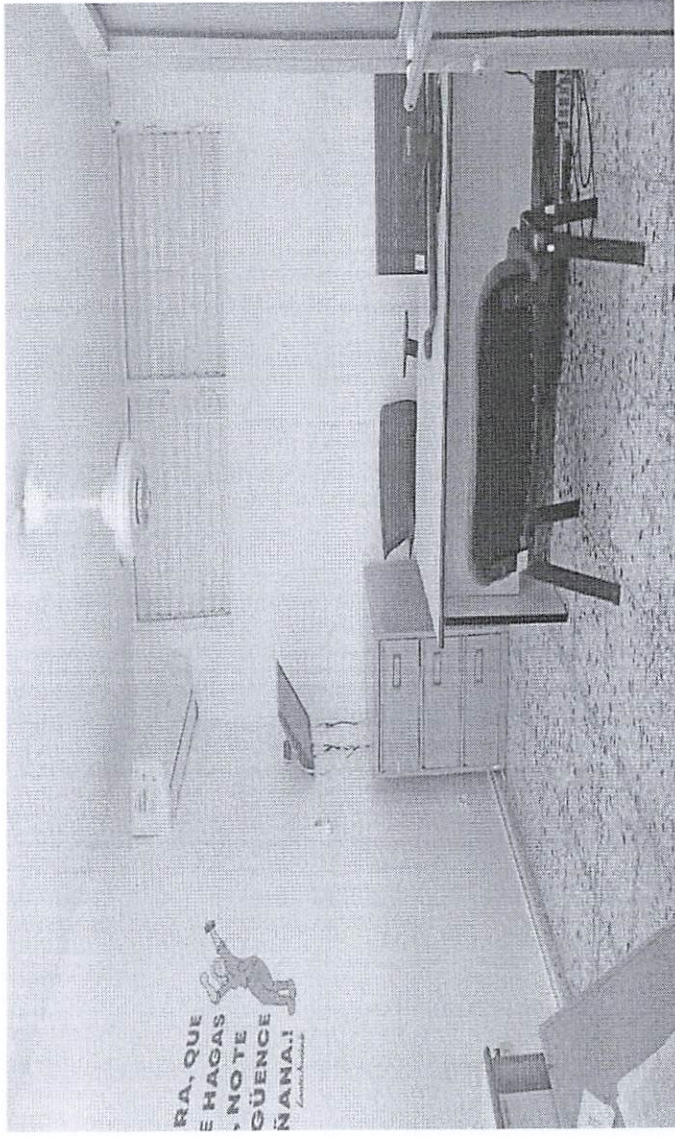




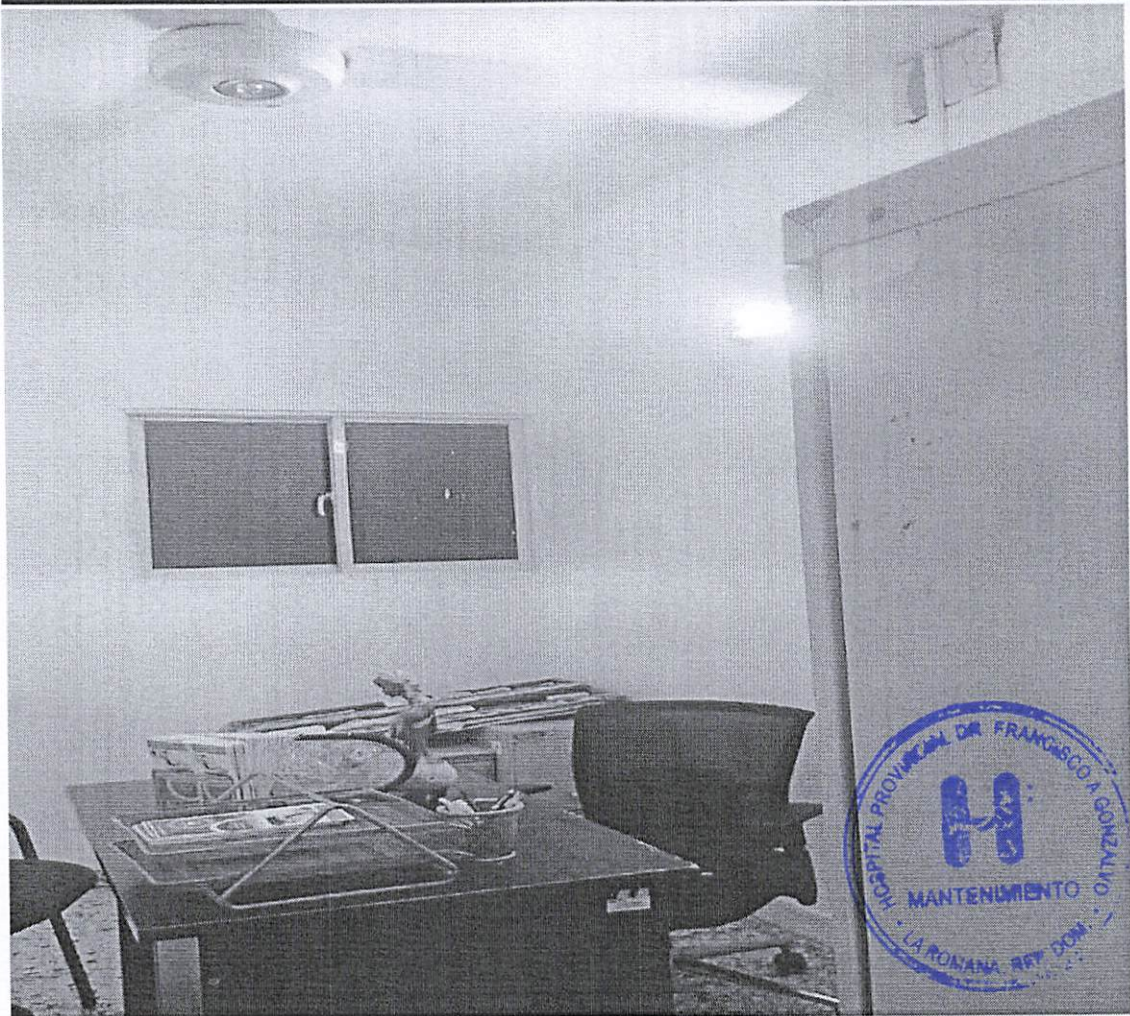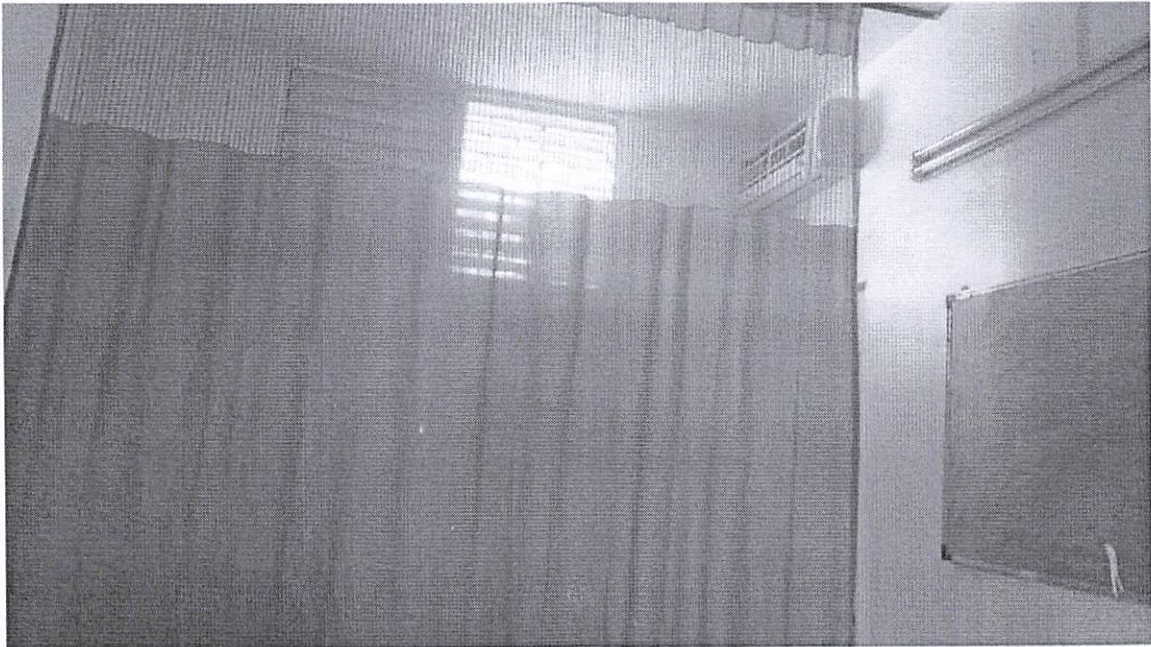




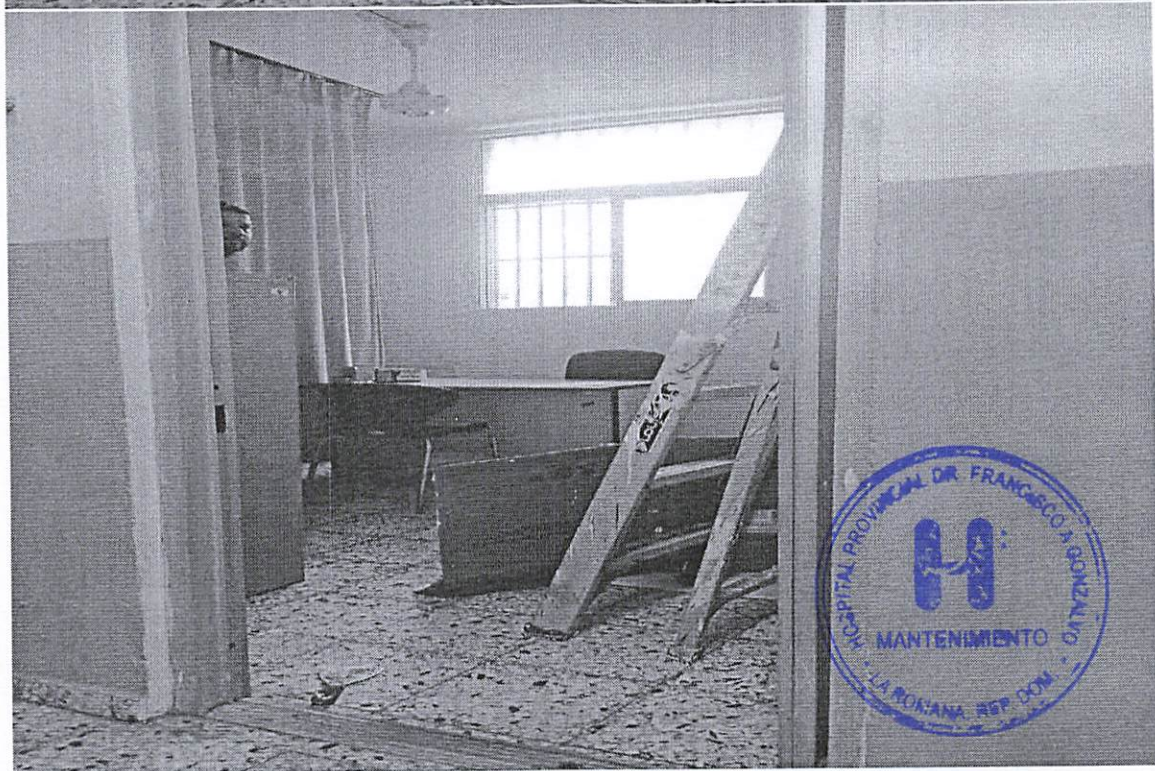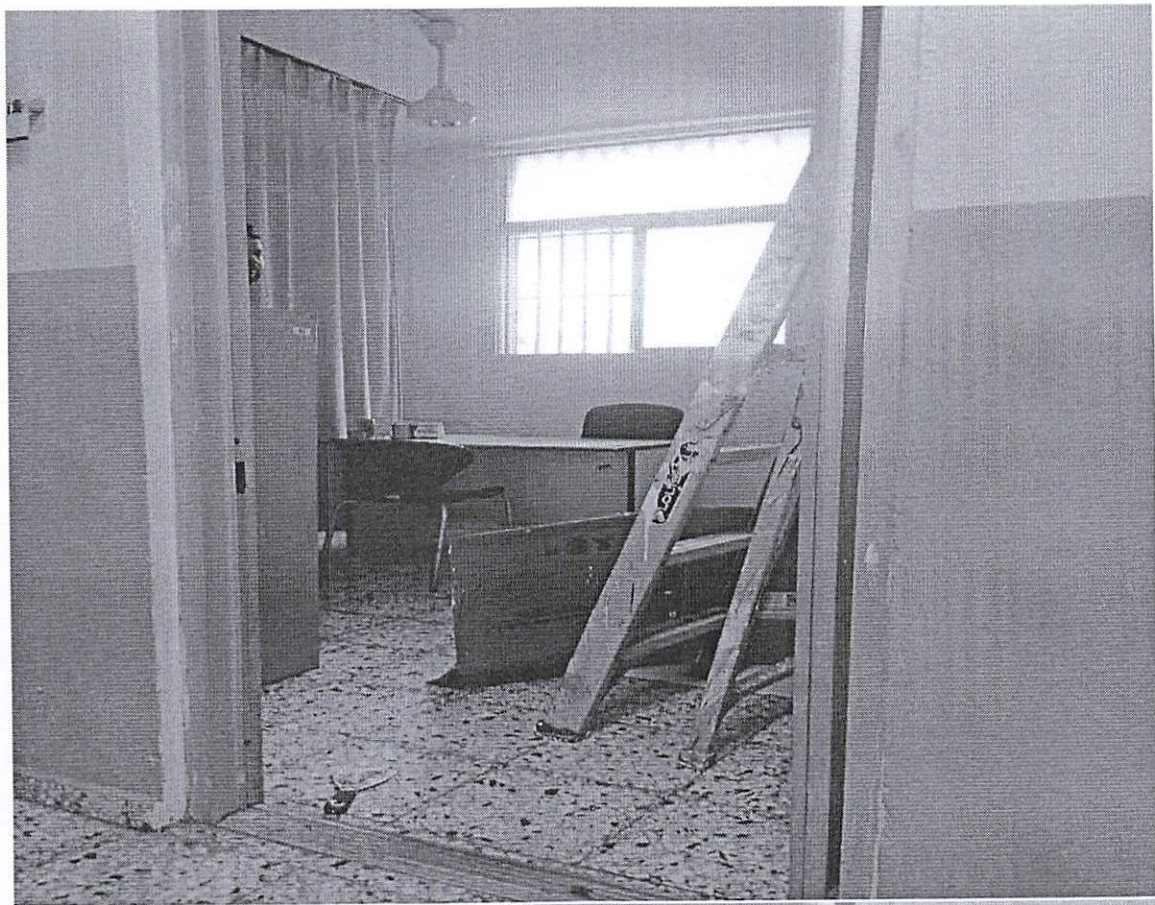




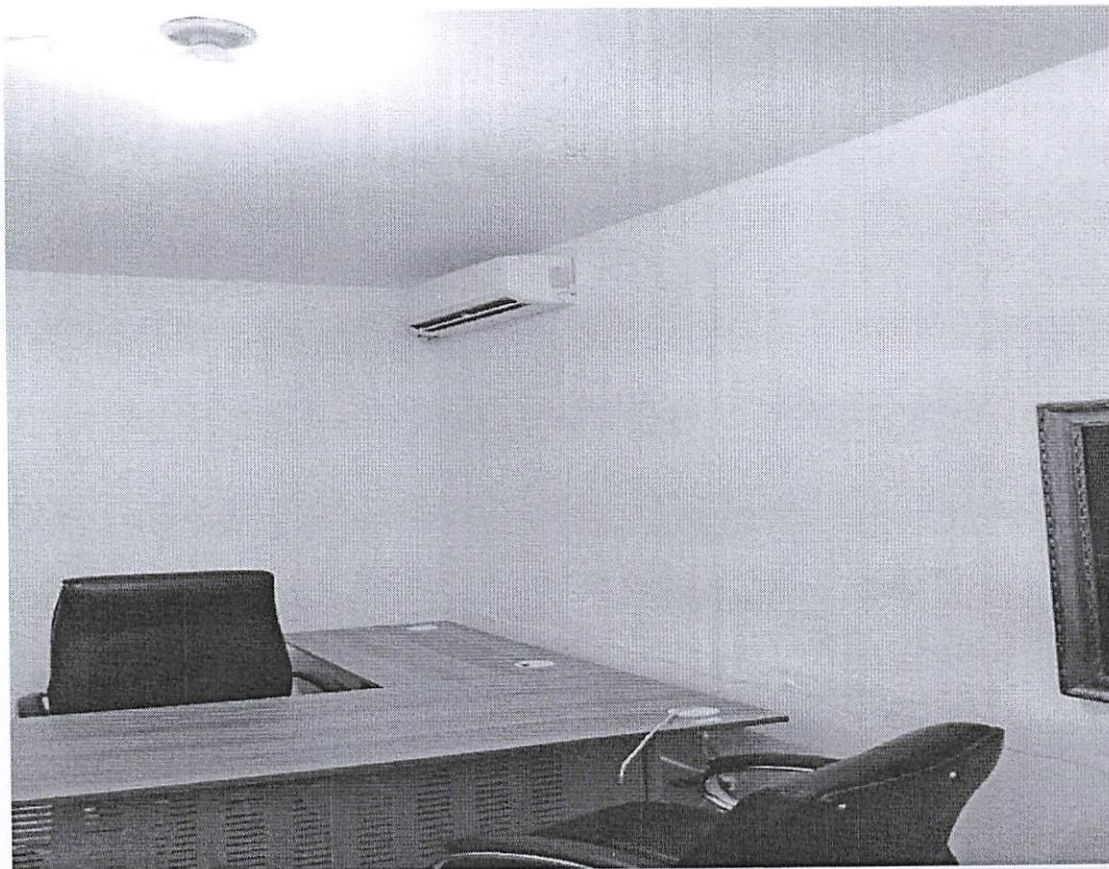



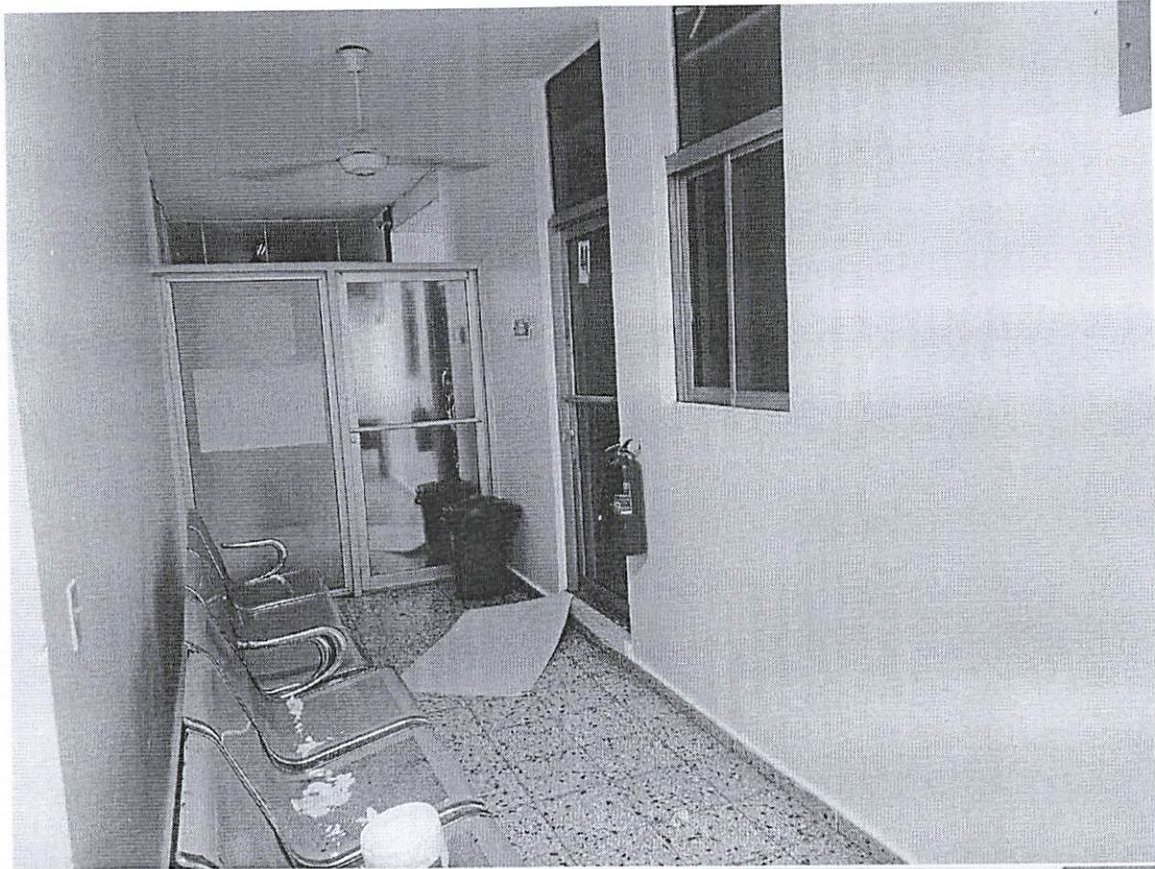



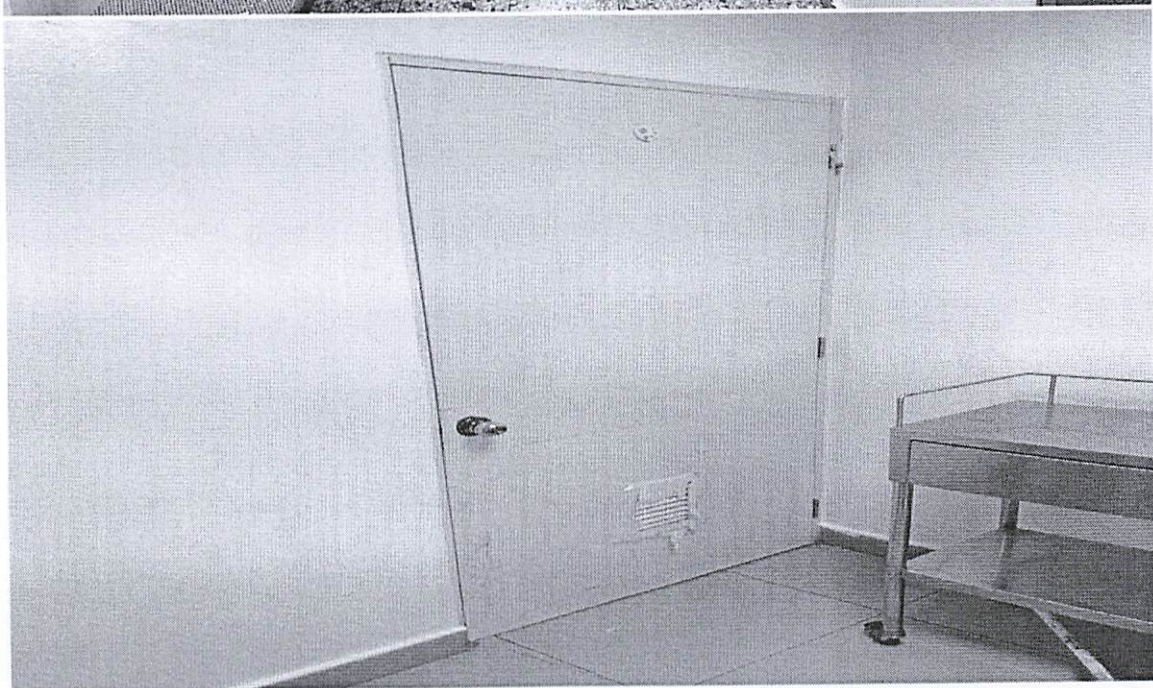


















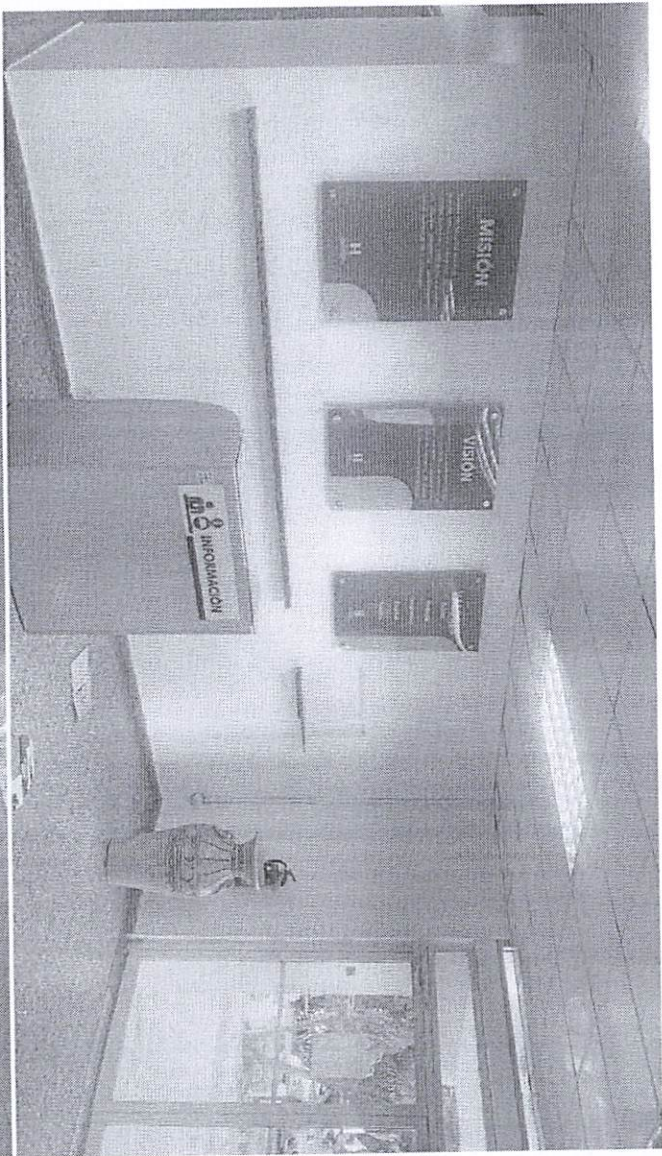





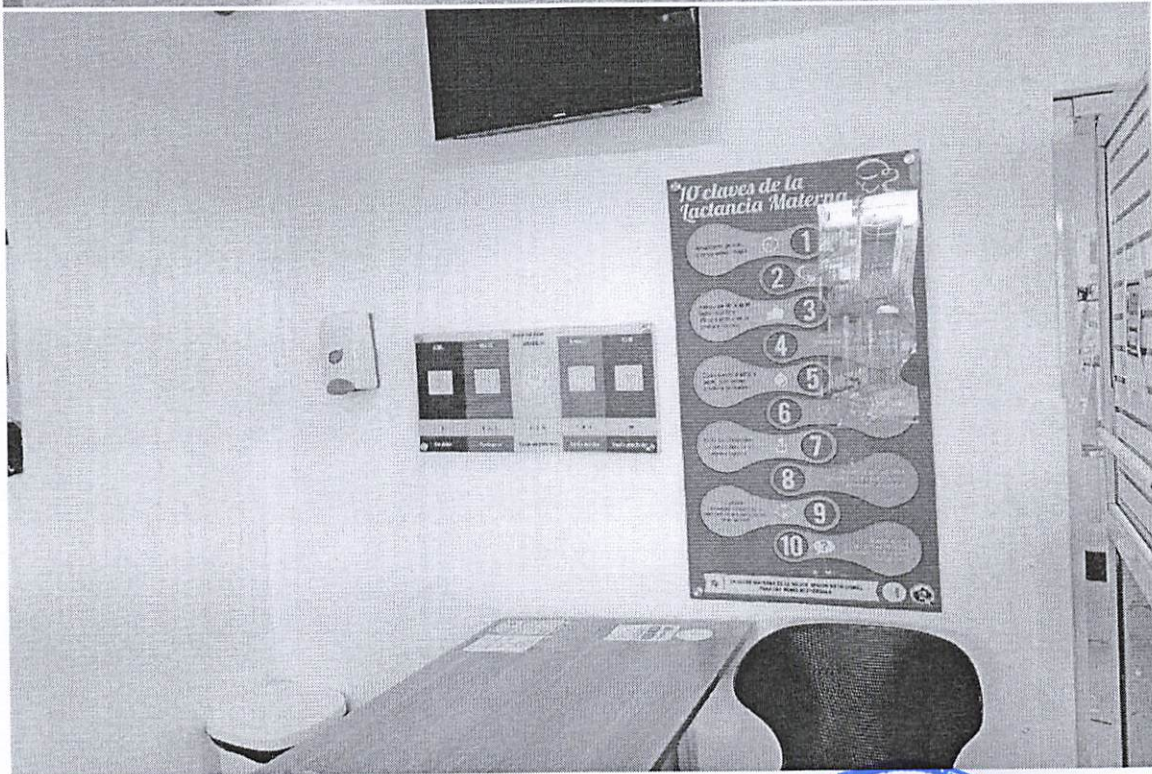



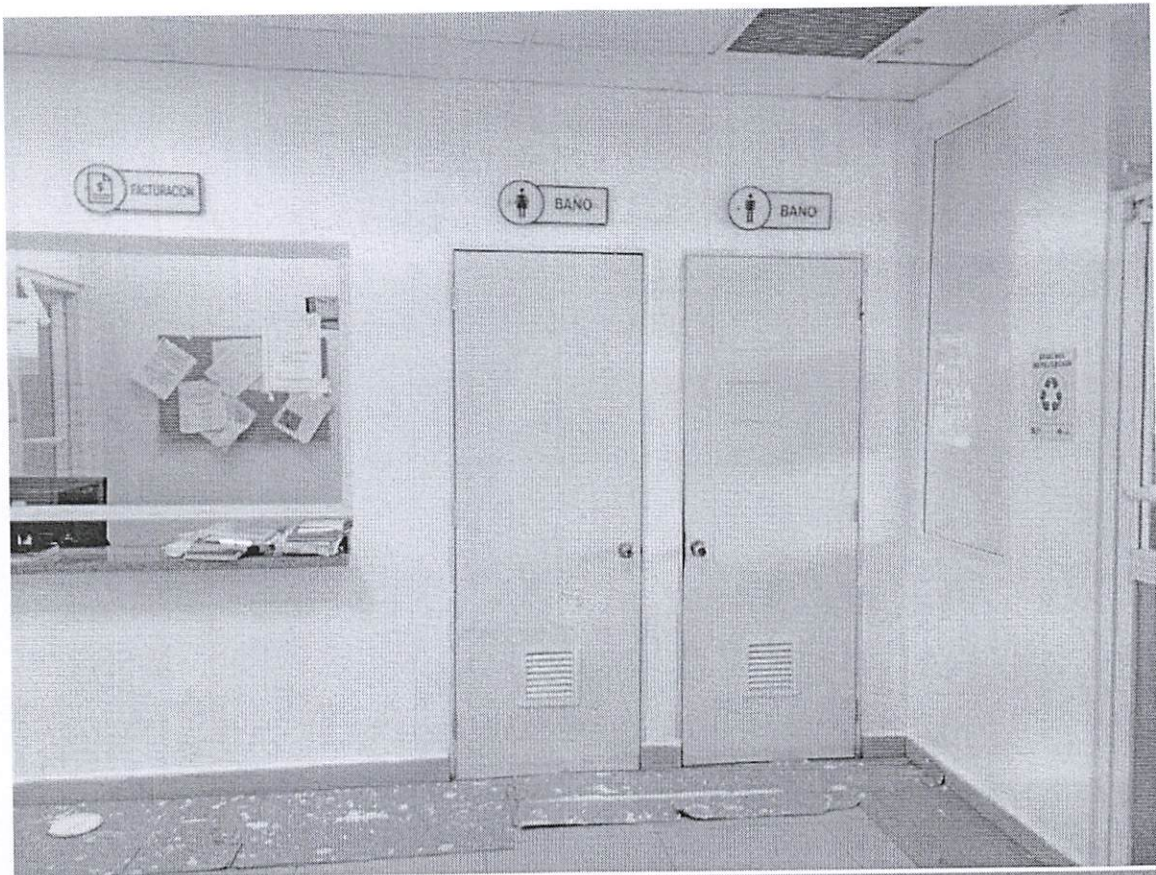





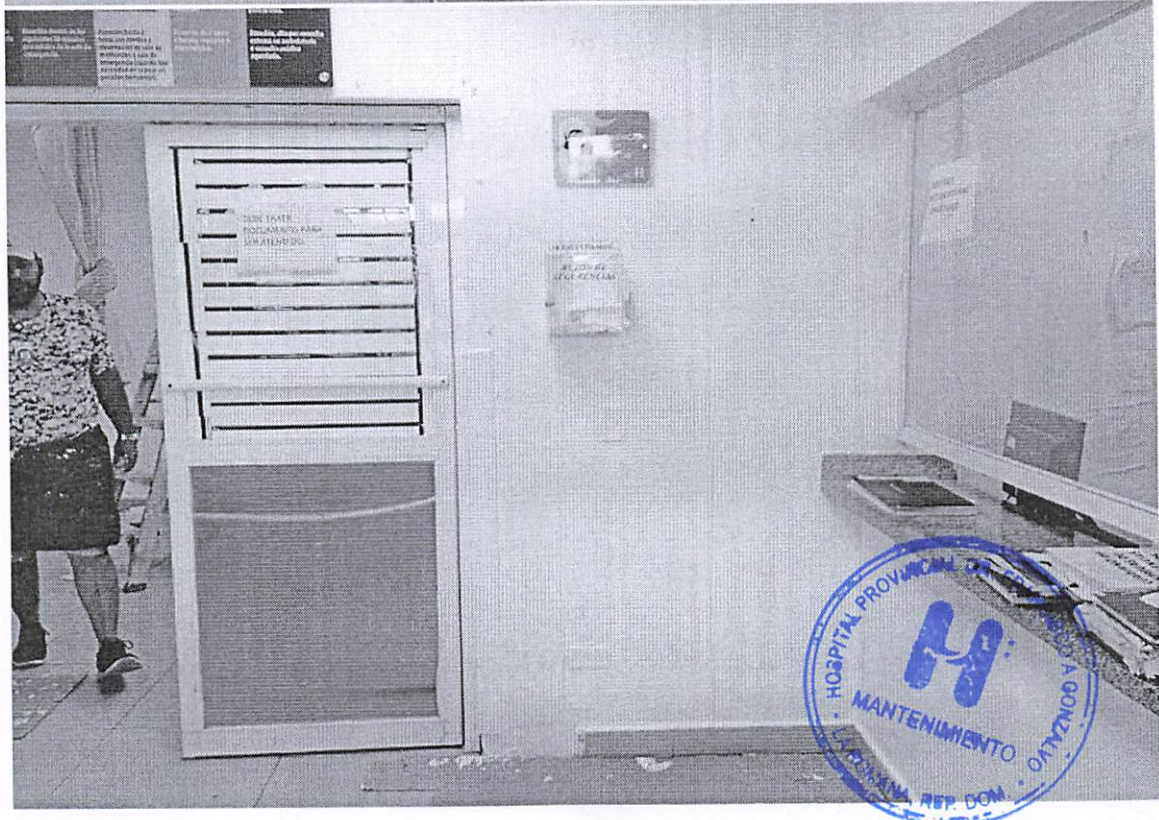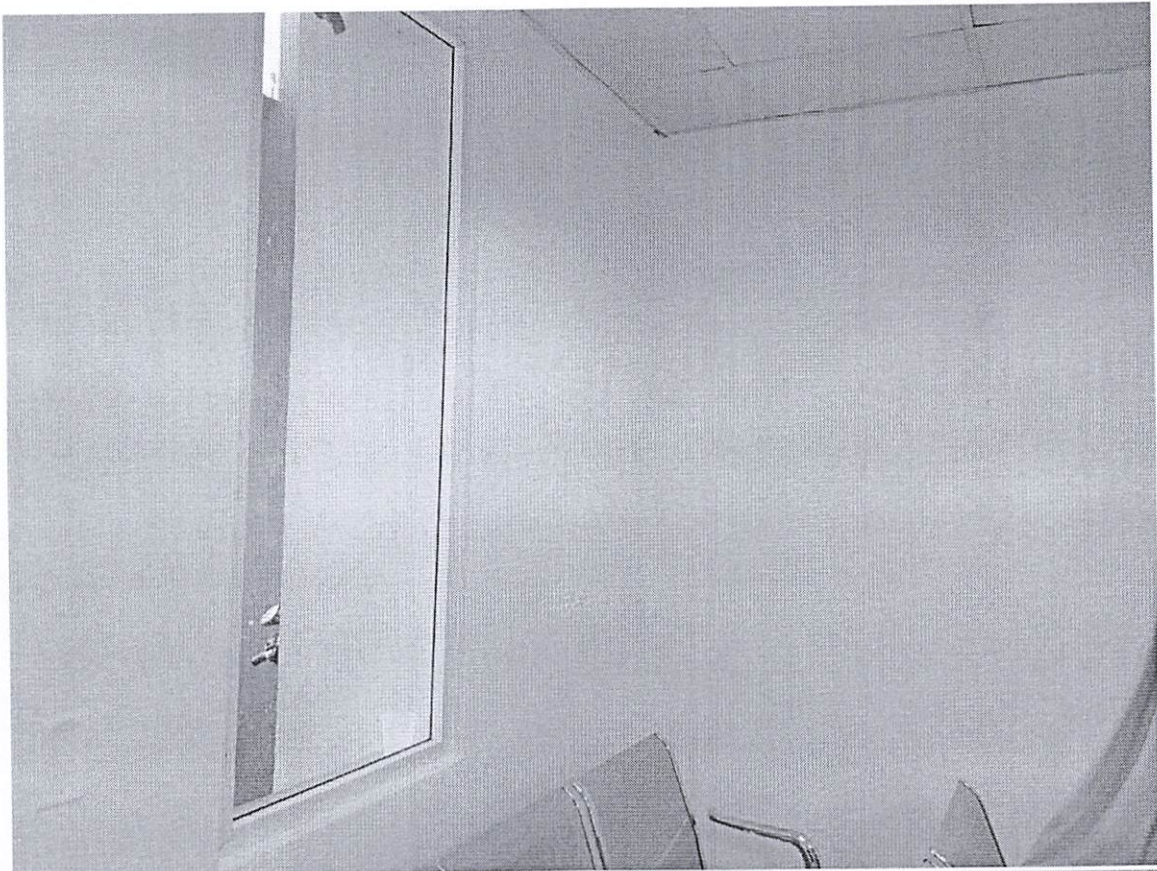









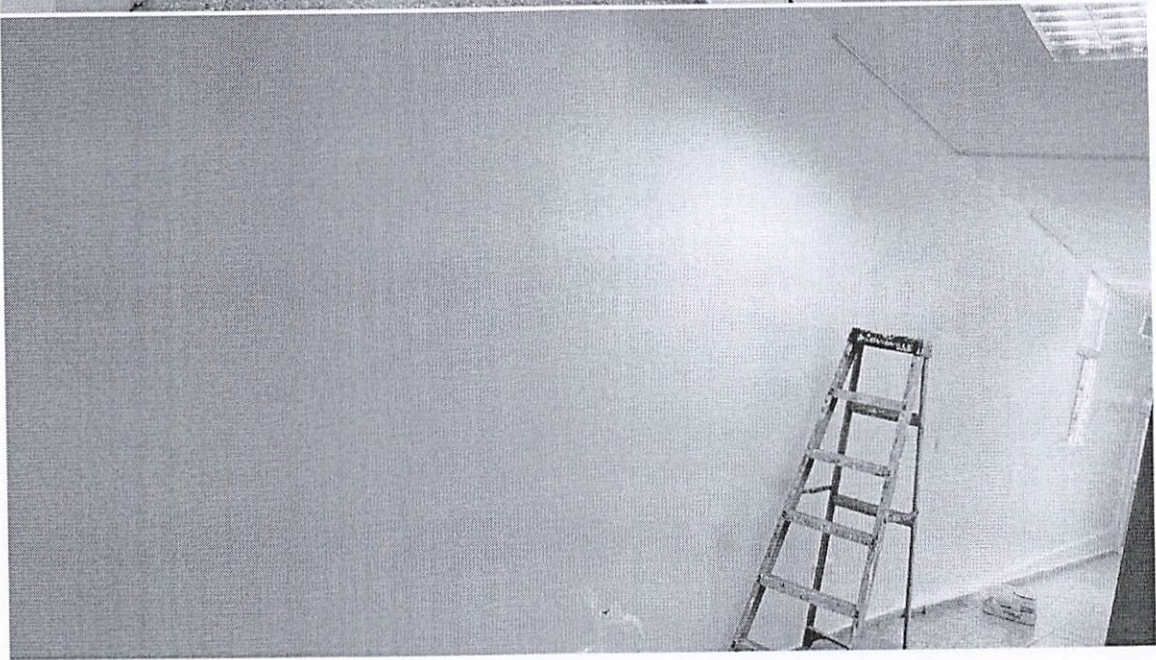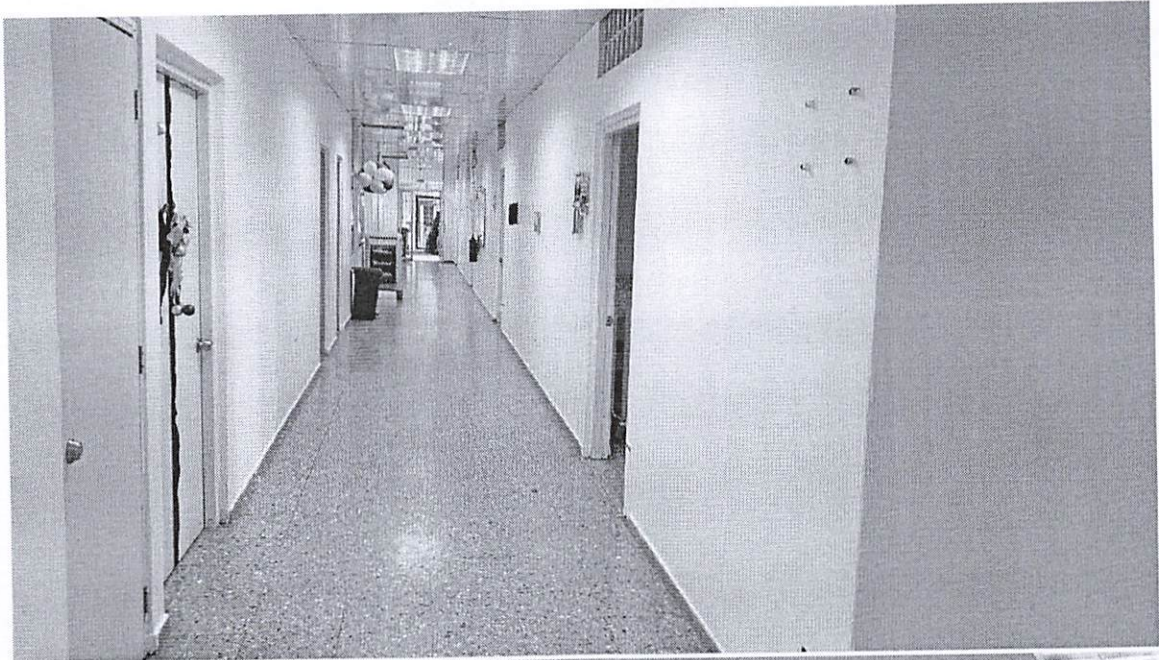




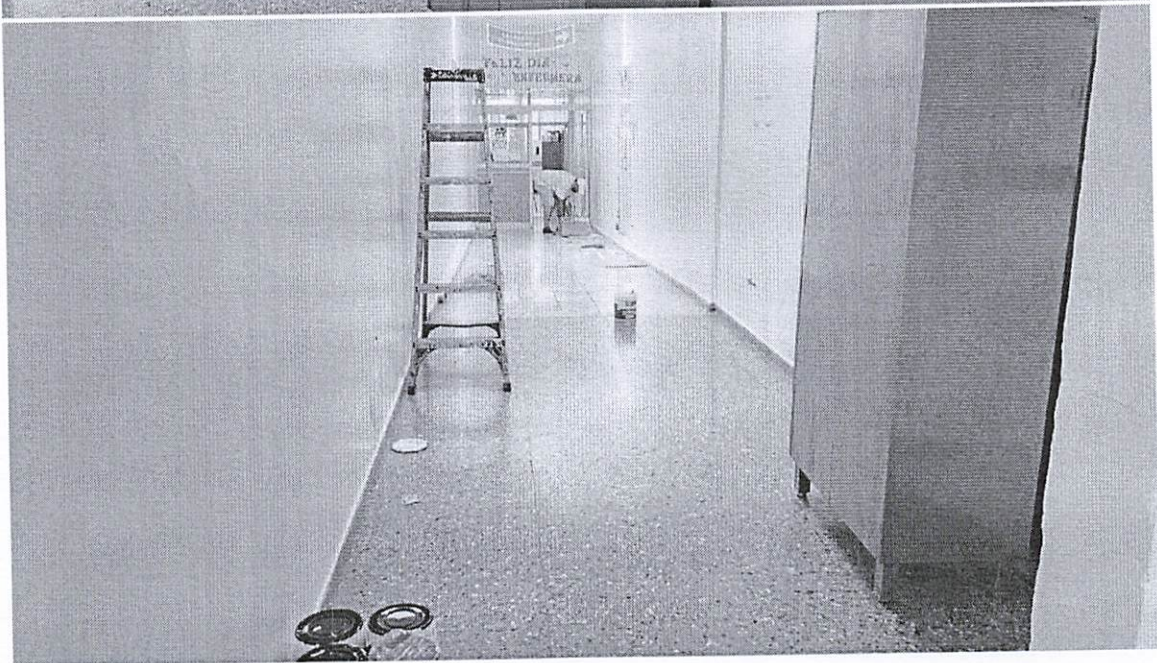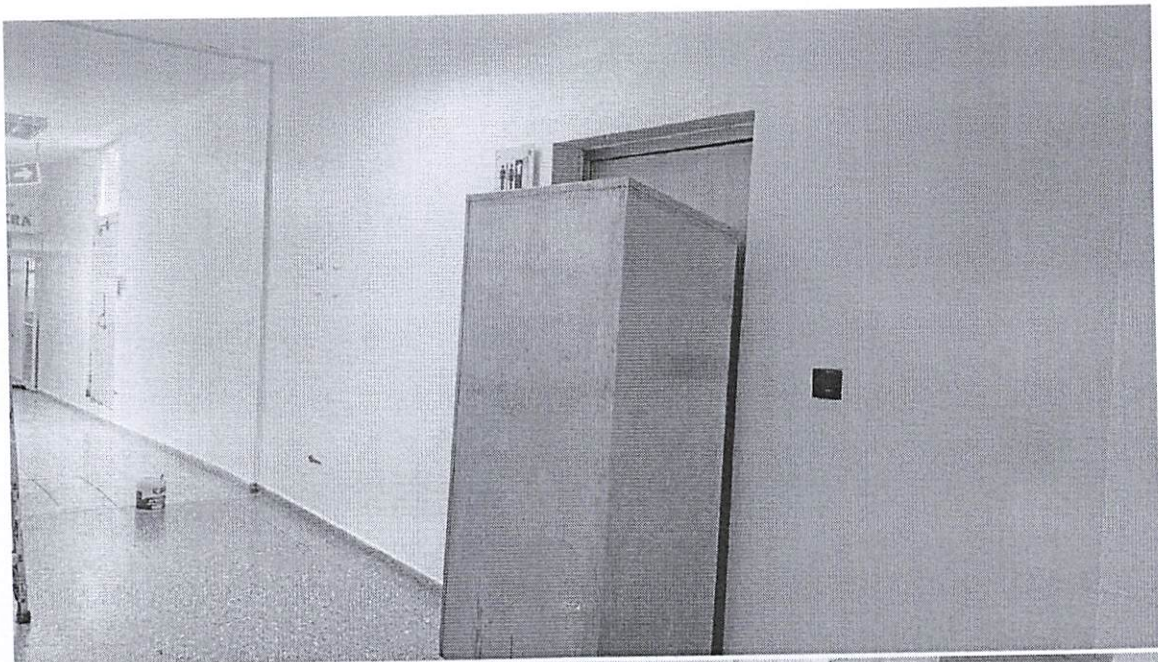









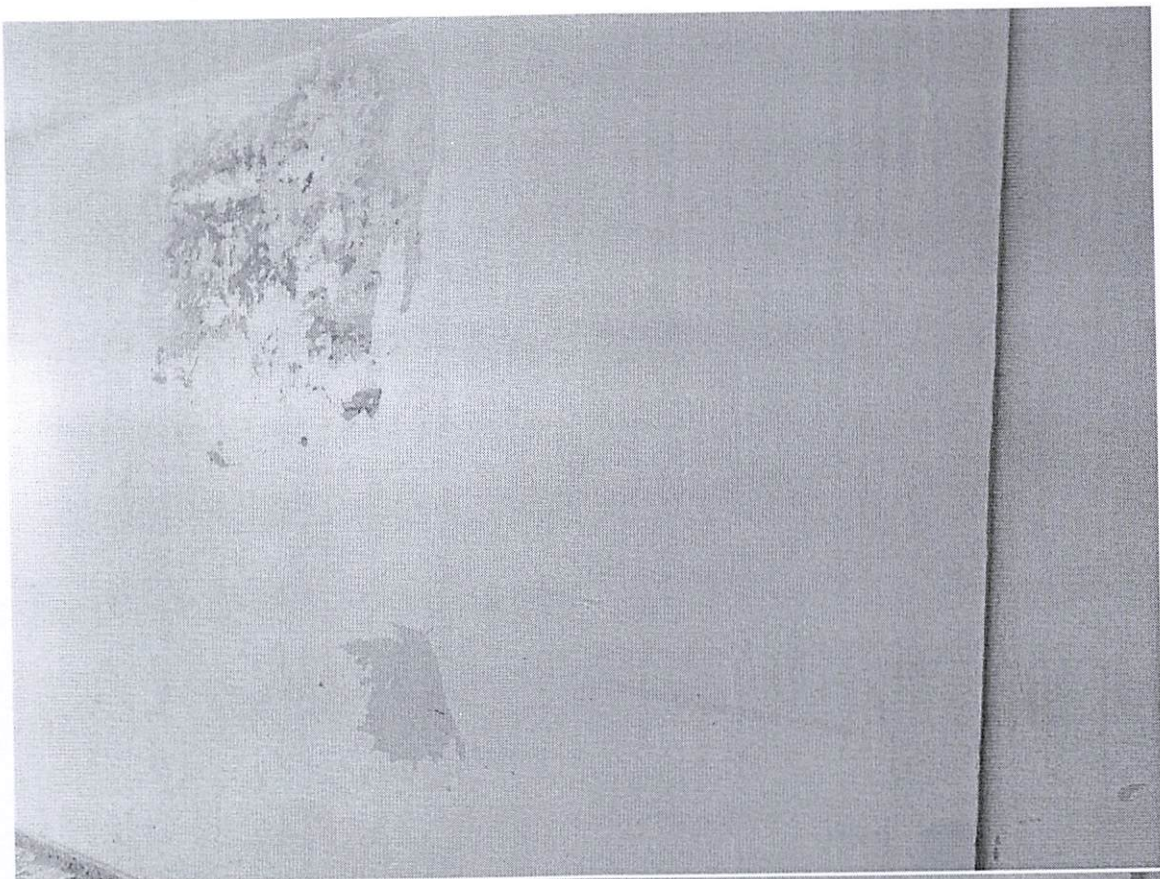




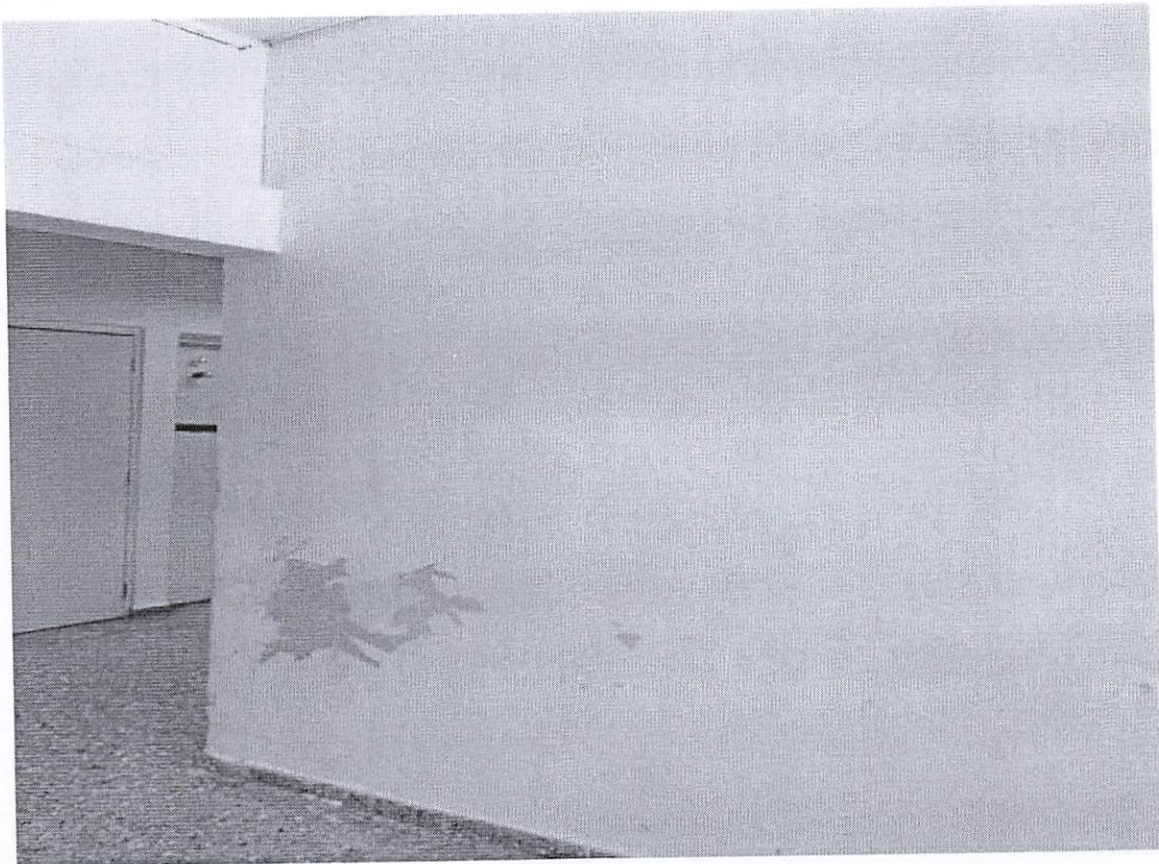



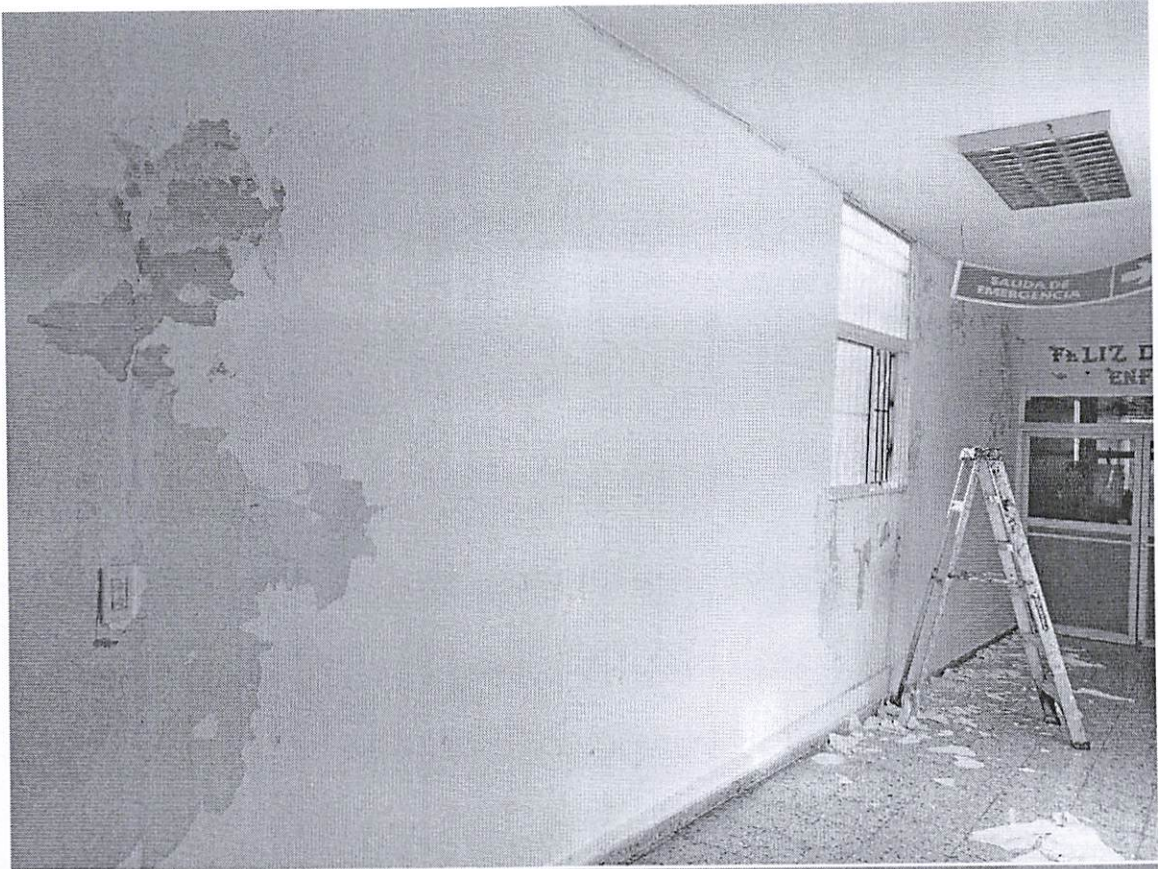





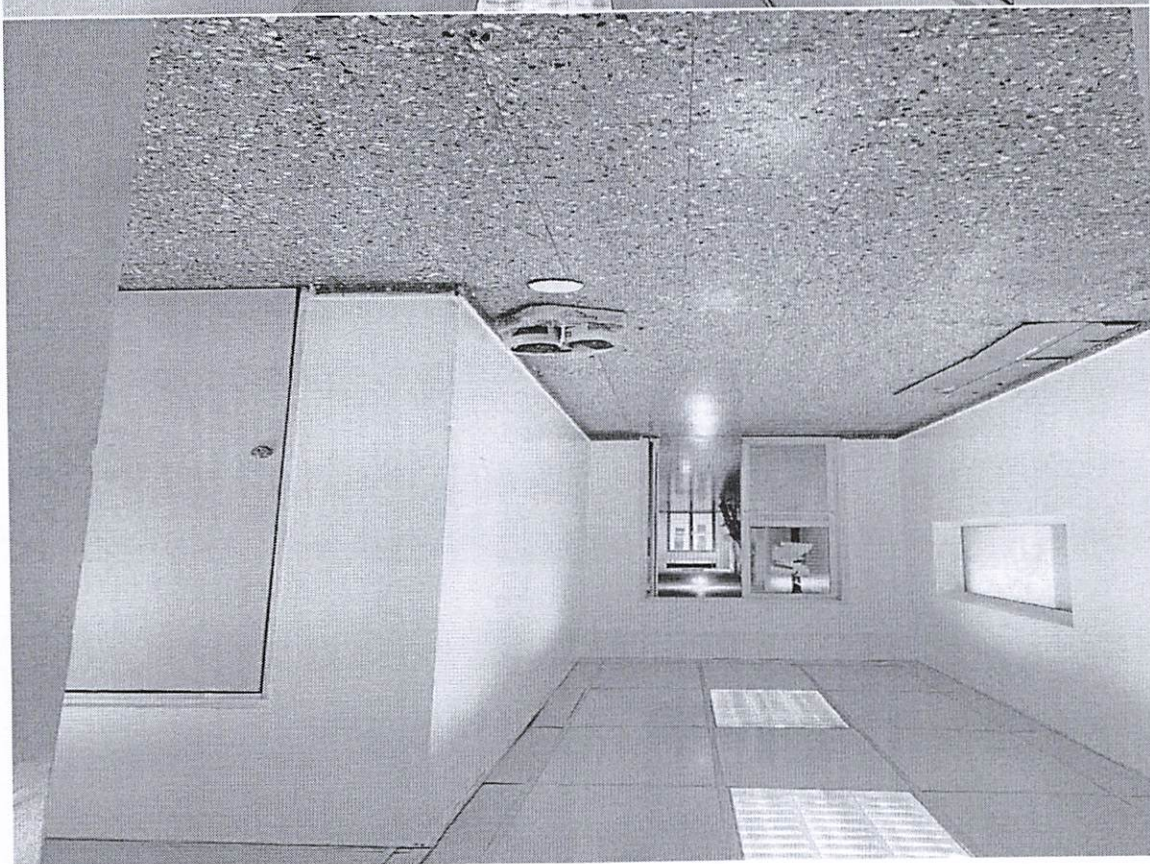









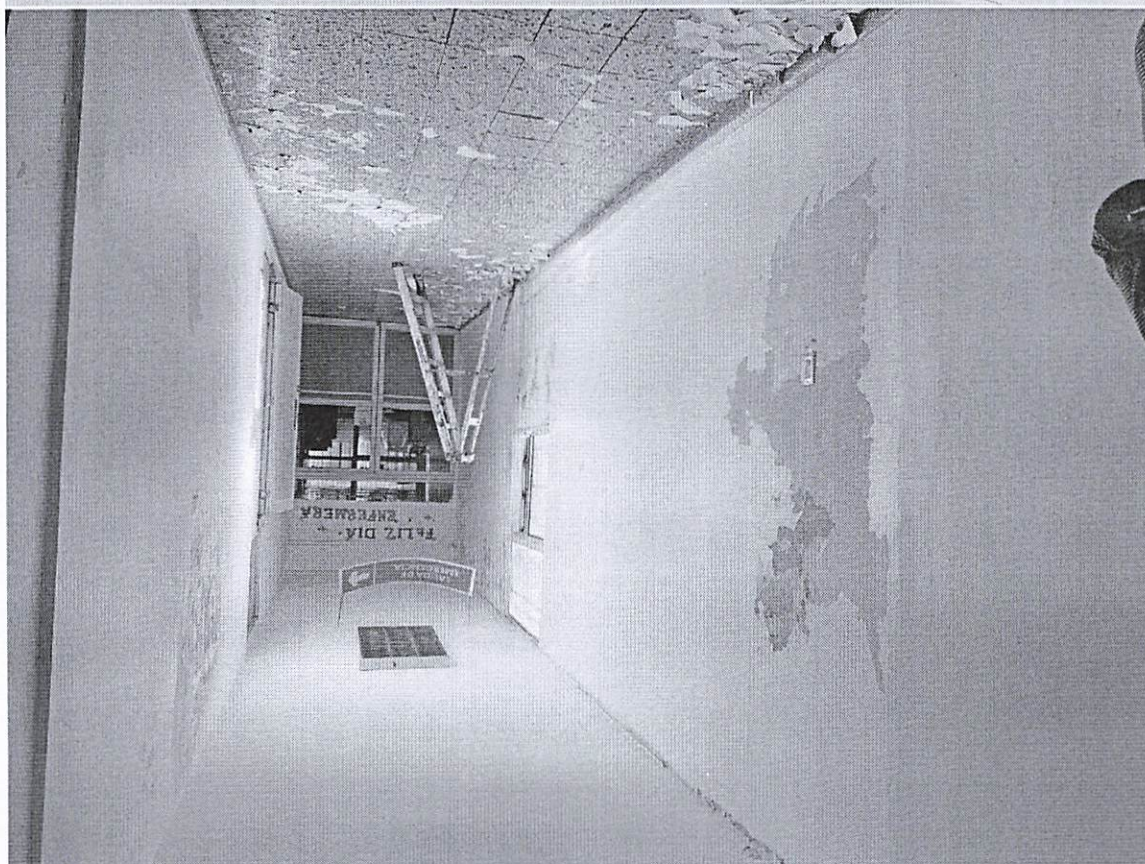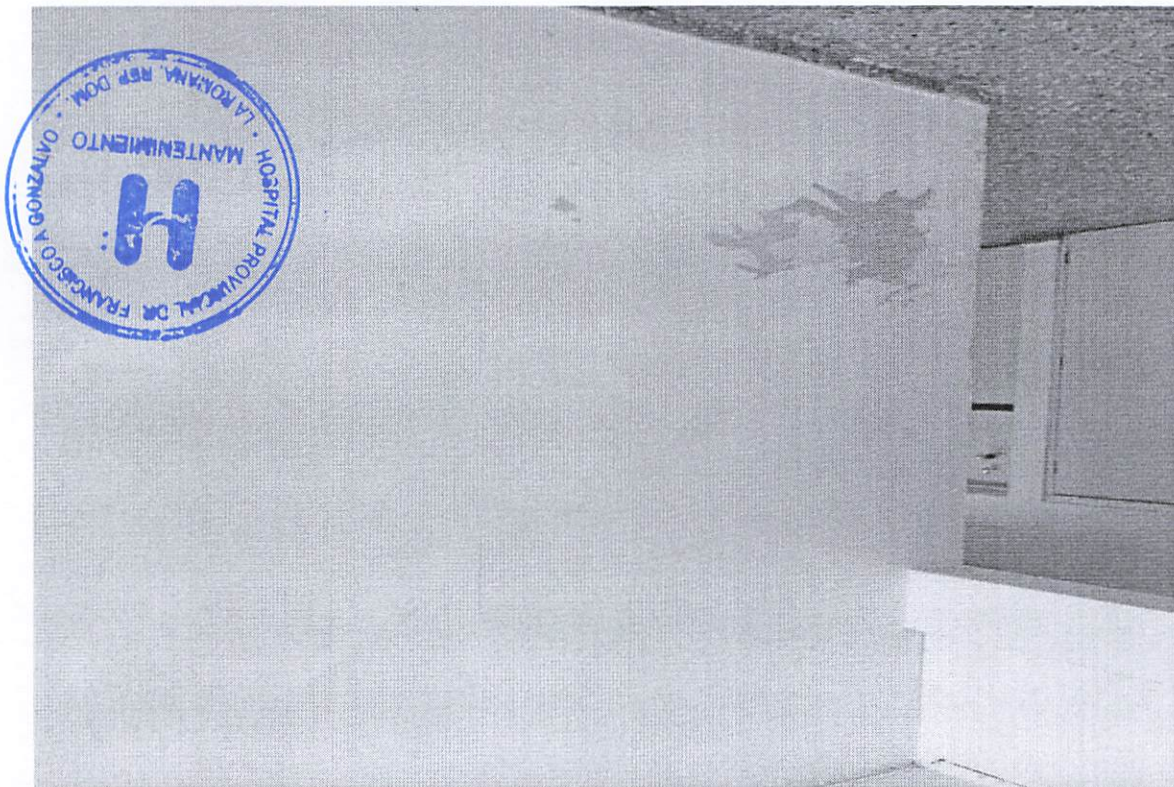




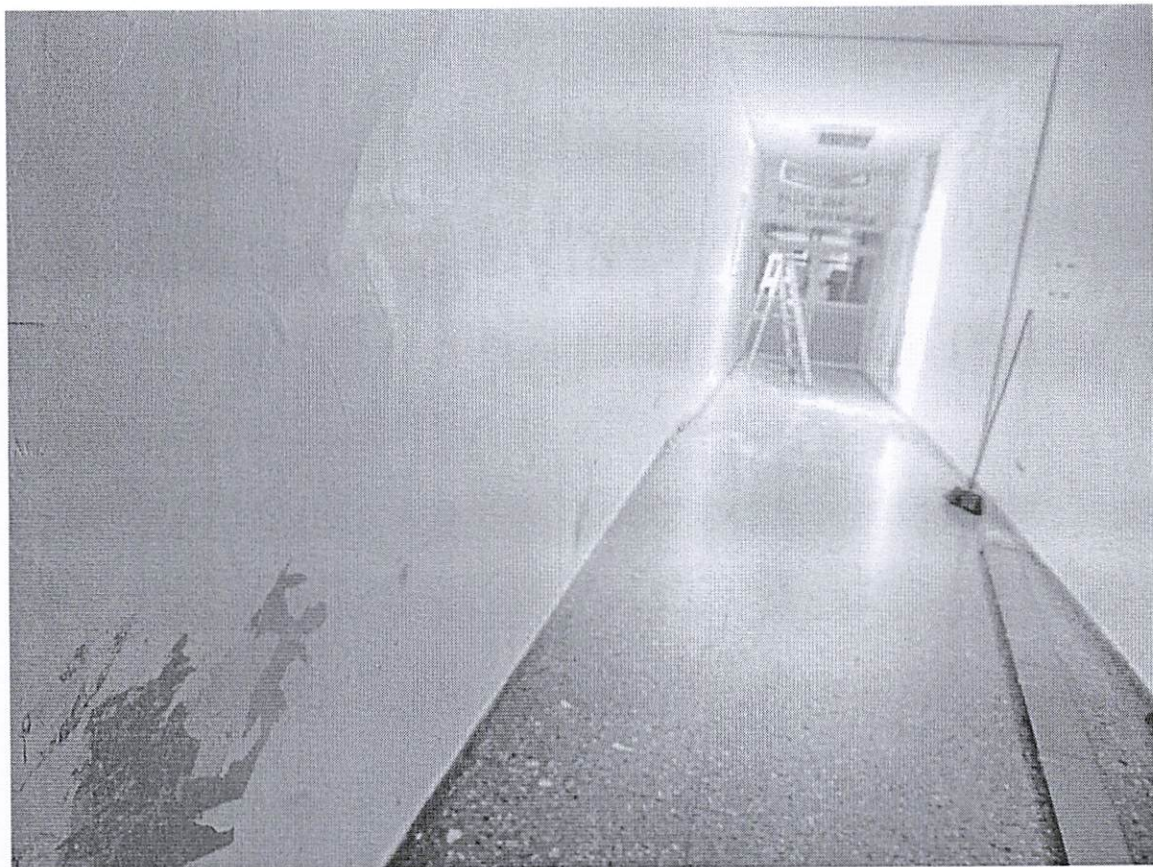



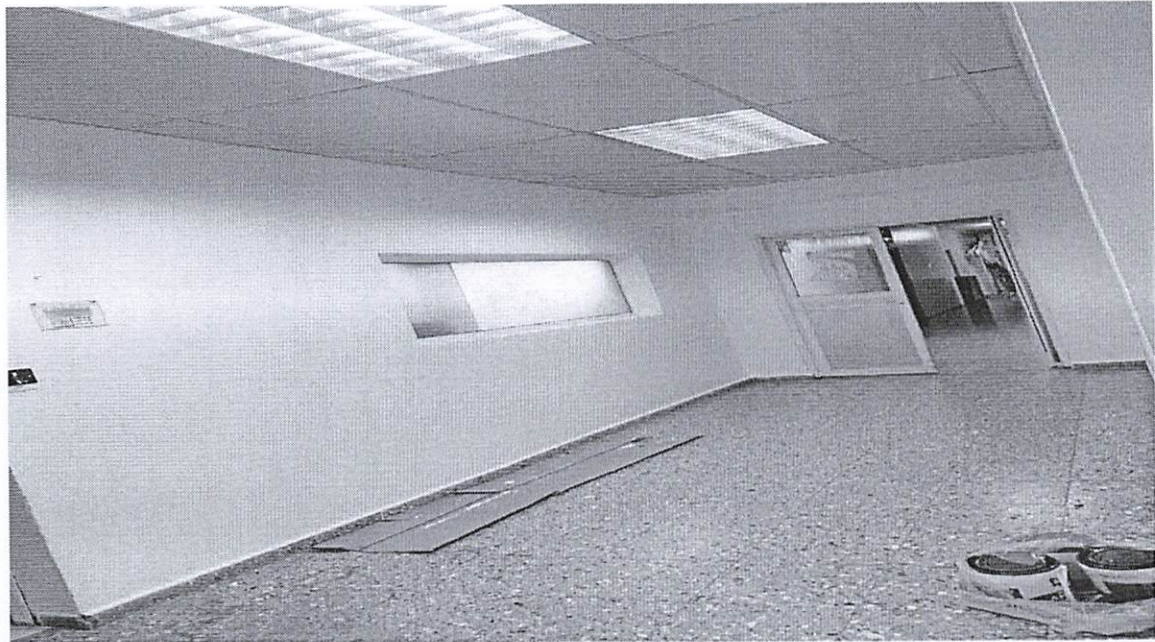




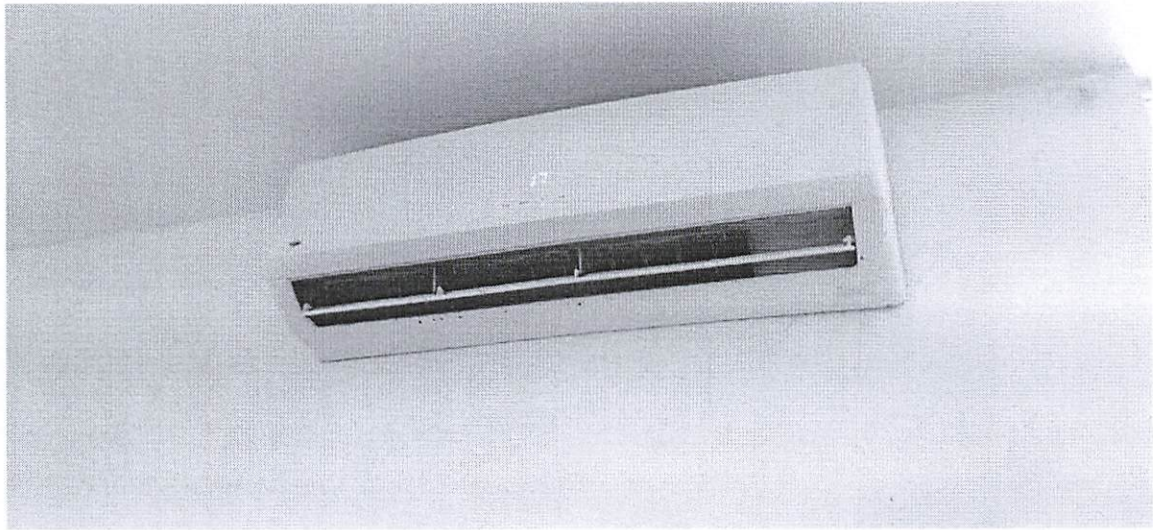










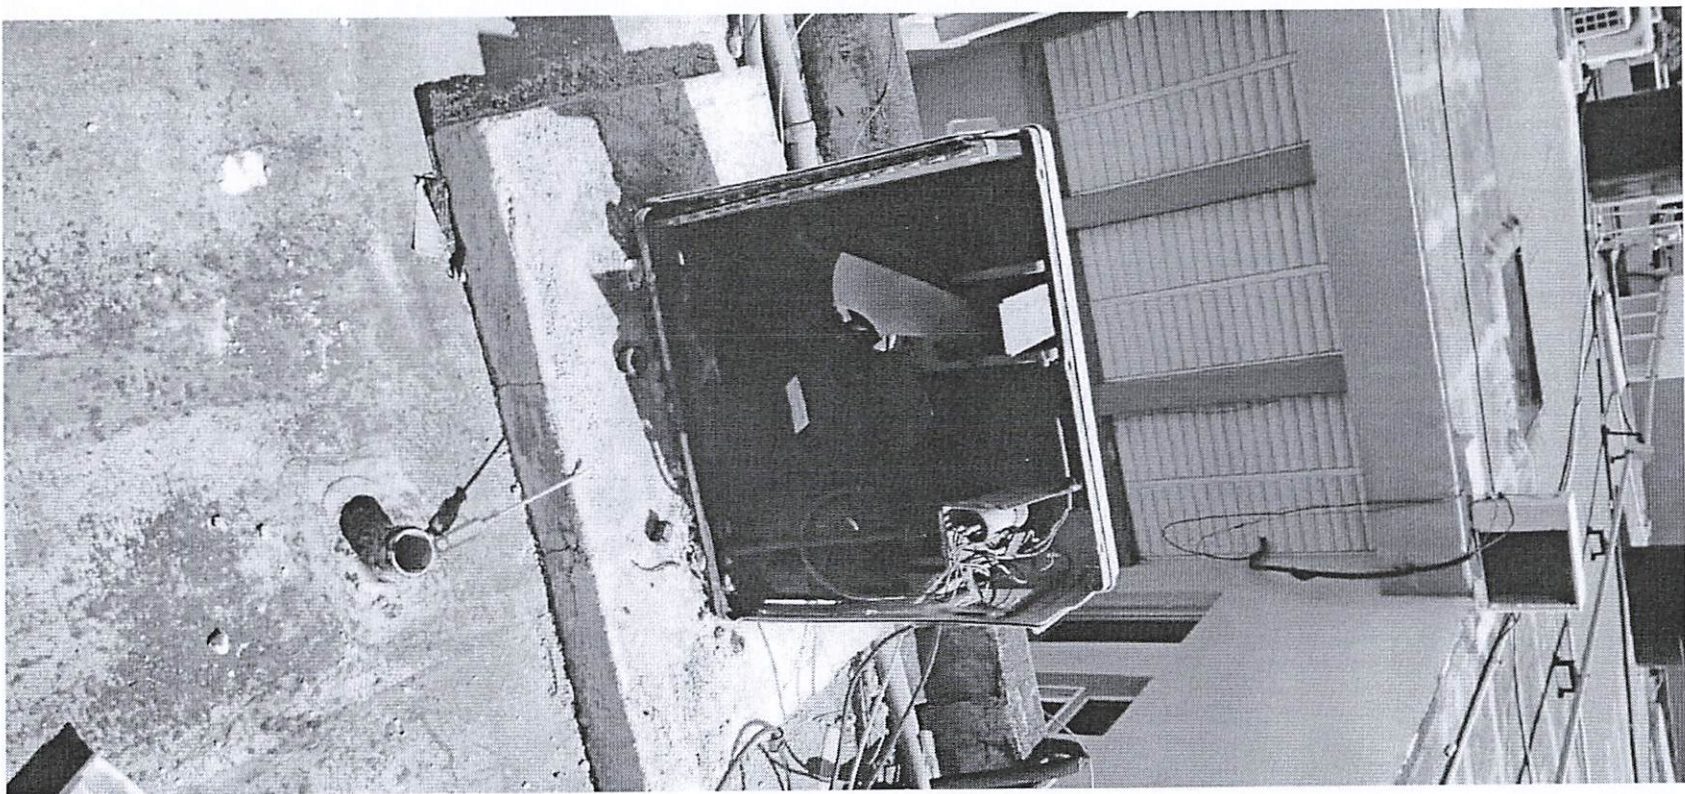







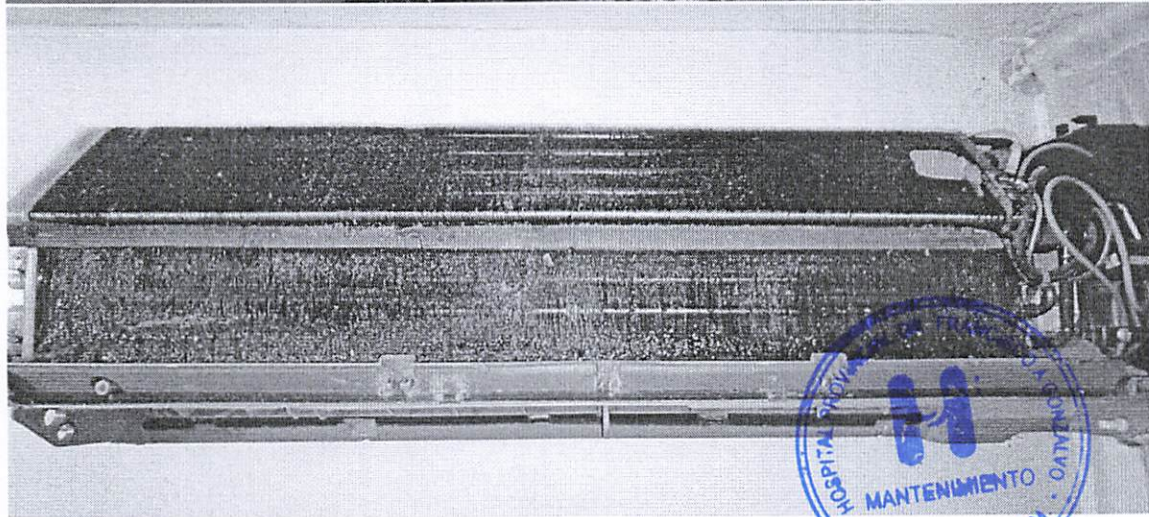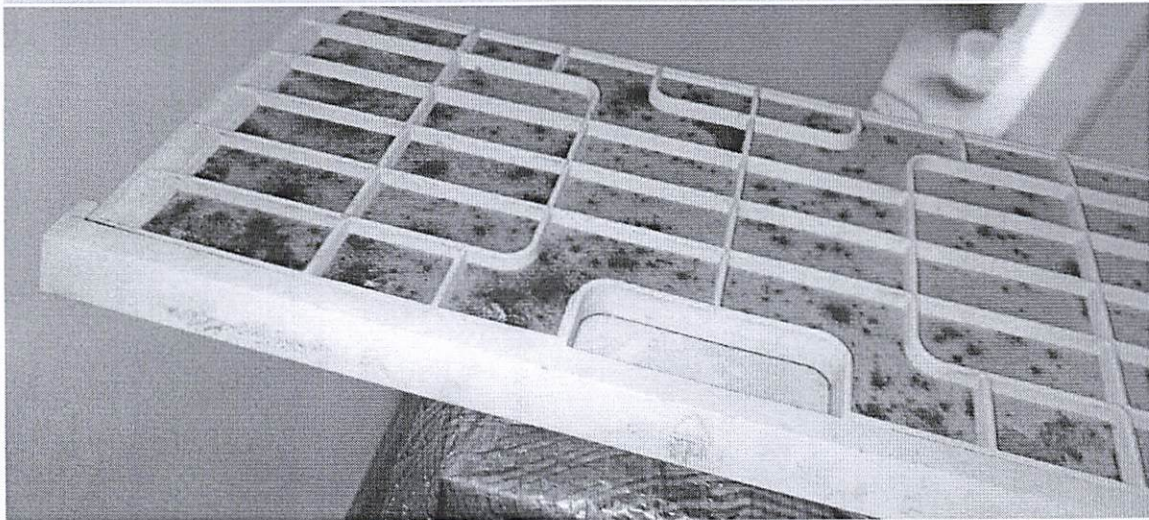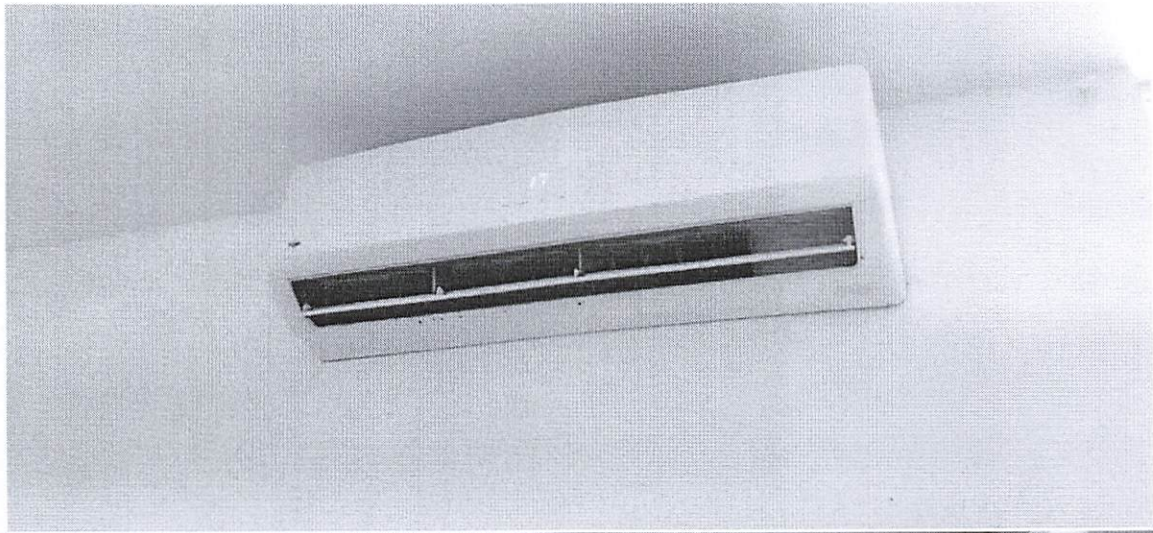



|              |            |                          |               |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Fecha</b> | 01/03/2026 | <b>Área Solicitante:</b> | MANTENIMIENTO |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|

1. REPACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRE DE AREA DE DESCANSO CIRUGIA.
2. REPACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE STOCK DE MEDICAMENTO Y EQUIPOS ESTERILAZADOS DE CIRUGIA.
3. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE DE ESTADISTICA.
4. REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE DE CONTABILIDAD.
5. REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE DE DESCANSO MEDICO EMERGENCIA.
6. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza
7. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000 chequeo/limpieza ODONTOLOGIA
8. LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza
9. LABORATORIONEVERA chequeo/limpieza
10. LABORATORIOAIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza
11. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza
12. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
13. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza
14. INTER.-HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza
15. INTER.-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza
16. INTER.-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio
17. INTER.-HABITACION5 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTE Chequeo/limpieza fuera de servicio
18. INTER.-HABITACION8 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio
19. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza
20. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza
21. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza
22. COCINA NEVERA DE DOS PUERTA chequeo/limpieza
23. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza
24. SUB-DIRECCION AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
25. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza
26. DIRECCION AIRE INVERTER 18,000BTU chequeo/limpieza
27. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA YCALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU fuera de servicio
28. AUDITORIA MEDICA AIRE SPLIT 30,000BTU chequeo/limpieza
29. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
30. CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza
31. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza
32. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza
33. CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza
34. SONOGRAFO AIRE MAX 18,000 BTU chequeo/limpieza
35. Pre Parto AIRE CONFORSTAR 18,000 BTU chequeo/limpieza
36. Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU chequeo/limpieza
37. Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU chequeo/limpieza
38. Neonatal-Aislado AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU chequeo/limpieza
39. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza
40. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza

|                        |                                                                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LICDO. RICHARD ROSA    |  | 01/03/2026            |
| Nombre del Solicitante | Firma Solicitante                                                                   | Fecha de la Solicitud |



## Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

|              |            |                          |               |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Fecha</b> | 01/02/2026 | <b>Área Solicitante:</b> | MANTENIMIENTO |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|


1. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERT chequeo/limpieza
2. TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza
3. TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza
4. TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza
5. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza
6. ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza
7. ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza
8. LABORATORIOAIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza
9. LABORATORIONEVERA chequeo/limpieza
10. LABORATORIOMICROSCOPIO Limpieza
11. LABORATORIOCENTRIFUGA cheque
12. LABORATORIOMAQ DE HEMATOLOGIA verificar
13. LABORATORIOMEZCLADOR verificar
14. LABORATORIOMAQ DE HEMATOLOGIA verificar
15. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva
16. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
17. LABORATORIOAIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva
18. LABORATORIOAIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
19. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva
- VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo
20. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
21. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
22. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva
23. INTER. -HABITACION2AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
24. INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
25. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva
26. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo
27. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 6preventiva
28. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo
29. SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
30. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo
31. DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva
32. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza
33. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
34. REPARACION CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
35. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva

|                        |                                                                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LICDO. RICHARD ROSA    |  | 01/02/2026            |
| Nombre del Solicitante | Firma Solicitante                                                                   | Fecha de la Solicitud |



|              |            |                          |               |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| <b>Fecha</b> | 10/01/2026 | <b>Área Solicitante:</b> | MANTENIMIENTO |
|--------------|------------|--------------------------|---------------|

1. REPACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRE DE AREA DE DESCANSO CIRUGIA.
2. REPACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE STOCK DE MEDICAMENTO Y EQUIPOS ESTERILAZADOS DE CIRUGIA.
3. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE DE ESTADISTICA.
4. REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE DE CONTABILIDAD.
5. REPARACION Y MANTENIMIENTO AIRE DE DESCANSO MEDICO EMERGENCIA.
6. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza
7. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000 chequeo/limpieza ODONTOLOGIA
8. LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza
9. LABORATORIONEVERA chequeo/limpieza
10. LABORATORIOAIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza
11. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza
12. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
13. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza
14. INTER.-HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza
15. INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza
16. INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio
17. INTER-HABITACION5 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTE Chequeo/limpieza fuera de servicio
18. INTER-HABITACION8 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio
19. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza
20. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza
21. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza
22. COCINA NEVERA DE DOS PUERTA chequeo/limpieza
23. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza
24. SUB-DIRECCION AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
25. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza
26. DIRECCION AIRE INVERTER 18,000BTU chequeo/limpieza
27. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA YCALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU fuera de servicio
28. AUDITORIA MEDICA AIRE SPLIT 30,000BTU chequeo/limpieza
29. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza
30. CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza
31. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE  
AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza
32. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU  
chequeo/limpieza
33. CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza
34. SONOGRAFO AIRE MAX 18,000 BTU chequeo/limpieza
35. Pre Parto AIRE CONFORSTAR 18,000 BTU chequeo/limpieza
36. Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU chequeo/limpieza
37. Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU chequeo/limpieza
38. Neonatal-Aislado AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU chequeo/limpieza
39. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza
40. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza

|                        |                                                                                     |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| LICDO. RICHARD ROSA    |  | 10/01/2026            |
| Nombre del Solicitante | Firma Solicitante                                                                   | Fecha de la Solicitud |





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha** 01/03/2026

**Área Solicitante:** ADMINISTRACION

1. PINTURAS DE LAS SALA HOSPITALARIAS
2. PINTURAS DE PUERTAS DE ADOLECENTES
3. PULIDO DE PINSO DE ADOLECENTE
4. CONFECCION DE CAUTEL
5. PINTURAS DE LAS OFICINAS
6. EMERGENCIAS



|                        |                   |                       |
|------------------------|-------------------|-----------------------|
| LICDO. WILKIN HILTON   |                   | 01/03/2026            |
| Nombre del Solicitante | Firma Solicitante | Fecha de la Solicitud |



**Fecha**

01/02/2026

**Área Solicitante:**

ADMINISTRACION

1. PINTURA GENERAL DEL HOSPITAL
2. READECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TECHO OESTE
- 3.



LICDO. WILKIN HILTON

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

01/02/2026

Fecha de la Solicitud



## MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Fecha: **MARZO 2026.**

Código: 4.1.1.7.01

| ubicación del equipo        | Instalación / Maquinaria                | Descripción Actividad a Realizar | Mantenimiento Prevent. Correct. | Periodicidad para Revisión | Último Mantenimiento | Próximo Mantenimiento | Mes de Ejecución del Mantenimiento |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
|                             |                                         |                                  |                                 |                            |                      |                       | E                                  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |               |
| SALAS DE ESPERA CONSULTORIO | AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE             | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 45 Dias                 |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| TB LABORATORIO              | MICROSCOPIO BIOLOGICO                   | Limpieza                         | Preventivo                      | Mensual                    |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| TB LABORATORIO              | NEVERA PEQUEÑA                          | chequeo/limpieza                 | Preventivo                      | C/ dos meses               |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| ODONTOLOGIA                 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W         | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 45 Dias                 |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| ODONTOLOGIA                 | AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000 | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 45 Dias                 |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| ODONTOLOGIA                 | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO             | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 3 meses                 |                      |                       | x                                  |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| ODONTOLOGIA                 | EQUIPO DE RAYOZ X DENTAL DE PARED       | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 3 meses                 |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| ODONTOLOGICO                | MICROMOTOR                              | Limpieza                         | Preventivo                      | Mensual                    |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| LABORATORIO                 | ABANICO DE PARED                        | Limpieza                         | Preventivo                      | C/ 3 meses                 |                      |                       |                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| LABORATORIO                 | MICROSCOPIO                             | Limpieza                         | Preventivo                      | Mensual                    |                      |                       | x                                  | X | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| LABORATORIO                 | AIRE ACONDICIONADO MAX18000W            | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 45 Dias                 |                      |                       | x                                  |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |
| LABORATORIO                 | AIRE ACONDICIONADO 12000W               | chequeo/limpieza                 | preventivo                      | C/ 45 Dias                 |                      |                       | x                                  |   | x |   |   |   |   |   |   |   |   |   |               |





|                           |                                       |                  |            |                 |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RAYOS X                   | TRANSFORMADOR                         | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 6 meces      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VACUNA                    | AIRE ACONDICIONADO<br>SPLIT 18000W    | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VACUNA                    | NEVERA                                | chequeo/limpieza | Preventivo | C/ dos<br>meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VACUNA                    | NEVERA                                | chequeo/limpieza | Preventivo | C/ dos<br>meses |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VACUNA                    | BEBEDERO                              | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VACUNA                    | ABANICO DE TECHO                      | Limpieza         | Preventivo | C/ 3 meses      |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DE<br>ESTERILIZACION | MAQUINA DE<br>ESTERILIZAR             | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 3 meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO             | ALMARIO METAL                         | limpieza         | preventivo | mensual         |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAID 1                    | BEBEDERO                              | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAID 1                    | AIRE ACONDICIONADO<br>SPLIT 12,000BTU | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAID 3                    | AIRE ACONDICIONADO<br>SPLIT 12,000BTU | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAID 3                    | BALANZA                               | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION1         | AIRE SPLIT 18,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION3         | AIRE SPLIT 18,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION5         | AIRE SPLIT 18,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION8         | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION10        | AIRE SPLIT 18,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION12        | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION14        | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION16        | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER      | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                                                    |                                  |                  |            |                 |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INTER-HABITACION18                                                 | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER | chequeo/limpieza | NUEVO      | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER-HABITACION20                                                 | AIRE SPLIT 12,000BTU<br>INVERTER | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FARMACIA CENTRAL                                                   | AIRE ACONDICIONADO<br>18000W     | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COCINA                                                             | NEVERA DE UNA<br>PUERTA          | chequeo/limpieza | Preventivo | C/ dos<br>meses |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COCINA                                                             | CONSERVACION DE<br>ALIMENTO      | chequeo/limpieza | Preventivo | C/ dos<br>meses |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTABILIDAD                                                       | AIRE SPLIT 18,000BTU             | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIRECCION                                                          | AIRE SPLIT 24,000BTU             | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACION                                                     | AIRE 12,000BTU                   | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FACTURACION DE<br>SEGURO                                           | AIRE SPLIT 12,000BTU             | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AUDITORIA MEDICA                                                   | AIRE SPLIT 30,000BTU             | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>PEDIATRIA 1                                      | AIRE MAX 12000BTU                | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>PEDIATRIA 1                                      | BALANZA PARA BEBES               | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>PEDIATRIA3                                       | AIRE MAX 12000BTU                | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>GINECOLOGIA Y<br>OBSTETRICIA Y<br>GINECOLOGIA DE | BALANZA DE PESO                  | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>GINECOLOGIA Y<br>OBSTETRICIA Y                   | AIRE MAX 12000BTU                | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO DE<br>GINECOLOGIA Y<br>OBSTETRICIA Y                   | BALANZA DE PESO                  | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO<br>ORTOPEDIA Y CIRUGIA                                 | AIRE INVERTER<br>12,000BTU       | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias      |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                         |                                                           |                  |            |            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONSULTORIO<br>PEDRIATRIA 4             | ELECTROCARDIOGRAFO<br>DE 12 CANALES ADULTO/               | chequeo          | correctivo | anual      |  |  |   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO<br>PEDRIATRIA 4             | BALANZA DE PIE CON<br>TALLÍMETRO, PARA                    | limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSULTORIO 3                           | AIRE MAX 12000BTU                                         | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x |   | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONOGRAFO                               | ULTRASONIDO DE TRES<br>TRANSDUCTORES                      | chequeo          | Preventivo | C/ 6 Meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SONOGRAFIA                              | ULTRASONIDO DE TRES<br>TRANSDUCTORES                      | chequeo          | preventivo | C/ 6 Meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERNIDAD                              | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                    | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atencion al Recien<br>Nacido            | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                    | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirófano de Cirugía<br>Mayor y Cesárea | MAQUINA DE ANESTESIA 2<br>GASES CON MONITOREO<br>AVANZADO | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 3 meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirófano de Cirugía<br>Mayor y Cesárea | ASPIRADOR ELÉCTRICO<br>RODABLE PARA<br>SECRECIONES        | chequeo          | preventivo | C/ 3 meces |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirófano de Cirugía<br>Mayor y Cesárea | ASPIRADOR ELECTRICO<br>RODABLE PARA<br>SECRECIONES        | chequeo          | preventivo | C/ 3 meces |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirófano de Cirugía<br>Mayor y Cesárea | DESFIBRILADOR CARDIACO                                    | chequeo          | preventivo | anual      |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quirófano de Cirugía<br>Mayor y Cesárea | DESFIBRILADOR CARDIACO                                    | chequeo          | preventivo | anual      |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sala de Parto                           | AIRE ALA5-TN -INVERTER                                    | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neonatal-Aislado                        | ASPIRADOR ELECTRICO<br>PARA SECRESIONES<br>PORTATIL       | chequeo          | preventivo | C/ 3 meces |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neonatal-Aislado                        | EQUIPO DE FOTOTERAPIA<br>CON LUZ LED                      | chequeo          | preventivo |            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neonatal-Aislado                        | EQUIPO DE FOTOTERAPIA<br>CON LUZ LED                      | chequeo          | preventivo |            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA DE ESTAR-<br>VESTIDOR              | BEBEDERO DE AGUA FRIA Y<br>CALIENTE                       | chequeo/limpieza | preventivo |            |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUARTO DE PLACENTA                      | TRITURADORA DE<br>PLACENTA                                | chequeo/limpieza | preventivo |            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|                                 |                                        |                  |            |            |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TRIAJE                          | BALANZA DE PIE CON<br>TALLÍMETRO, PARA | Limpieza         | Preventivo | C/ 6 Meses |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDAD DE<br>OBS.REANIMACION    | DESFIBILADOR CON<br>MONITOR            | chequeo          | Preventivo | anual      |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANERALIDADES DE<br>EMERGENCIAS | AIRE INVERTE 36000BTU                  | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANERALIDADES DE<br>EMERGENCIAS | AIRE INVERTE 36000BTU                  | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GANERALIDADES DE<br>EMERGENCIAS | AIRE INVERTE 12000BTU                  | chequeo/limpieza | preventivo | C/ 45 Dias |  |  | x | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

