

FECHA: 30/04/2026

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS ☐ SRS ☒ Hospital ☒ CPN ☐

***Nombre del lugar:** HOSPITAL FRANCISCO ANTONIO GONZALVO

Área: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE PREVENCIÓN EN EL EES

Código POA (Si aplica): 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

En el presente reporte es con objetivo de informar sobre actividades ejecutadas del plan de mantenimiento preventivo y correctivo del mes de abril del año 2026 según lo programado en nuestro plan con la finalidad de seguir mejorando para tener una mejor planta física y equipos correctamente calibrados para ofrecer un mejor servicio para los usuarios del este centro y toda la región.

OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo, analizar el proceso de la ejecución de las actividades programadas según nuestro plan de mantenimiento 2024, para que el mismo se ejecute apegada a los lineamientos del plan general de mantenimiento preventivo y correctivo según lo estipulado en la matriz de seguimiento y ejecución del plan.

METODOLOGIA (Si aplica)

* El seguimiento se realizó utilizando la matriz de ejecución del plan de mantenimiento general para las medidas preventivas y correctivas de los diferentes equipos y la estructura de este hospital.

* Fueron ejecutados los mantenimientos preventivos y correctivos según el cronograma de la matriz de seguimiento mensual en cada área correspondiente.

DESARROLLO / HALLAZGOS

SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza 3/04/2025

TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza 3/04/2026

TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza 3/06/2026

TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza 3/04/2026

ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 7/04/2026

ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza 7/04/2026

ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza 7/04/2026

LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza 8/04/2026

LABORATORIO NEVERA chequeo/limpieza 8/04/2026

LABORATORIO MICROSCOPIO Limpieza 8/04/2026

LABORATORIO CENTRIFUGA chequeo 8/04/2026

LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/04/2026

LABORATORIO MEZCLADOR verificar 8/04/2026

LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/04/2026



SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva 01/4/2026

ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/04/2026

LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva0 1/04/2026

LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/04/2026

RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva 02/04/2026

VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo 02/04/2026

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 02/04/2026

SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva02/4/2026

SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva 02/04/2026

INTER. -HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/04/2026

INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/04/2026

INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/04/2026

INTER-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva 03/04/2026

INTER-HABITACION13 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS

INTER-HABITACION15 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS

INTER-HABITACION17 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS

INTER -HABITACION19 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS

FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva 04/04/2026

ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo04/04/2026

ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 6preventiva04/04/2026

DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo 05/04/2026

SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/04/2026

DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo 05/04/2026

DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva05/04/2026

ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza 06/04/2026

RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 06/04/2026

CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S

CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE 06/04/2026

AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva07/04/2026

CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S

SONOGRAFO TGM 18,000 BTU chequeo/limpieza preventiva 9/04/2026

Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva 9/04/2026

Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva F/S

GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva
10/04/2026

GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
11/04/2026

SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza
3/05/2026

TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza 3/05/2023

TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza 3/05/2023

TB LABORATORIO AIRE F/S

ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 7/05/2026

ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza 7/05/2026

ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza 7/05/2026

LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza 8/05/2026

LABORATORIO NEVERA chequeo/limpieza 8/05/2026

LABORATORIO MICROSCOPIO Limpieza 8/05/2026

LABORATORIO CENTRIFUGA cheque 8/05/2026

LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/05/2026

LABORATORIO MEZCLADOR verificar 8/05/2026

LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/05/2026

LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza 8/05/2026

RAYOS X TUBO DE RAYO X chequeo/limpieza pendiente

RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza 9/05/2026

MANTENIMIENTO ALMARIO METAL limpieza pendiente

SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 10/05/2026

SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza 10/05/2026

INTER.-HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/05/2026

INTER.-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza 11/05/2026

INTER.-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION11 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION13 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION15 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION17 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

INTER.-HABITACION19 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza fuera de servicio

FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza

ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza 13/05/2026

ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 13/05/2026

COCINA NEVERA DE DOS PUERTA chequeo/limpieza 14/05/2026

DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza 14/05/2026

DEPENSA BALANZA PARA ALIMENTOS Limpieza 14/05/2026

SUB-DIRECCION AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 15/05/2026

DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza 15/05/2026

DIRECCION AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza 15/05/2026

ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU fuera de servicio

AUDITORIA MEDICA AIRE SPLIT 30,000BTU chequeo/limpieza 16/05/2026

RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza 16/01/2026

CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza 16/05/2026

CONSULTORIO DE PEDIATRIA3 BALANZA PARA BEBES Limpieza 16/05/2026
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE
MAX 12000BTU chequeo/limpieza 17/05/2026
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU
chequeo/limpieza 17/05/2026
CONSULTORIO ORTOPEDIA Y CIRUGIA BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA
PERSONAS, FUERZA 160 KG. Limpieza 17/05/2026
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza 17/05/2026
SONOGRAFO AIRE MAX 18,000 BTU chequeo/limpieza 20/05/2026
Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza 20/05/2026
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea AIRE ALA5-TN -INVERTER fuera de servicio
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea MÁQUINA DE ANESTESIA 2 GASES CON MONITOREO
AVANZADO fuera de servicio 21/05/2026
Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER fuera de servicio
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza 21/05/2026
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza 21/05/2026
CREACION DE UN CAUTER PARA GENERAL LOS TIQUES Y DAR INFORMACION A LOS
PASIENTE 01/05/2026

SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE chequeo/limpieza
3/06/2025
TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza 3/06/2026
TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza 3/06/2026
TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza 3/06/2026
ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza 7/06/2026
ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza 7/06/2026
ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza 7/06/2026
LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza 8/06/2026
LABORATORIO NEVERA chequeo/limpieza 8/06/2026
LABORATORIO MICROSCOPIO Limpieza 8/06/2026
LABORATORIO CENTRIFUGA cheque 8/06/2026
LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/06/2026
LABORATORIO MEZCLADOR verificar 8/06/2026
LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar 8/06/2026
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva
01/6/2026
ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/06/2026
LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva0 1/06/2026
LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000Wchequeo/limpieza preventiva01/06/2026
RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva 02/06/2026
VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo 02/06/2026
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
02/06/2026
SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva02/4/2026
SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva 02/06/2026
INTER. -HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
03/06/2026

INTER-HABITACION4 03/06/2026	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza preventiva
INTER-HABITACION6 03/06/2026	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza preventiva
INTER-HABITACION9 03/06/2026	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza preventiva
INTER-HABITACION13	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	DESCONTINUADOS
INTER-HABITACION15	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	DESCONTINUADOS
INTER-HABITACION17	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	DESCONTINUADOS
INTER -HABITACION19	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	DESCONTINUADOS
FARMACIA CENTRAL 04/06/2026	AIRE ACONDICIONADO 24000W	chequeo/limpieza preventiva
ALMACEN GENERAL Preventivo04/06/2026	NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE	chequeo/limpieza
ALMACEN GENERAL 6preventiva04/06/2026	AIRE ACONDICIONADO 24000W	chequeo/limpieza
DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo 05/06/2026		
SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 05/06/2026		
DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo 05/06/2026		
DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva05/06/2026		
ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza 06/06/2026		
RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva 06/06/2026		
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S		
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE 06/06/2026		
AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva 07/06/2026		
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S		
SONOGRAFO TGM 18,000 BTU chequeo/limpieza preventiva 9/06/2026		
Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva 9/06/2026		
Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva F/S		
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva 10/06/2026		
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza preventiva 11/06/2026		
Fumigación del hospital 01/06/2026 continua esta terminar el hospital completo		

RESULTADOS / CONCLUSIONES

En conclusión, en las reparaciones de los aires acondicionado y la instalación de tuberías y tarjetas y hemos visto mermado muchas salas de internamiento con aire totalmente dañado con los compresores, tarjetas, condensador etc. lo que nos dejás con solo 5 habitaciones de internamiento con climatización 4/4 del área de pediatría y desde

la habitación 5p está la 20 si aires acondicionados y otras áreas de uso del personal que no tiene climatización como habitaciones de enfermerías etc.
DESCONTINUADOS

RECOMENDACIONES

- 1- Mantener el cumplimiento de los trabajos bajo el seguimiento de la matriz de seguimiento mensual.
- 2- Dar las herramientas e insumos más personal calificado suficiente para cumplir en todas las áreas.
- 3- Capacitar a los grupos de interés de nuevo ingreso y reforzar a los que se han mantenido en sus funciones
- 4- El uso del checklist, este servirá de apoyo, para que no se obvie ningún requerimiento solicitado en las actividades programadas
- 5- No contamos con un personal refi-tecnico nos vemos en la obligación de usamos una compañía externa por servicio, muchas veces estamos en lista de espera y agrava la situación de los problemas existente con los nuevo que se presentan

ANEXOS (Si aplica)

Matriz
Fotos
Otros

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha	01/04/2026	Área Solicitante:	MANTENIMIENTO
--------------	------------	--------------------------	---------------

1. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERT chequeo/limpieza
2. TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza
3. TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza
4. TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza
5. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza
6. ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza
7. ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza
8. LABORATORIOAIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza
9. LABORATORIONEVERA chequeo/limpieza
10. LABORATORIOMICROSCOPIO Limpieza
11. LABORATORIOCENTRIFUGA cheque
12. LABORATORIOMAQ DE HEMATOLOGIA verificar
13. LABORATORIOMEZCLADOR verificar
14. LABORATORIOMAQ DE HEMATOLOGIA verificar
15. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva
16. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
17. LABORATORIOAIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva
18. LABORATORIOAIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
19. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva
- VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo
20. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
21. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
22. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva
23. INTER. -HABITACION2AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
24. INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
25. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva
26. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo
27. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 6preventiva
28. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo
29. SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
30. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo
31. DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva
32. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza
33. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
34. REPARACION CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
35. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva

LICDO. RICHARD ROSA		01/04/2026
Nombre del Solicitante	Firma Solicitante	Fecha de la Solicitud



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

01/05/2026

Área Solicitante:

MANTENIMIENTO

1. SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva
2. ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
3. LABORATORIOAIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva0
4. LABORATORIOAIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
5. RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva
6. VACUNA NEVERA chequeo/limpieza Preventivo
7. MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
8. SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
9. SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva
10. INTER. -HABITACION2AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
11. INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
12. INTER-HABITACION6 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
13. INTER-HABITACION9 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
14. INTER-HABITACION13 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS
15. INTER-HABITACION15 AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS
16. INTER-HABITACION17 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS
17. INTER -HABITACION19 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER DESCONTINUADOS
18. FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva
19. ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo
20. ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 6preventiva
21. DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo
22. SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
23. DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo
24. DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva
25. ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU chequeo/limpieza
26. RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
27. CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S
28. CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
29. OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
30. CONSULTORIO PEDRIATRIA 4 AIRE INVERTER 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva F/S
31. SONOGRAFO TGM 18,000 BTUchequeo/limpieza preventiva
32. Post Parto AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva
33. Neonatal-Aislado AIRE ALA5-TN -INVERTER chequeo/limpieza preventiva F/S
34. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 36000BTU chequeo/limpieza preventiva
35. GANERALIDADES DE EMERGENCIAS AIRE INVERTE 12000BTU chequeo/limpieza preventiva

LICDO. RICHARD ROSA

Nombre del Solicitante

Firma Solicitante

01/05/2026

Fecha de la Solicitud

Formulario para Petición de Trabajo de Mantenimiento

DADM-FO-019 Versión: 01
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha

01/06/2026

Área Solicitante:

MANTENIMIENTO

SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERT chequeo/limpieza
TUBERCULOSIS BALANZA MEDICA PESO Limpieza
TB LABORATORIO MICROSCOPIO BIOLOGICO Limpieza
TB LABORATORIO AIRE chequeo/limpieza
ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza
ODONTOLOGIA ESTERILIZADOR ODONTOLOGICO chequeo/limpieza
ODONTOLOGICO MICROMOTOR Limpieza
LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza
LABORATORIO NEVERA chequeo/limpieza
LABORATORIO MICROSCOPIO Limpieza
LABORATORIO CENTRIFUGA cheque
LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar
LABORATORIO MEZCLADOR verificar
LABORATORIO MAQ DE HEMATOLOGIA verificar
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INVERTE chequeo/limpieza preventiva
ODONTOLOGIA AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
LABORATORIO AIRES ACONDICIONADO chequeo/limpieza preventiva
LABORATORIO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W chequeo/limpieza preventiva
RAYOS X AIRE ACONDICIONADO MAX 24000W chequeo/limpieza preventiva VACUNA
NEVERA chequeo/limpieza Preventivo
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
SAID 2 AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
SAID 4 AIRE ACONDICIONADO SPLIT chequeo/limpieza preventiva
INTER. -HABITACION2 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
INTER-HABITACION4 AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER chequeo/limpieza preventiva
FARMACIA CENTRAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza preventiva
ALMACEN GENERAL NEVERA CONSER.MED.INOXIDABLE chequeo/limpieza Preventivo
ALMACEN GENERAL AIRE ACONDICIONADO 24000W chequeo/limpieza 6preventiva
DEPENSA NEVERA PARA ALIMENTO chequeo/limpieza Preventivo
SUB-DIRECCIO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
DIRECCION NEVERA EJECUTIVA chequeo/limpieza Preventivo
DIRECCION AIRE CONVENCIONAL TGM 18,000BTU chequeo/limpieza preventiva
ESTADISTICA EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD AIRE INVERTER 24,000BTU
chequeo/limpieza
RECUSO HUMANO AIRE SPLIT 12,000BTU chequeo/limpieza preventiva
REPARACION CONSULTORIO DE PEDIATRIA 2 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE ADOLESCENTE
AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva CONSULTORIO DE
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 3 AIRE MAX 12000BTU chequeo/limpieza preventiva


LICDO. RICHARD ROSA



Nombre del Solicitante



Firma Solicitante


01/06/2026


Fecha de la Solicitud



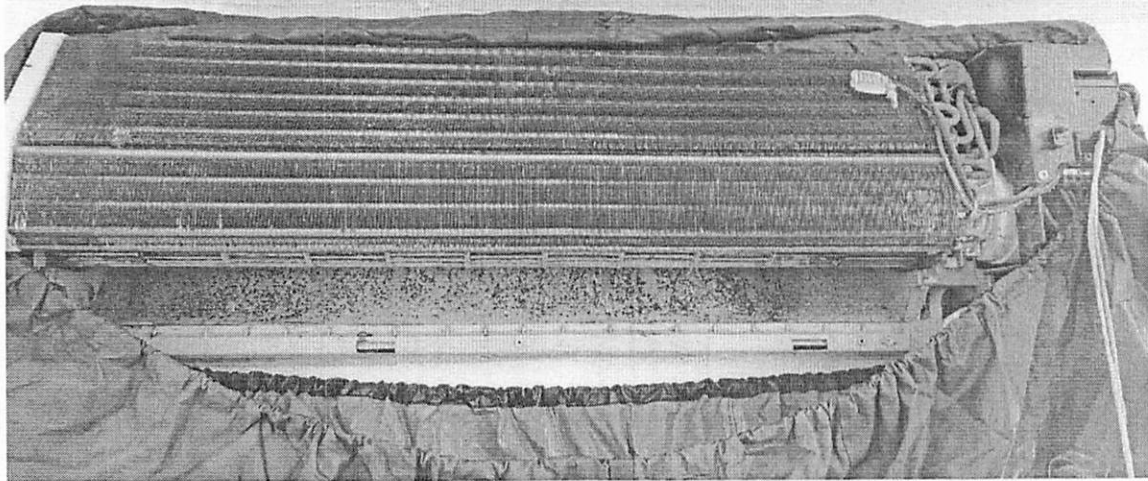


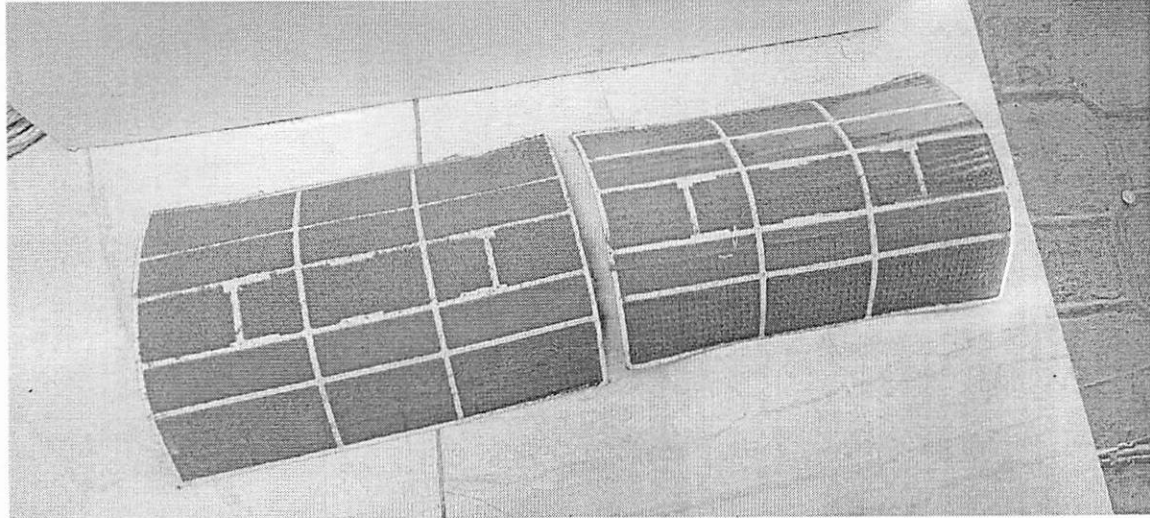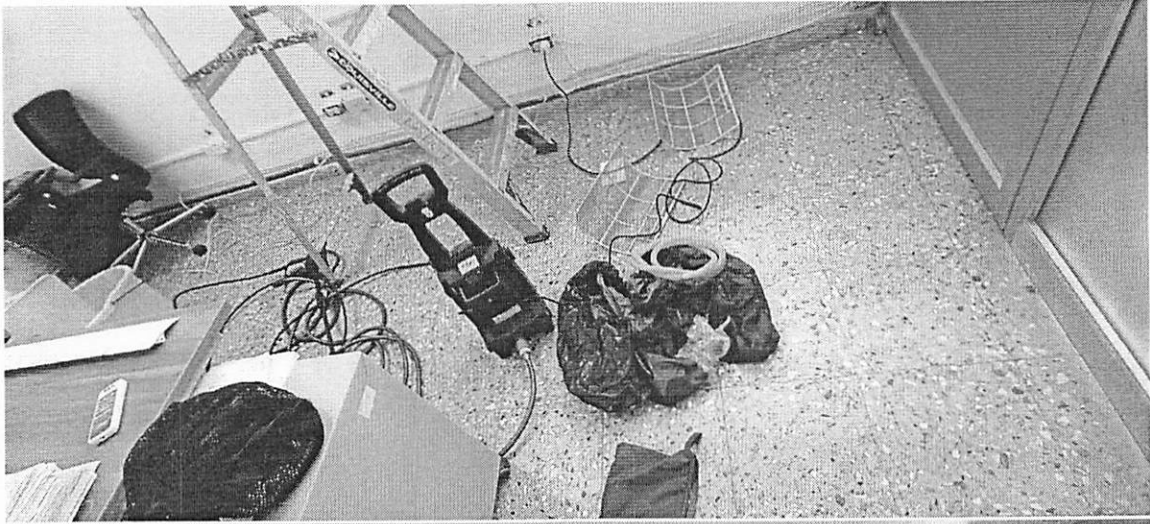

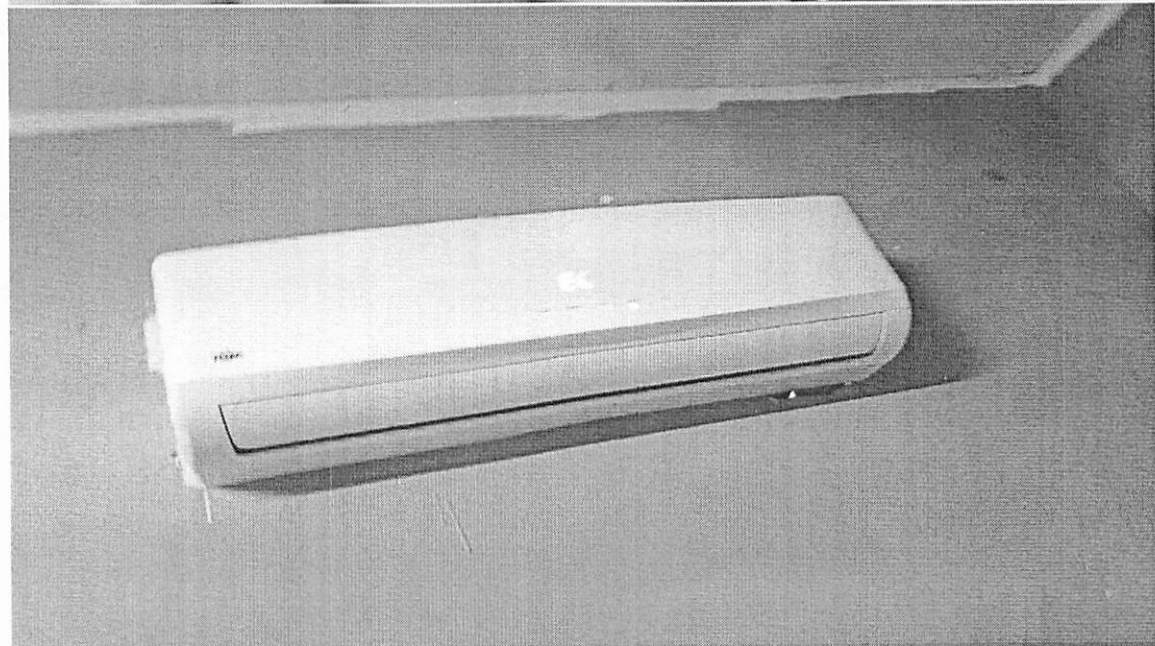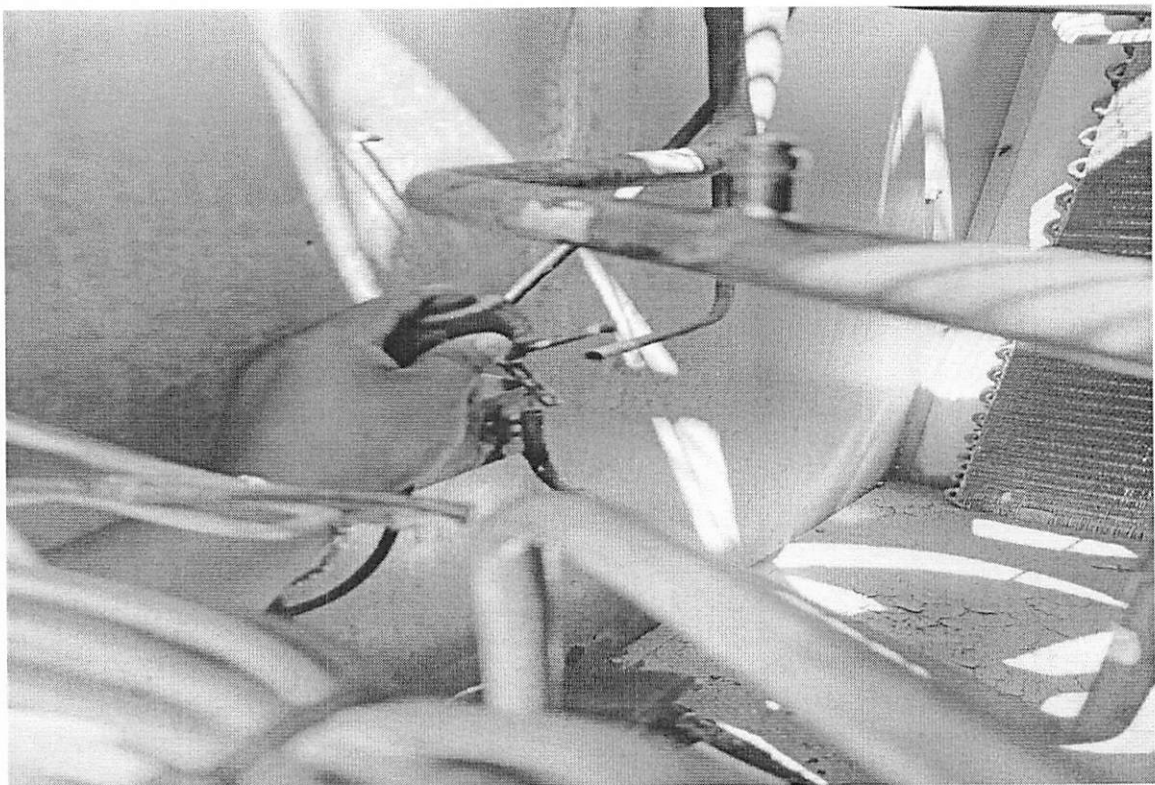

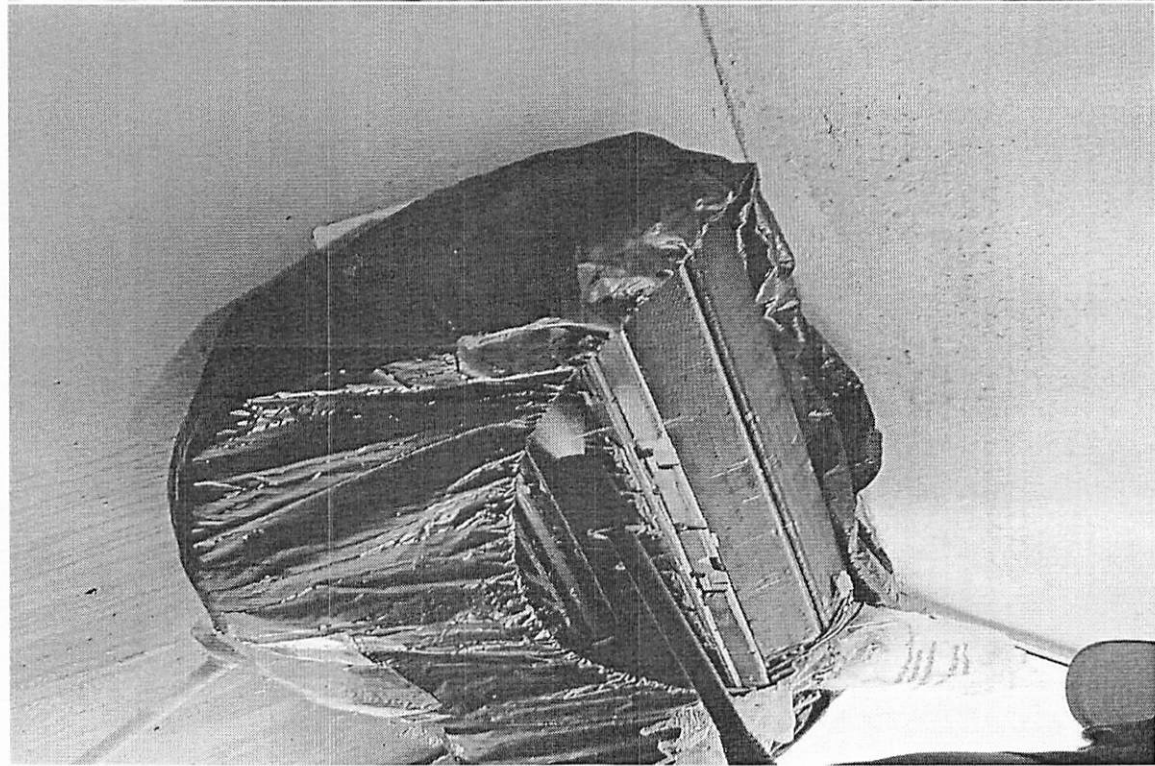

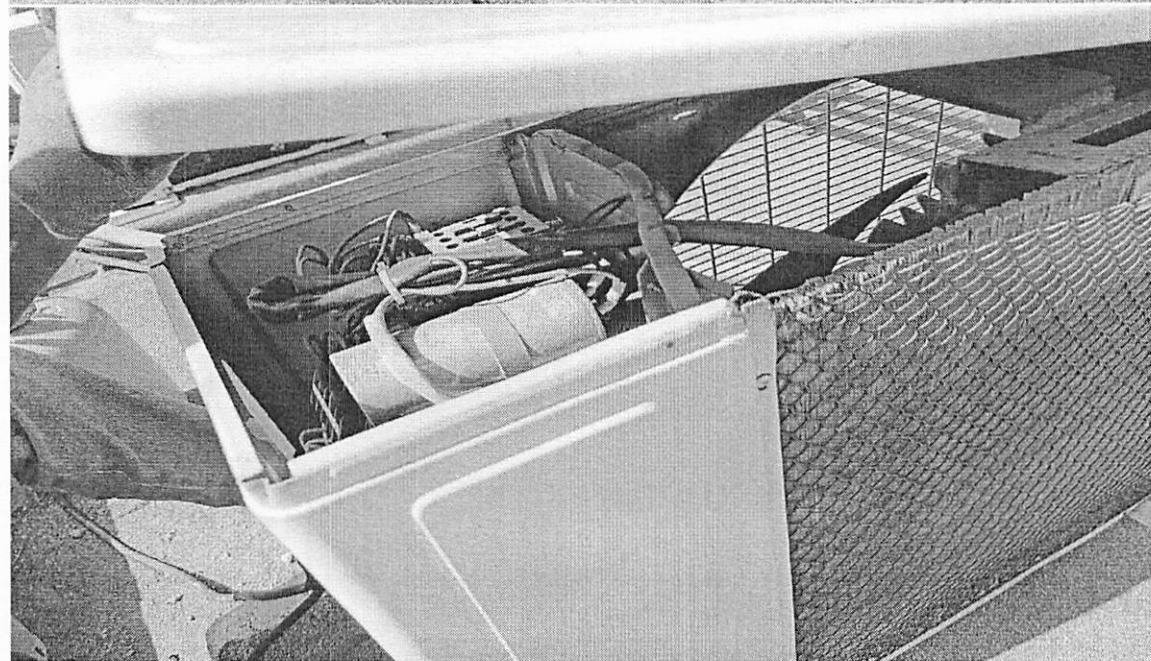

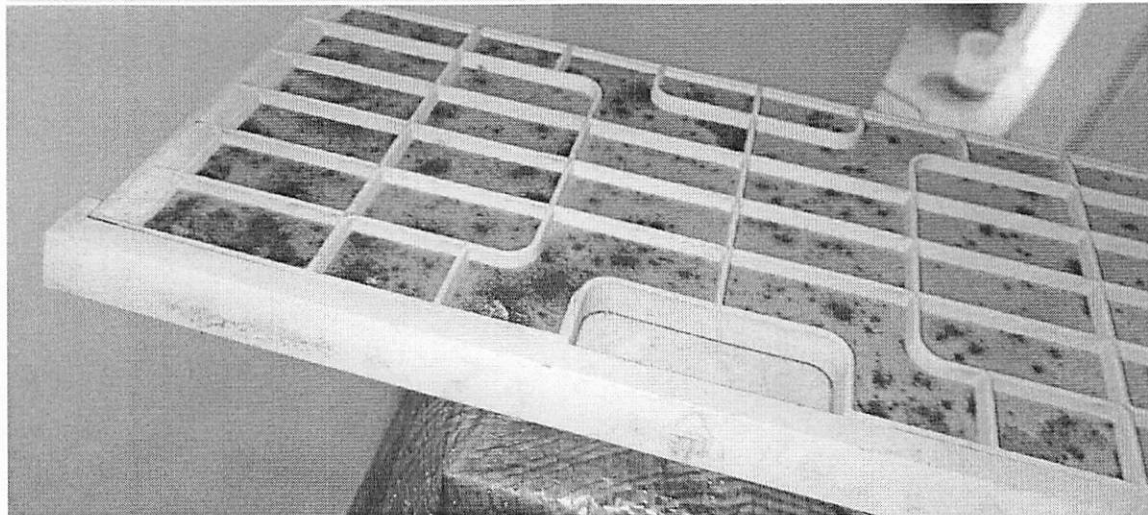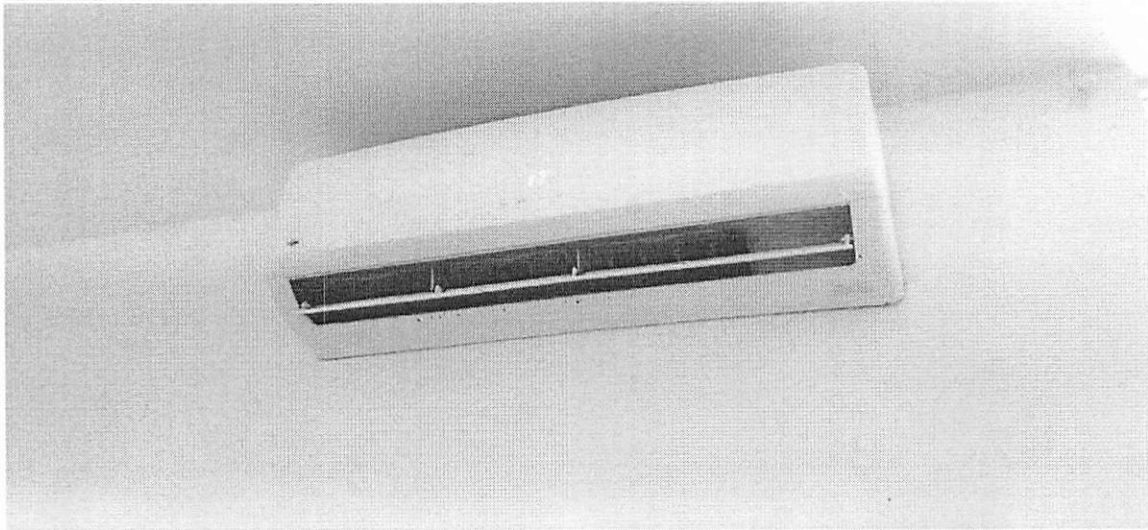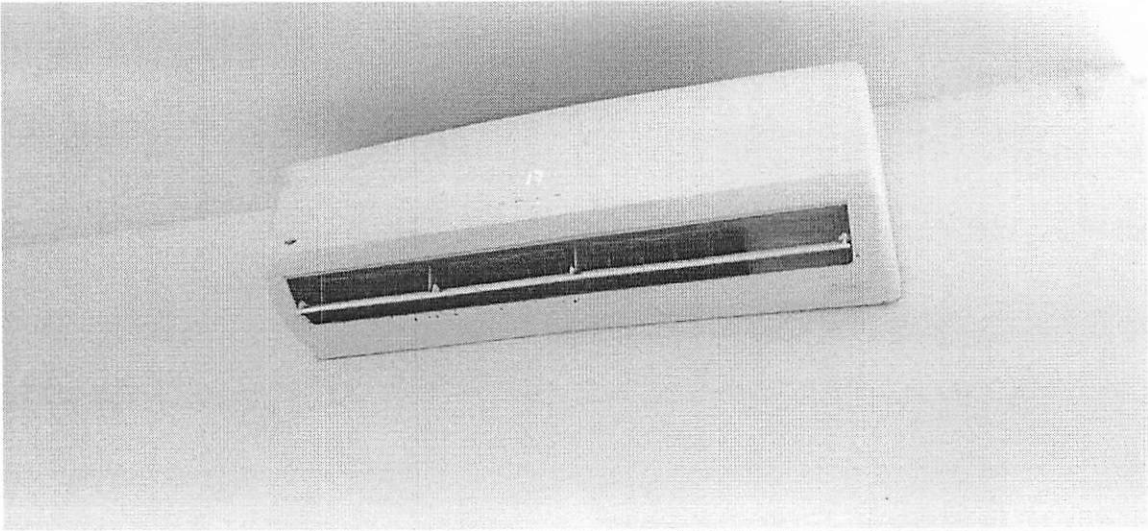






















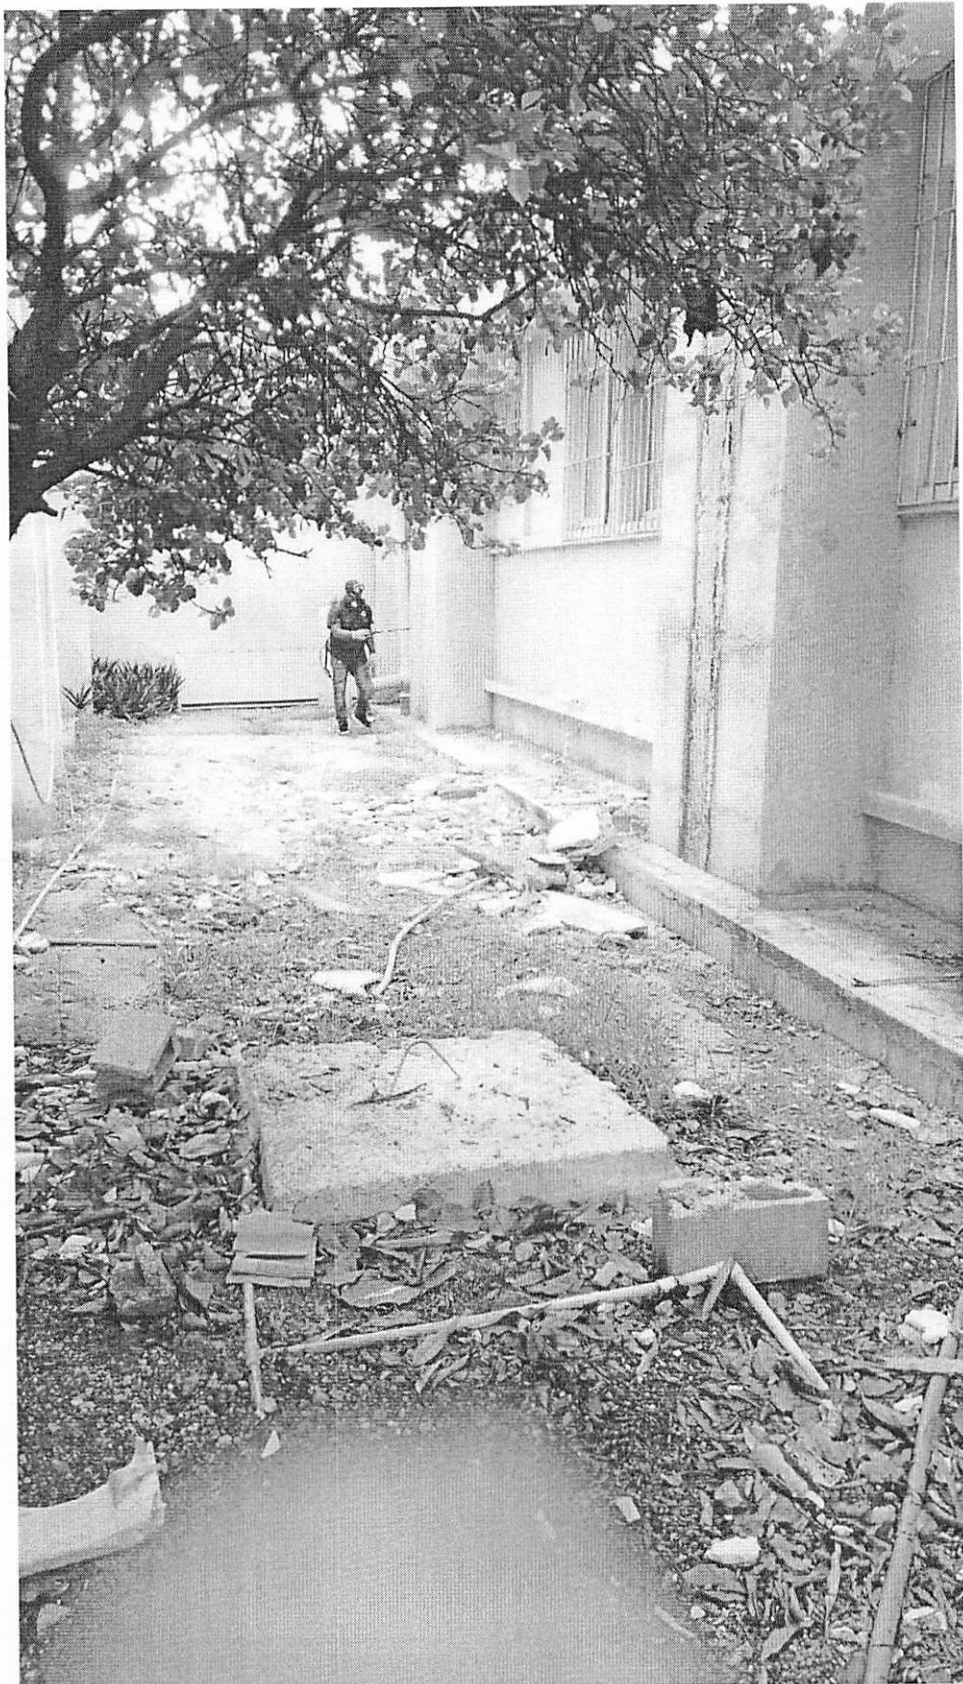

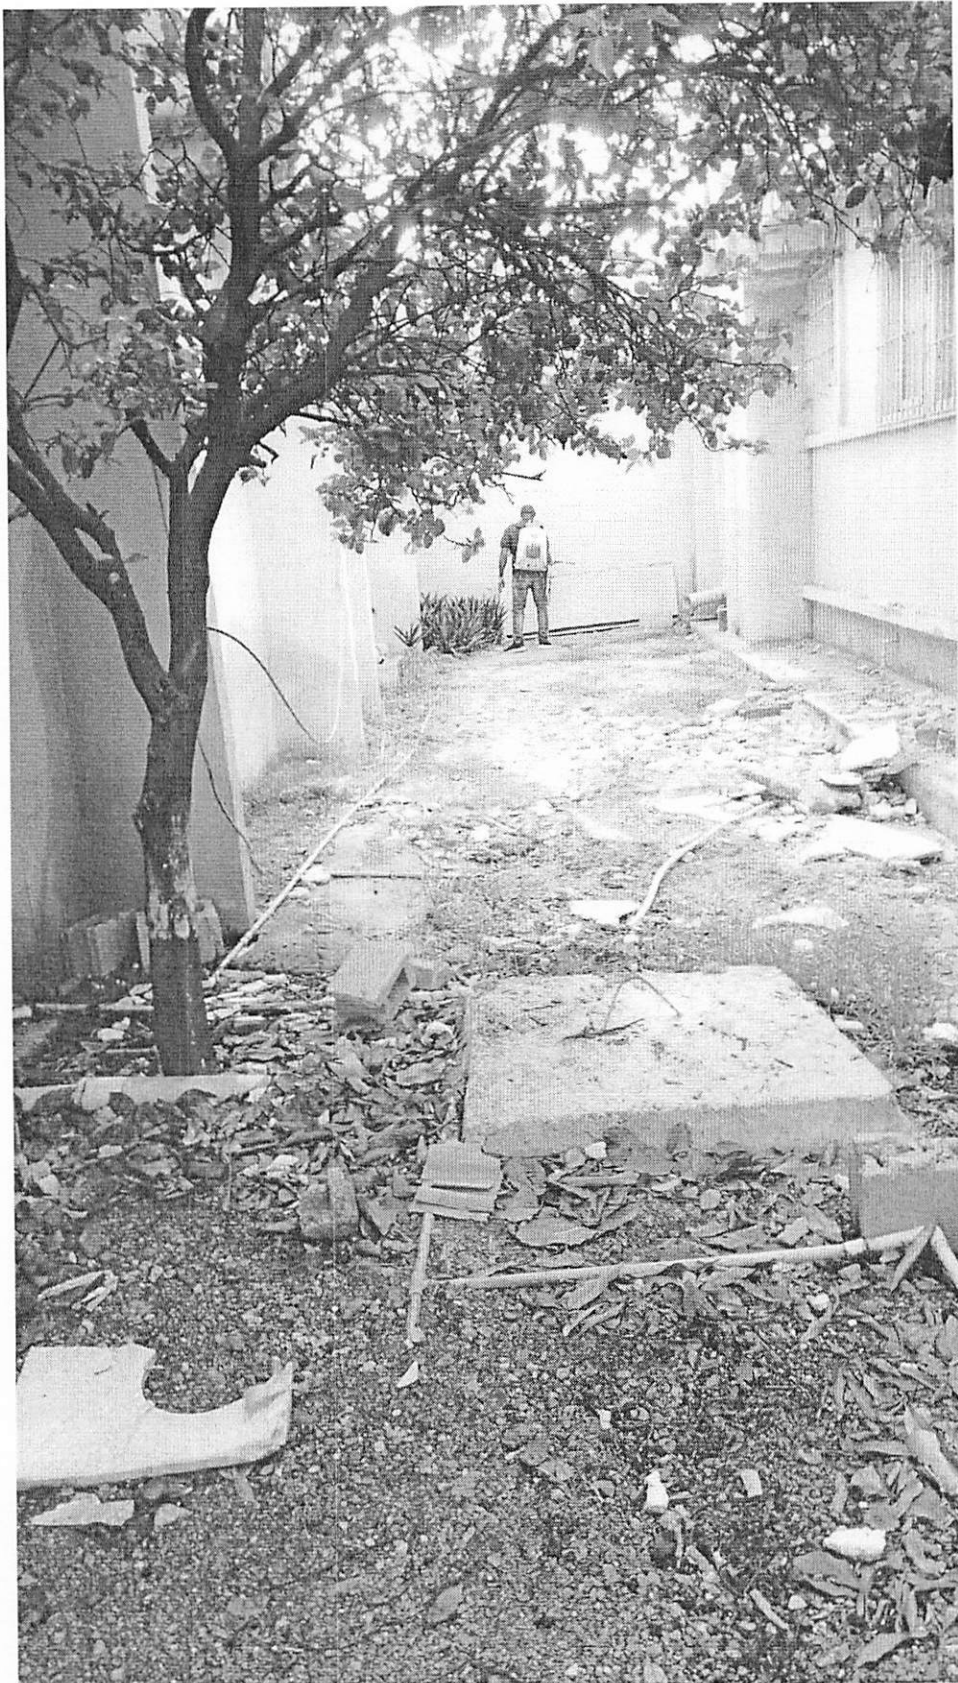



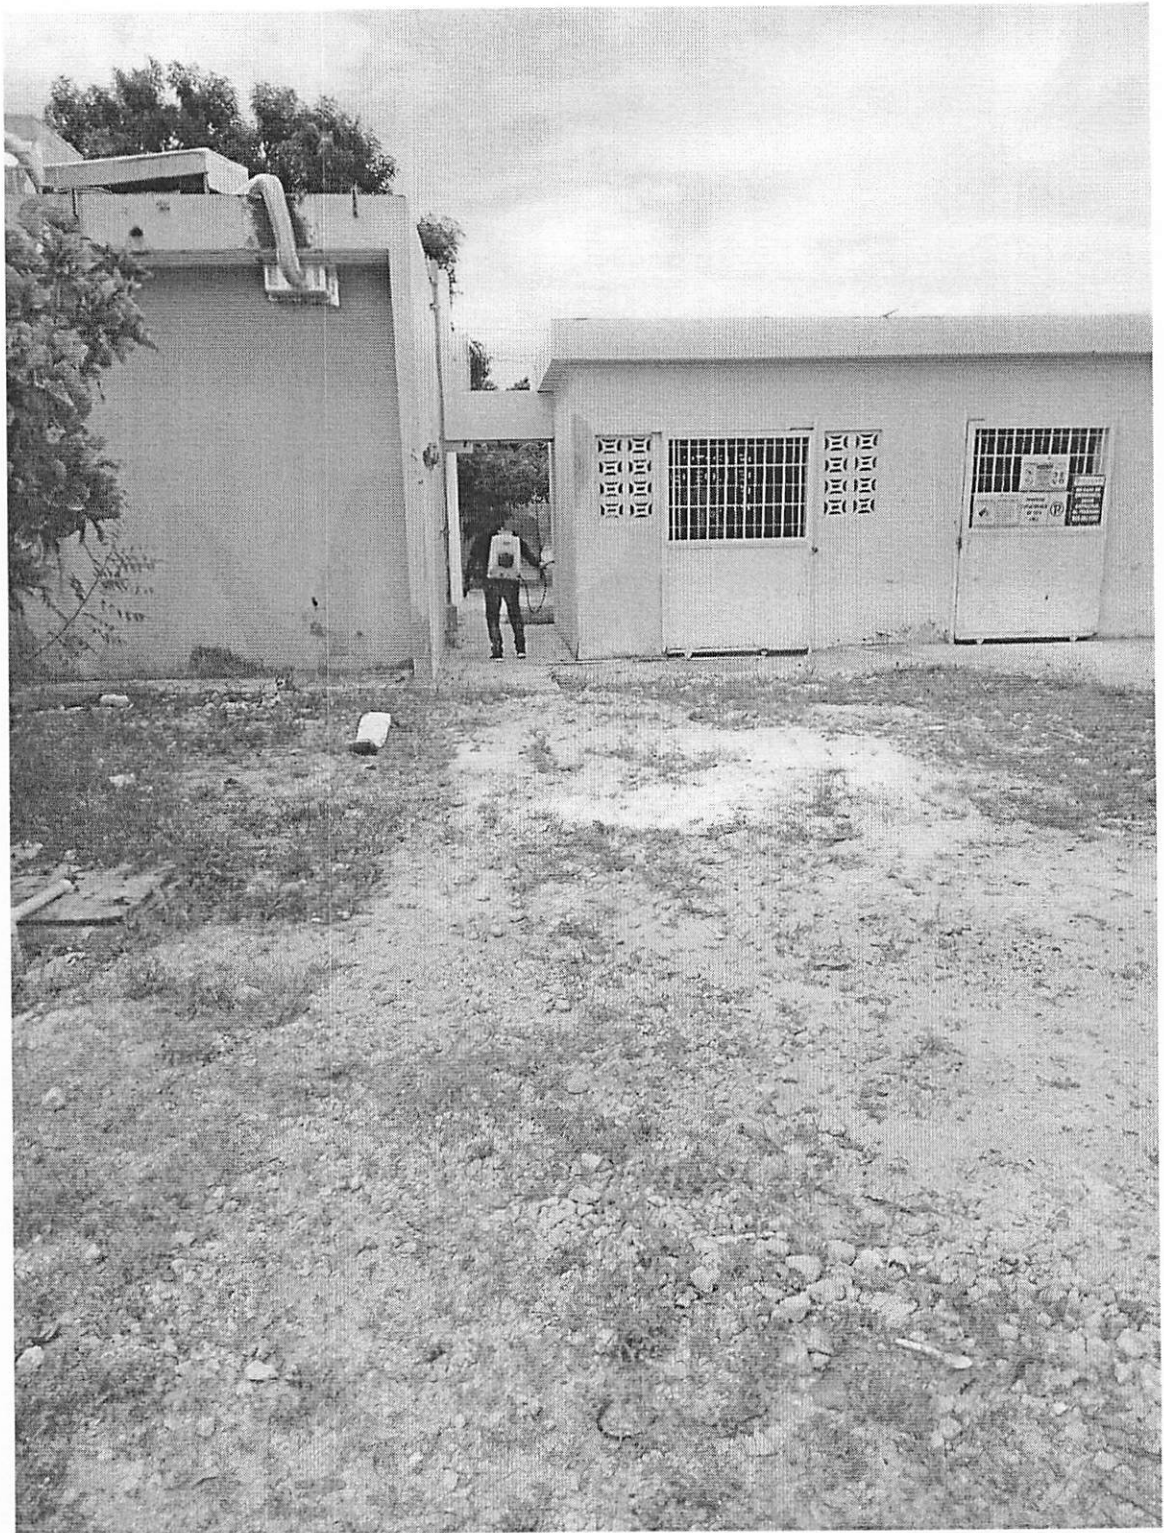











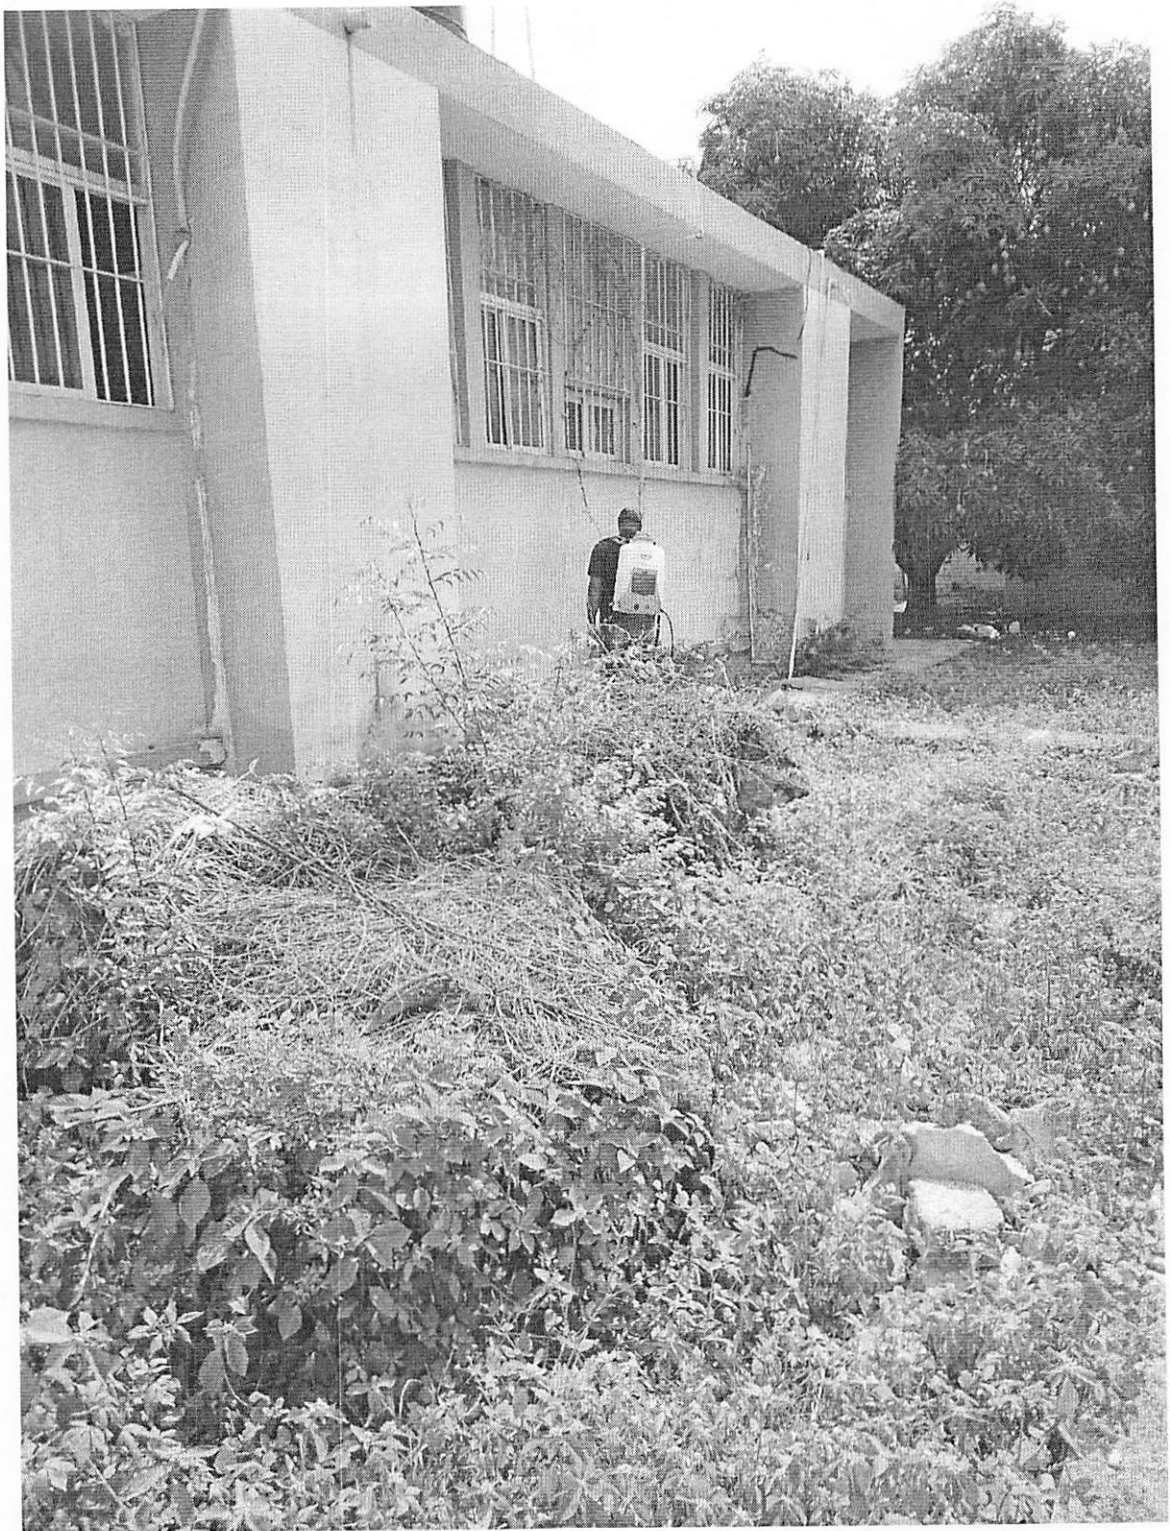

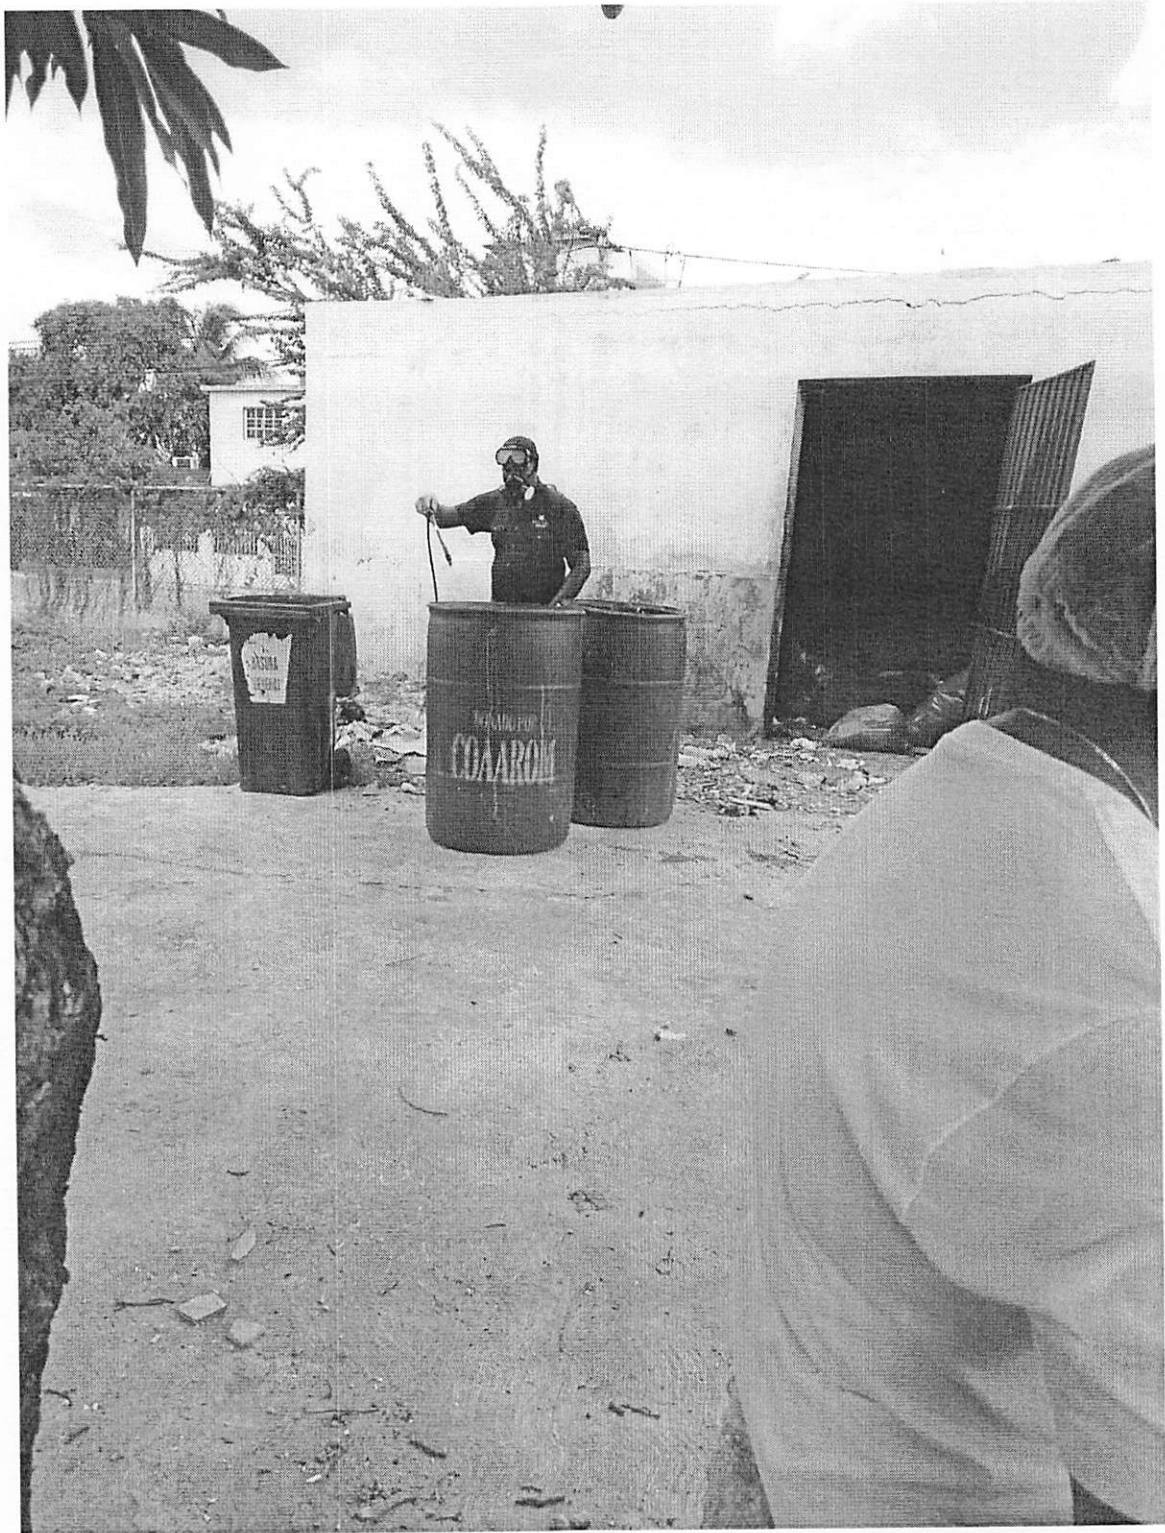







MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

Fecha: trimestre abril

Junio 2026.

Codigo: 4.1.1.7.01

ubicación del equipo	Instalación / Maquinaria	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo o Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
SALAS DE ESPERA CONSULTORIO	AIRE ALAD-TN-PAQUETE-INERTE	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x	X	x							
TB LABORATORIO	MICROSCOPIO BIOLOGICO	Limpieza	Preventivo	Mensual						x	X	x							
TB LABORATORIO	NEVERA PEQUEÑA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses						x	X	x							
ODONTOLOGIA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x	X	x							
ODONTOLOGIA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER 12000	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x	X	x							
ODONTOLOGIA	DESTARTARIZADOR ULTRASONICO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses						x	X	x							
ODONTOLOGIA	EQUIPO DE RAYOZ X DENTAL DE PARED	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses						x	X	x							
ODONTOLOGICO	MICROMOTOR	Limpieza	Preventivo	Mensual						x	X	x							
LABORATORIO	ABANICO DE PARED	Limpieza	Preventivo	C/ 3 meses							X								
LABORATORIO	MICROSCOPIO	Limpieza	Preventivo	Mensual						x	X	x							



LABORATORIO	AIRE ACONDICIONADO MAX18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
LABORATORIO	AIRE ACONDICIONADO 12000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
RAYOS X	TRANSFORMADOR	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 6 meces							x	X	x						
VACUNA	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
VACUNA	NEVERA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses							x	X	x						
VACUNA	NEVERA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses							x	X	x						
VACUNA	BEBEDERO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
VACUNA	ABANICO DE TECHO	Limpieza	Preventivo	C/ 3 meses								X							
AREA DE ESTERILIZACION	MAQUINA DE ESTERILIZAR	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses							x	X	x						
MANTENIMIENTO	ALMARIO METAL	limpieza	preventivo	mensual							x	X	x						
SAID 1	BEBEDERO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
SAID 1	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
SAID 3	AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
SAID 3	BALANZA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
INTER-HABITACION1	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION3	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION5	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION8	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						



INTER-HABITACION10	AIRE SPLIT 18,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION12	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION14	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION16	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	XX	x						
INTER-HABITACION18	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
INTER-HABITACION20	AIRE SPLIT 12,000BTU INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
FARMACIA CENTRAL	AIRE ACONDICIONADO 18000W	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
COCINA	NEVERA DE UNA PUERTA	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses							x		x						
COCINA	CONSERVACION DE ALIMENTO	chequeo/limpieza	Preventivo	C/ dos meses							x	X	x						
CONTABILIDAD	AIRE SPLIT 18,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
DIRECCION	AIRE SPLIT 24,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
ADMINISTRACION	AIRE 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
FACTURACION DE SEGURO	AIRE SPLIT 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	XX	x						
AUDITORIA MEDICA	AIRE SPLIT 30,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1	BALANZA PARA BEBES	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
CONSULTORIO DE PEDIATRIA3	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						



CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE	BALANZA DE PESO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y	BALANZA DE PESO	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
CONSULTORIO ORTOPEDIA Y CIRUGIA	AIRE INVERTER 12,000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4	ELECTROCARDIOGRAFO DE 12 CANALES ADULTO/	chequeo	correctivo	anual								X							
CONSULTORIO PEDRIATRIA 4	BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
CONSULTORIO 3	AIRE MAX 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x	X	x						
SONOGRAFO	ULTRASONIDO DE TRES TRANSDUCTORES	chequeo	Preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
SONOGRAFIA	ULTRASONIDO DE TRES TRANSDUCTORES	chequeo	preventivo	C/ 6 Meses							x	X	x						
MATERNIDAD	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x		x						
Atencion al Recien Nacido	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias							x		x						
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	MÁQUINA DE ANESTESIA 2 GASES CON MONITOREO AVANZADO	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 3 meses							x		x						
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	ASPIRADOR ELÉCTRICO RODABLE PARA SECRECIONES	chequeo	preventivo	C/ 3 meces							x		x						
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	ASPIRADOR ELECTRICO RODABLE PARA SECRECIONES	chequeo	preventivo	C/ 3 meces							x		x						



Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	DESFIBRILADOR CARDIACO	chequeo	preventivo	anual															
Quirófano de Cirugía Mayor y Cesárea	DESFIBRILADOR CARDIACO	chequeo	preventivo	anual															
Sala de Parto	AIRE ALA5-TN -INVERTER	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x		x							
Neonatal-Aislado	ASPIRADOR ELECTRICO PARA SECRESIONES PORTATIL	chequeo	preventivo	C/ 3 meces						x		x							
Neonatal-Aislado	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ LED	chequeo	preventivo																
Neonatal-Aislado	EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ LED	chequeo	preventivo																
AREA DE ESTAR-VESTIDOR	BEBEDERO DE AGUA FRIA Y CALIENTE	chequeo/limpieza	preventivo							x		x							
CUARTO DE PLACENTA	TRITURADORA DE PLACENTA	chequeo/limpieza	preventivo																
TRIAJE	BALANZA DE PIE CON TALLÍMETRO, PARA	Limpieza	Preventivo	C/ 6 Meses						x		x							
UNIDAD DE OBS.REANIMACION	DESFIBRILADOR CON MONITOR	chequeo	Preventivo	anual															
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 36000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x		x							
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 36000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x		x							
GANERALIDADES DE EMERGENCIAS	AIRE INVERTE 12000BTU	chequeo/limpieza	preventivo	C/ 45 Dias						x		x							

