

Fecha: 30/1/2024

Área o Departamento:		Infraestructura		
Hora de Inicio:	10:00 AM	Hora de Término:	12:00 PM	Lugar: Hosp. Arístides Fiallo Cabral

TEMAS DE AGENDA

- Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Revisión de Acta Anterior: SI No N/A

DETALLES DE LA REUNIÓN

El hospital Provincial Arístides Fiallo Cabral se ha comprometido a darle seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS, con el objetivo de minimizar fallos en los equipos y asegurar la continua y correcta operación de los mismos sin que estos presenten riesgos para los pacientes y el personal.

De acuerdo al Plan de infraestructura elaborado para este centro en el mes de enero se realizaron los siguientes mantenimientos:

- Aire acondicionado del área de emergencia, estadísticas y laboratorio: se le realiza cambio de capacitores y limpieza de filtro y bandeja.
- Planta eléctrica: se realiza un chequeo general de la misma y cambio de aceite.
- Bomba de agua: cambio de piezas y revisión general.
- Puertas y Ventana: Debido a que el centro se encuentra en remozamiento el SNS realizo un levantamiento de las puertas y ventanas para ser reparadas y pintadas.
- Abanicos: reparación de abanico de las consultas.
- Tinaco: se le realizó limpieza a los tinacos.
- Lámpara de tubo: se cambiaron las lámparas que no estaban funcionando en la emergencia, algunos consultorios y pasillos.

También se realizó mantenimiento a otras áreas que lo requerían como es la cocina, a la estufa se le cambió el sistema de válvula de escape del sistema de gas y se limpió el ventilador.

AREA DE MEJORA:

Continuar dándole seguimiento al plan de mantenimiento preventivo del EESS.

	Acuerdo / Compromiso	Responsable	Plazo de Ejecución	Logrado	
				SI	NO
1.	Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en el EESS	Víctor Espiritusantos	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Formulario Acta de Reunión

DCG-FO-002 Versión: 01
Fecha de Aprobación: 20/09/2023

2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Convocados o Representantes	Asistió SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	No Asistió		Firma
			J	NJ	
1.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

J= Justificada, NJ= No justificada

Coordinador de la Reunión:	Víctor Espiritusantos	
Relator:		



30/01/2024

Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

- ✓ Mantenimiento aire acondicionado:




- ✓ Mantenimiento planta eléctrica




✓ Limpieza de tinaco





✓ Mantenimiento de abanico:

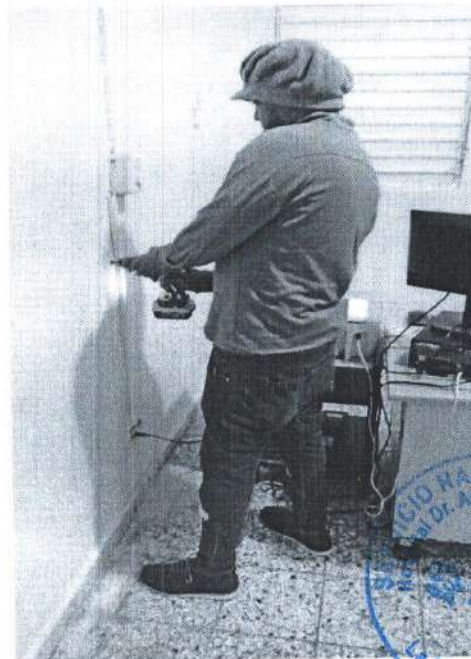

- ✓ Cambio del sistema de válvula de escape del sistema de gas

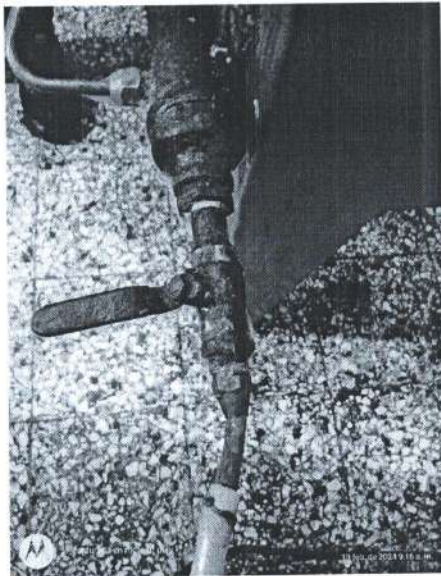

- ✓ Limpieza del ventilador de la cocina

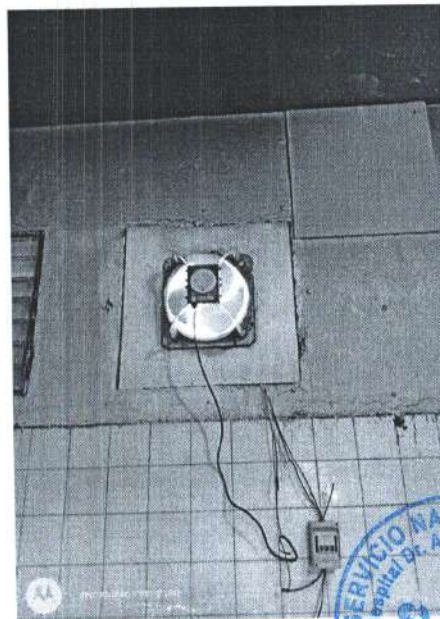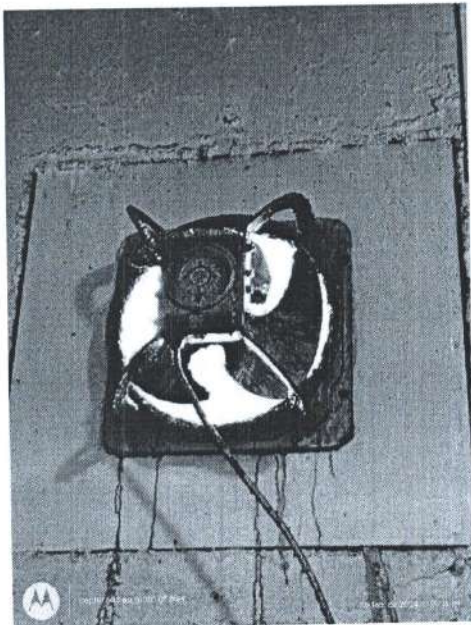

- ✓ Mantenimiento de tuberías y bomba de agua



✓ Lámpara de tubo

