



Fecha: 29/2/2024

<b>Área o Departamento:</b>	Infraestructura		
<b>Hora de Inicio:</b>	9:00 AM	<b>Hora de Término:</b>	10:00 AM
<b>Lugar:</b>	Hosp. Aristides Fiallo Cabral		

**TEMAS DE AGENDA**

- Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS

Revisión de Acta Anterior: SI  No  N/A

**DETALLES DE LA REUNIÓN**

El hospital Provincial Aristides Fiallo Cabral se ha comprometido a darle seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS, con el objetivo de minimizar fallos en los equipos y asegurar la continua y correcta operación de los mismos sin que estos presenten riesgos para los pacientes y el personal.

De acuerdo al nuevo Plan de infraestructura 2024 elaborado para este centro en el mes de febrero no toca realizar mantenimiento pero se presentaron algunas cosas que si lo requerían, como son:

- Reparación de la camilla del quirófano la cual estaba fija y no se podía poner en posición.
- Cambio de la caja de braker de la bomba de agua frontal.
- Reparación del cableado eléctrico de la incubadora de laboratorio y cambio de tarjeta de otras máquinas.
- Cambio de cables trifásico de las áreas de laboratorio y farmacia los cuales fueron extraídos por desaprensivos.
- Cambio de abanico de uno de los freezer de laboratorio

**AREA DE MEJORA:**

Continuar dándole seguimiento al plan de mantenimiento preventivo del EESS.

	Acuerdo / Compromiso	Responsable	Plazo de Ejecución	Logrado	
				SI	NO
1.	Velar por el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en el EESS	Víctor Espiritusantos	Mensual	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Convocados o Representantes	Asistió	No Asistió		Firma
		J	NJ	



1.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.		SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

J= Justificada, NJ= No justificada


Coordinador de la Reunión:	Víctor Espiritusantos
Relator:	



29/02/2024

### Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en el EESS


Reparación de camilla de quirófano:

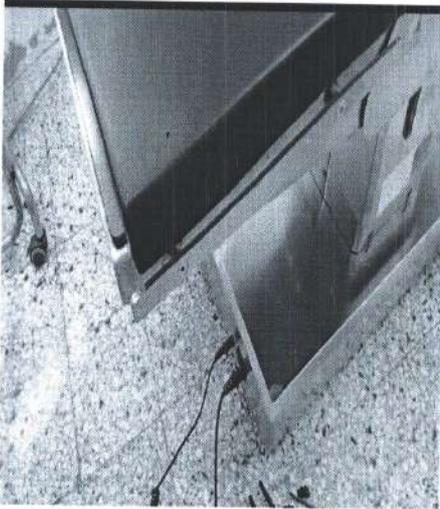



Cambio de caja de braker:



Reparación de cableado eléctrico de la incubadora de laboratorio y cambio de tarjeta de otras máquinas

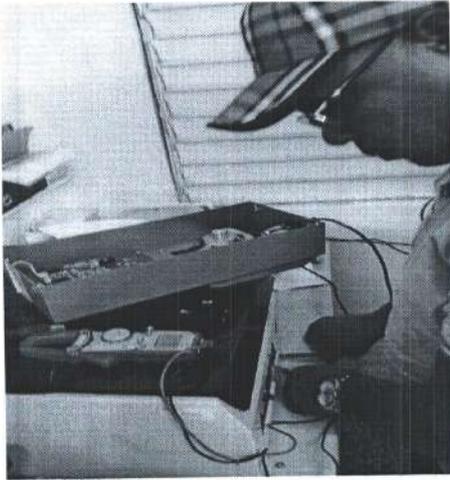

Cambio de abanico de uno de los freezer de laboratorio

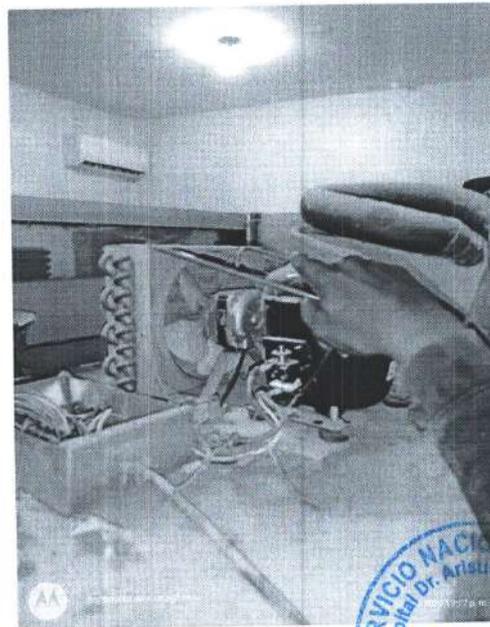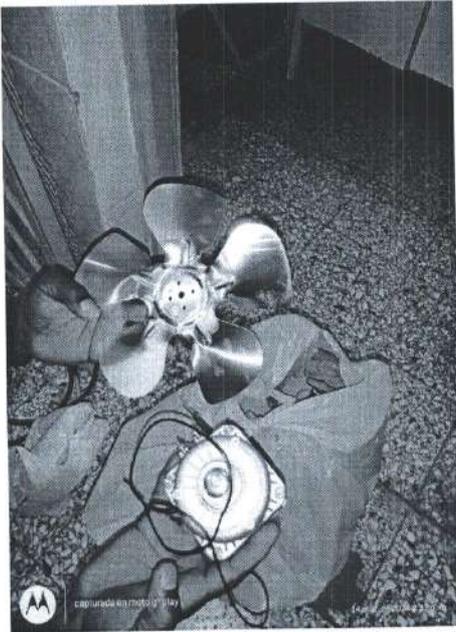

Cambio de cables trifásico de las áreas de laboratorio y farmacia los cuales fueron extraídos por desaprensivos

