

FECHA: 27-03-2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA

Área: MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: ELABORACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS EN LOS EES.

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

En el departamento de mantenimiento del Hospital Regional Juan Pablo Pina trabajamos para propiciar el desarrollo integral y elevar la calidad del uso efectivo de los recursos y el uso eficiente de los equipos y la planta física, contemplar todo lo referente a los mantenimientos preventivos y correctivos.

El plan de mantenimiento permite al departamento contar con un registro detallado de necesidades, intervalos de tiempo, actividades que se ejecutaran y los recursos que están involucrados en la ejecución de este, también se detalla el cronograma de los mantenimientos de la infraestructura.

Por medio de los mantenimientos preventivos la administración busca cumplir con los requerimientos, disponibilidad y continuidad de los servicios, mitigando la ocurrencia de eventos e incidentes que puedan generar riesgos para la operación de la entidad.

OBJETIVO DEL INFORME

Especificar el cronograma que contiene las actividades necesarias para el desarrollo de los mantenimientos preventivos para prevenir, mitigar y corregir fallas o daños relacionados con los equipos y la planta física y así asegurar la vida útil y confiabilidad.

METODOLOGIA (Si aplica)

DESARROLLO / HALLAZGOS

Dentro del cronograma correspondiente al mes de marzo en el cumplimiento del mismo las actividades realizadas: instalación de toma corriente y chequeos de plantas. Limpieza de los filtro en la entrada de cirugía, y dándole mantenimiento en maternidad, corrigiendo gotereo de aire en cirugía, mantenimiento de los aire en emergencia de adulto, emergencia de pediatría, y la despensa (cocina).retoque de pintura en la espera de uci, en el consultorio de internamiento de dengue, en el pasillo de archivo, y pasillo de oftalmología, instalación De plafones en emergencia de pediatría en ortopedia, en ortopedia habitación 06,07 y cirugía, limpieza de registro de la morgues, y el externo en la unidad. Ajustando la puerta de emergencia de adulto, y la puerta del oxígeno.



RESULTADOS / CONCLUSIONES


El cumplimiento de los mantenimientos preventivos a tiempo permite la continuidad de los servicios y mitigar las ocurrencias de eventos e incidentes que puedan generar riesgo para operatividad de los equipos y plantas físicas


RECOMENDACIONES

Dar continuidad y seguimiento al plan de mantenimiento, llevar los registros e informes de manera oportuna

ANEXOS (Si aplica)

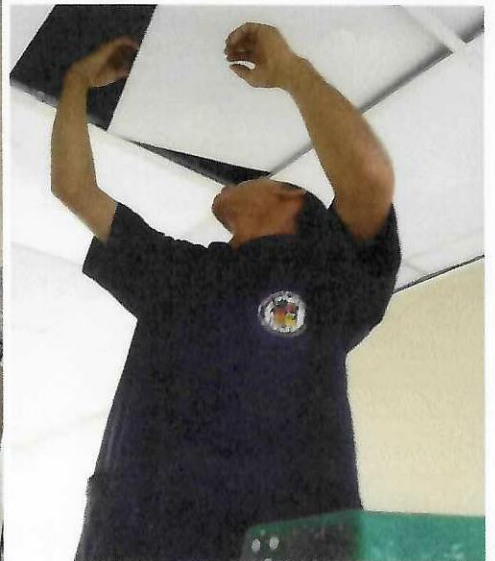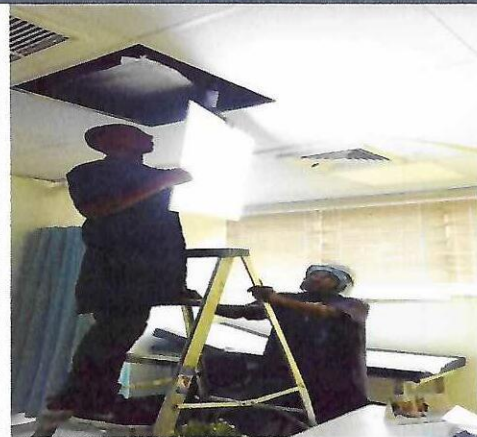

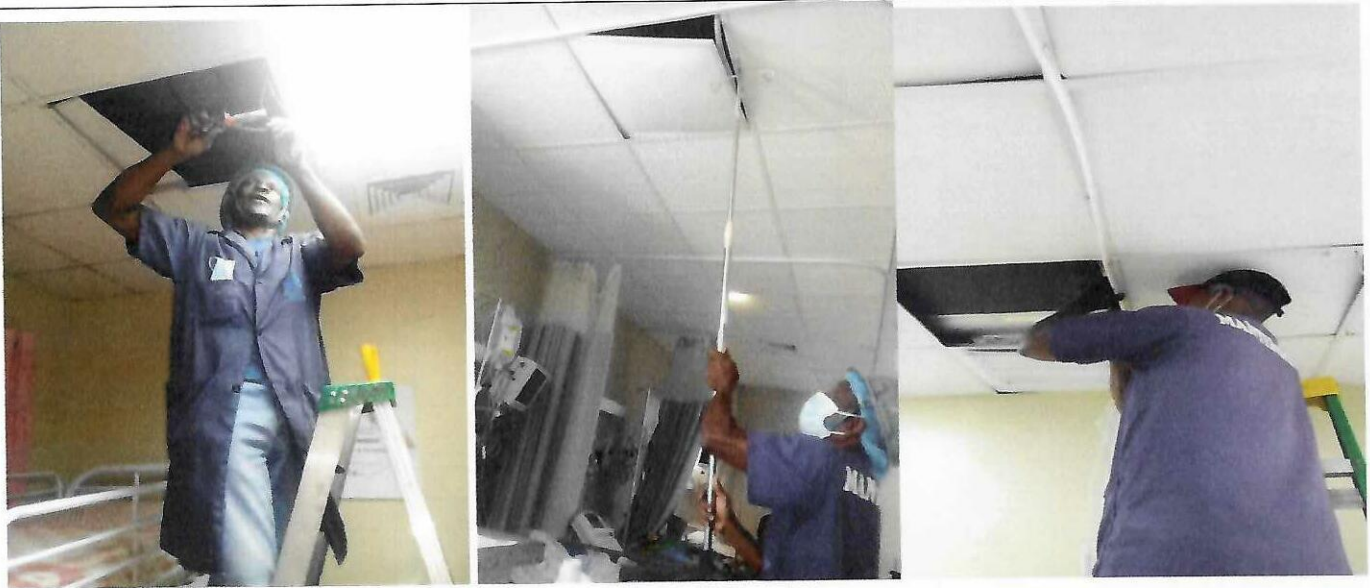

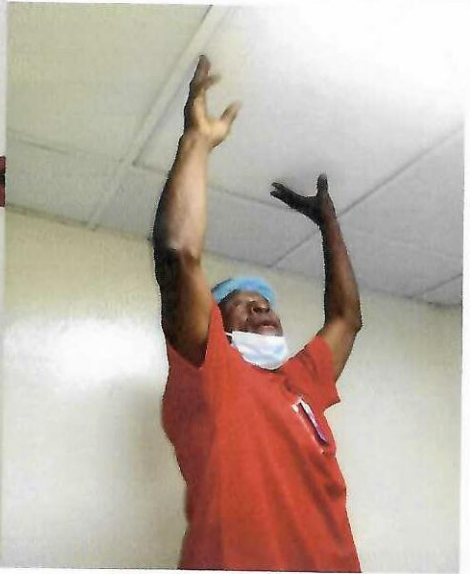

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Abelscar Rén
Elaborado por
(Nombre y apellido)