



**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**  
DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

26/03/2024

Área Solicitante:

Reanimación

**Trabajos a Efectuar**

Limpieza de valvula inspiratoria y espiratoria de ventiladores de signo vital

**Observaciones**

Se dejó el equipo en optima condiciones para su uso

Firma del Solicitante



Firma del Técnico









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/03/2024

Área Solicitante:

Pasillo del bloque-B de la 3ra

### Trabajos a Efectuar

Se sustituyeron las lámparas quemadas por lámparas nuevas en el pasillo del bloque-B de la 3ra

### Observaciones

Las lámparas sustituida era florecentes de la viejas que caducaron por uso




*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature: Danilo Santos]*

Firma del Técnico



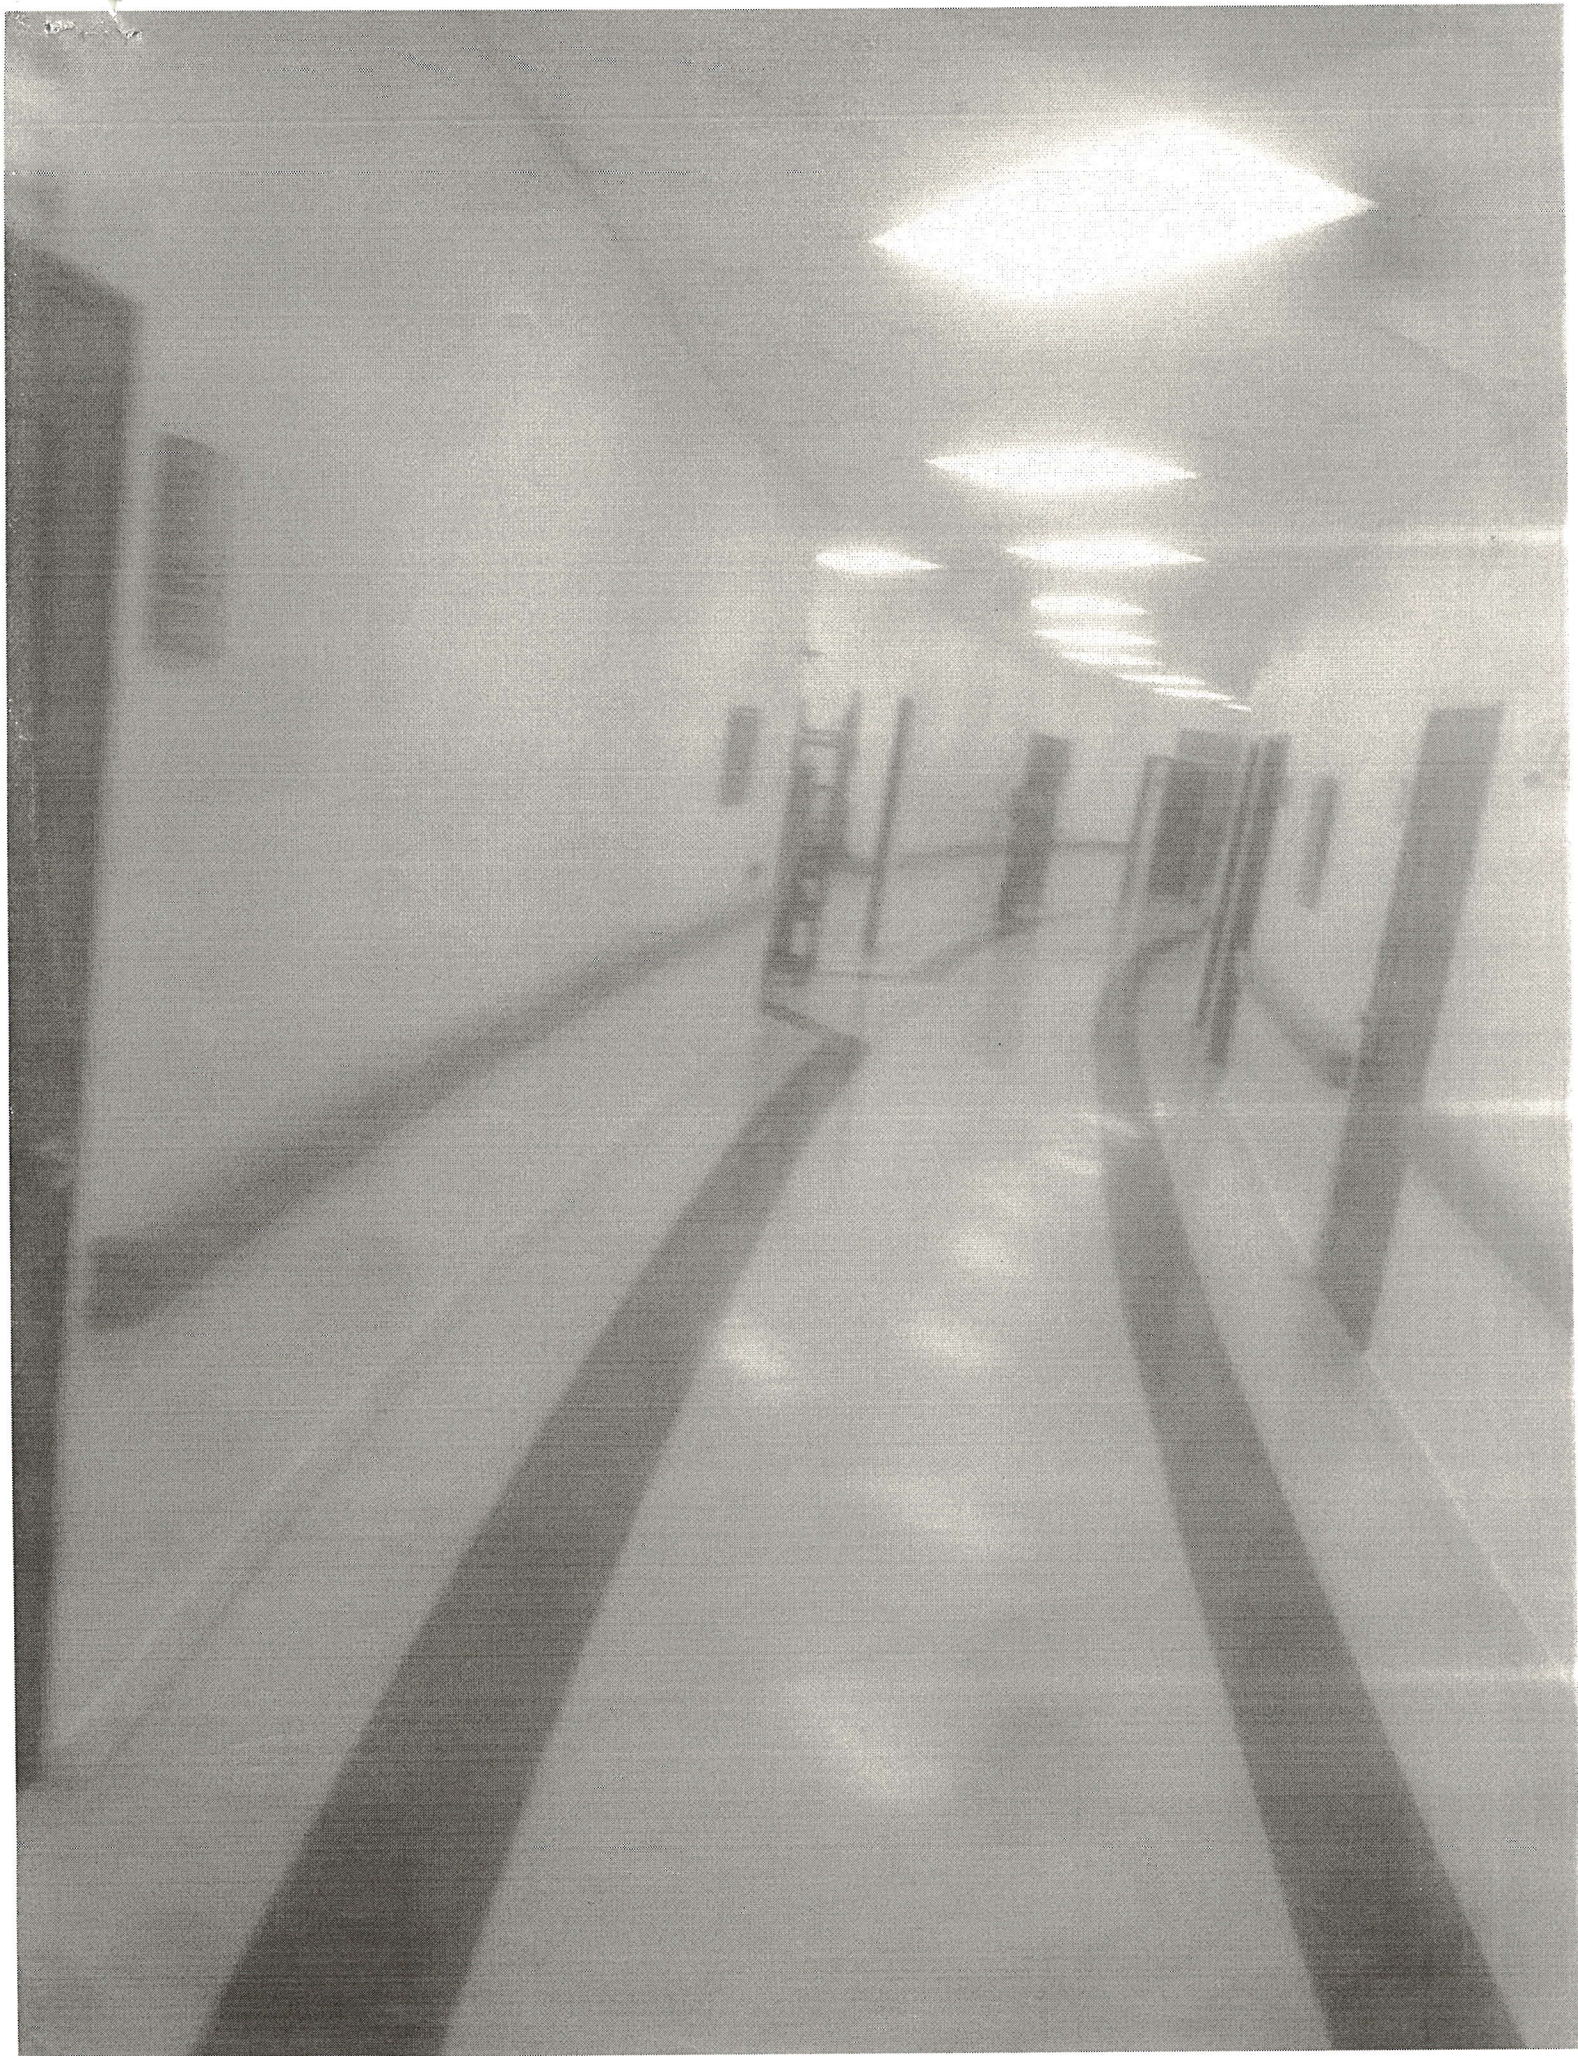





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

23/03/2024

Área Solicitante:

Pasillo del bloque-A de la 3ra

#### Trabajos a Efectuar

Se sustituyeron las lámparas quemadas por lámparas nuevas en el pasillo del bloque-A de la 3ra

#### Observaciones


Las lámparas sustituida era florecentes de la viejas que caducaron por uso

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



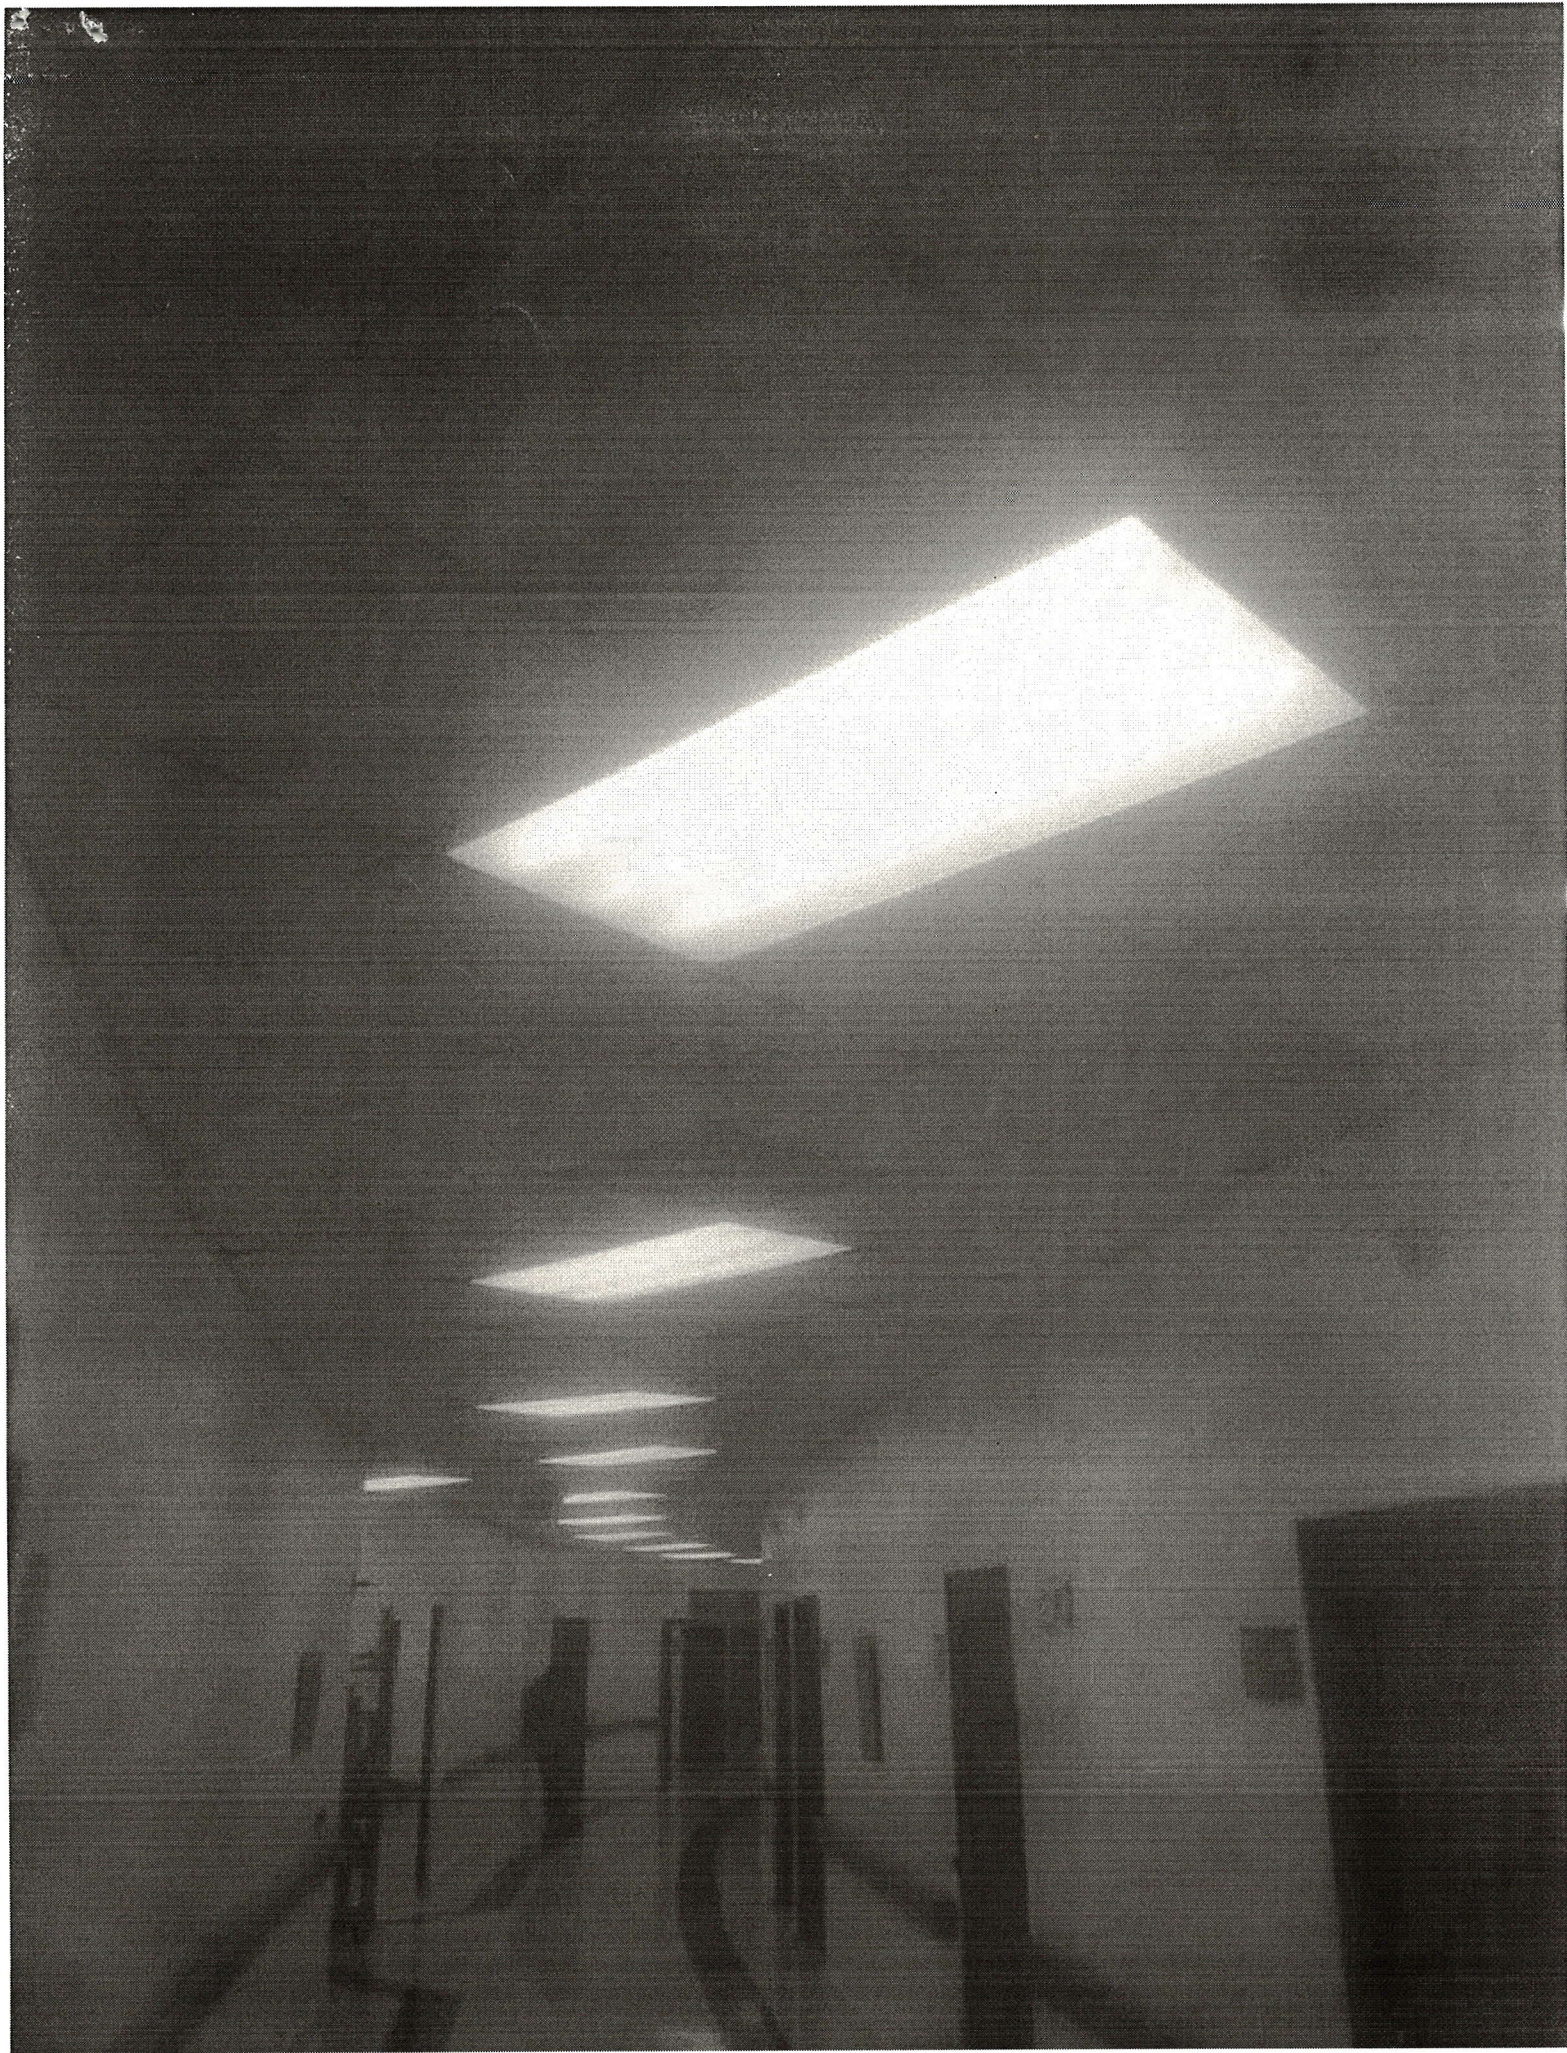





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

18/03/2024

Área Solicitante:


Lavandería

#### Trabajos a Efectuar

Sustitución de lámpara florecientes quemada por lámpara Led nueva en lavandería

#### Observaciones

Se instalaron algunas lámparas de tubo Led en lavandería

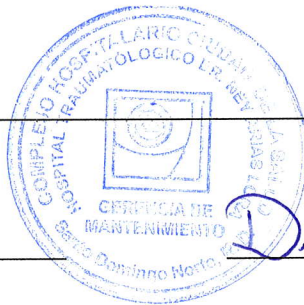


*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature]*

Firma del Técnico



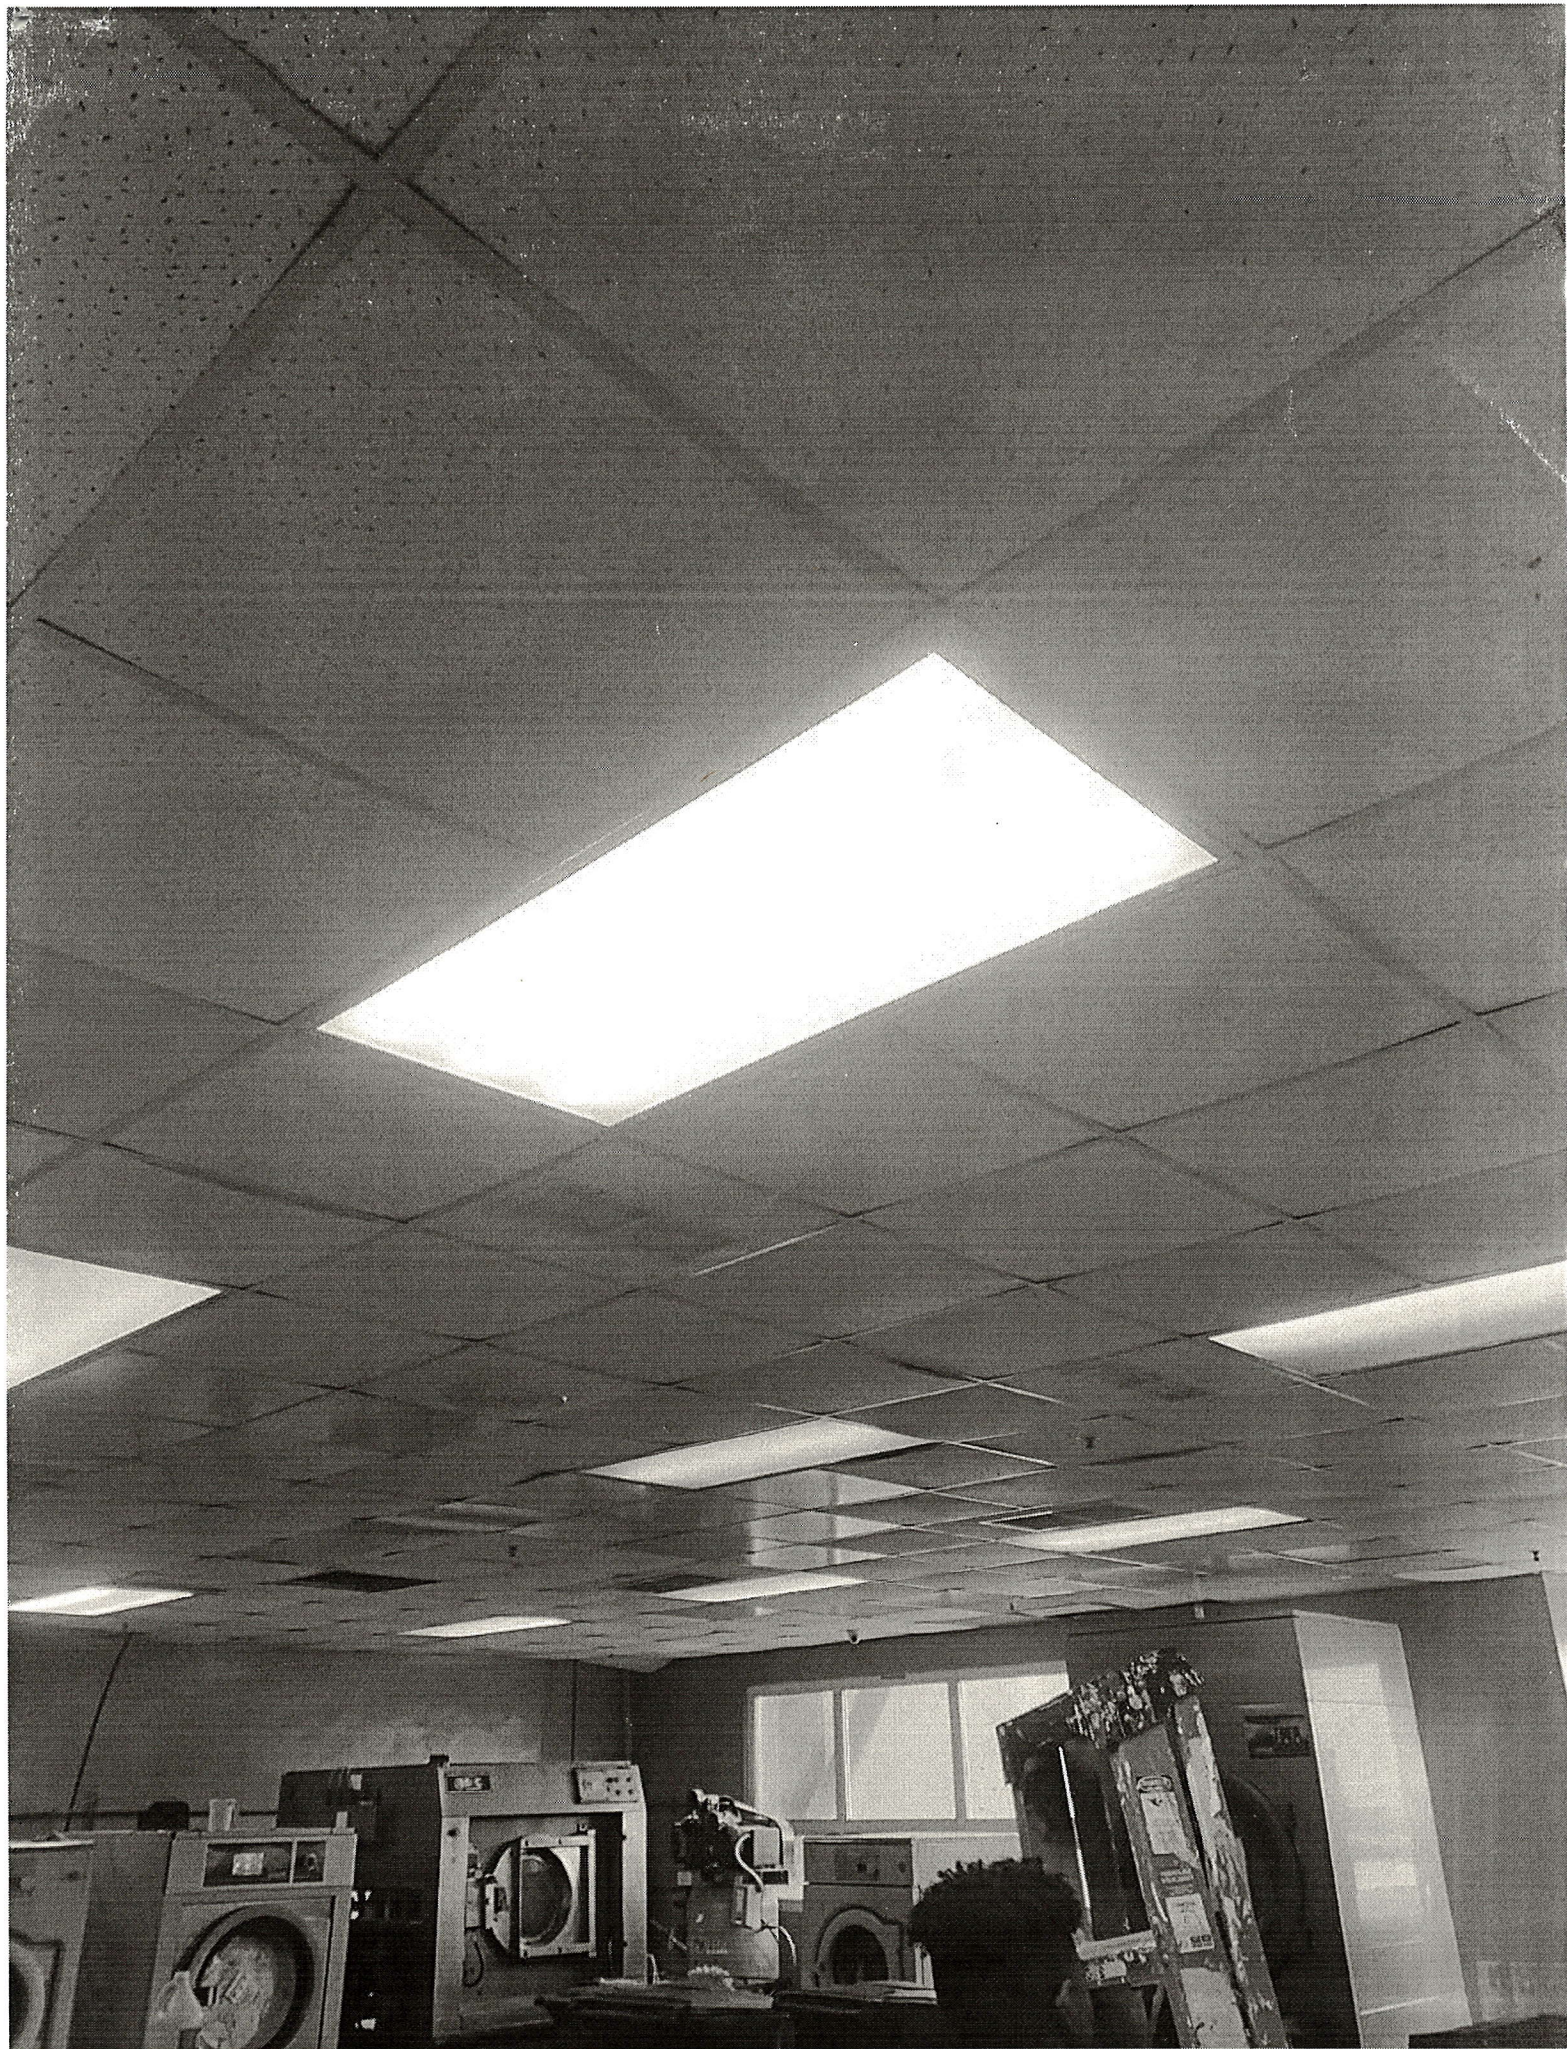





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**  
Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 05/03/2024

Área Solicitante: TORRE DE EFRIAMINETO

### Trabajos a Efectuar

Se solicitó el mantenimiento preventivo visual a la torre de enfriamiento

### Observaciones


Se verifico el área de la torre de enfriamiento dejando todo en perfecto estado

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



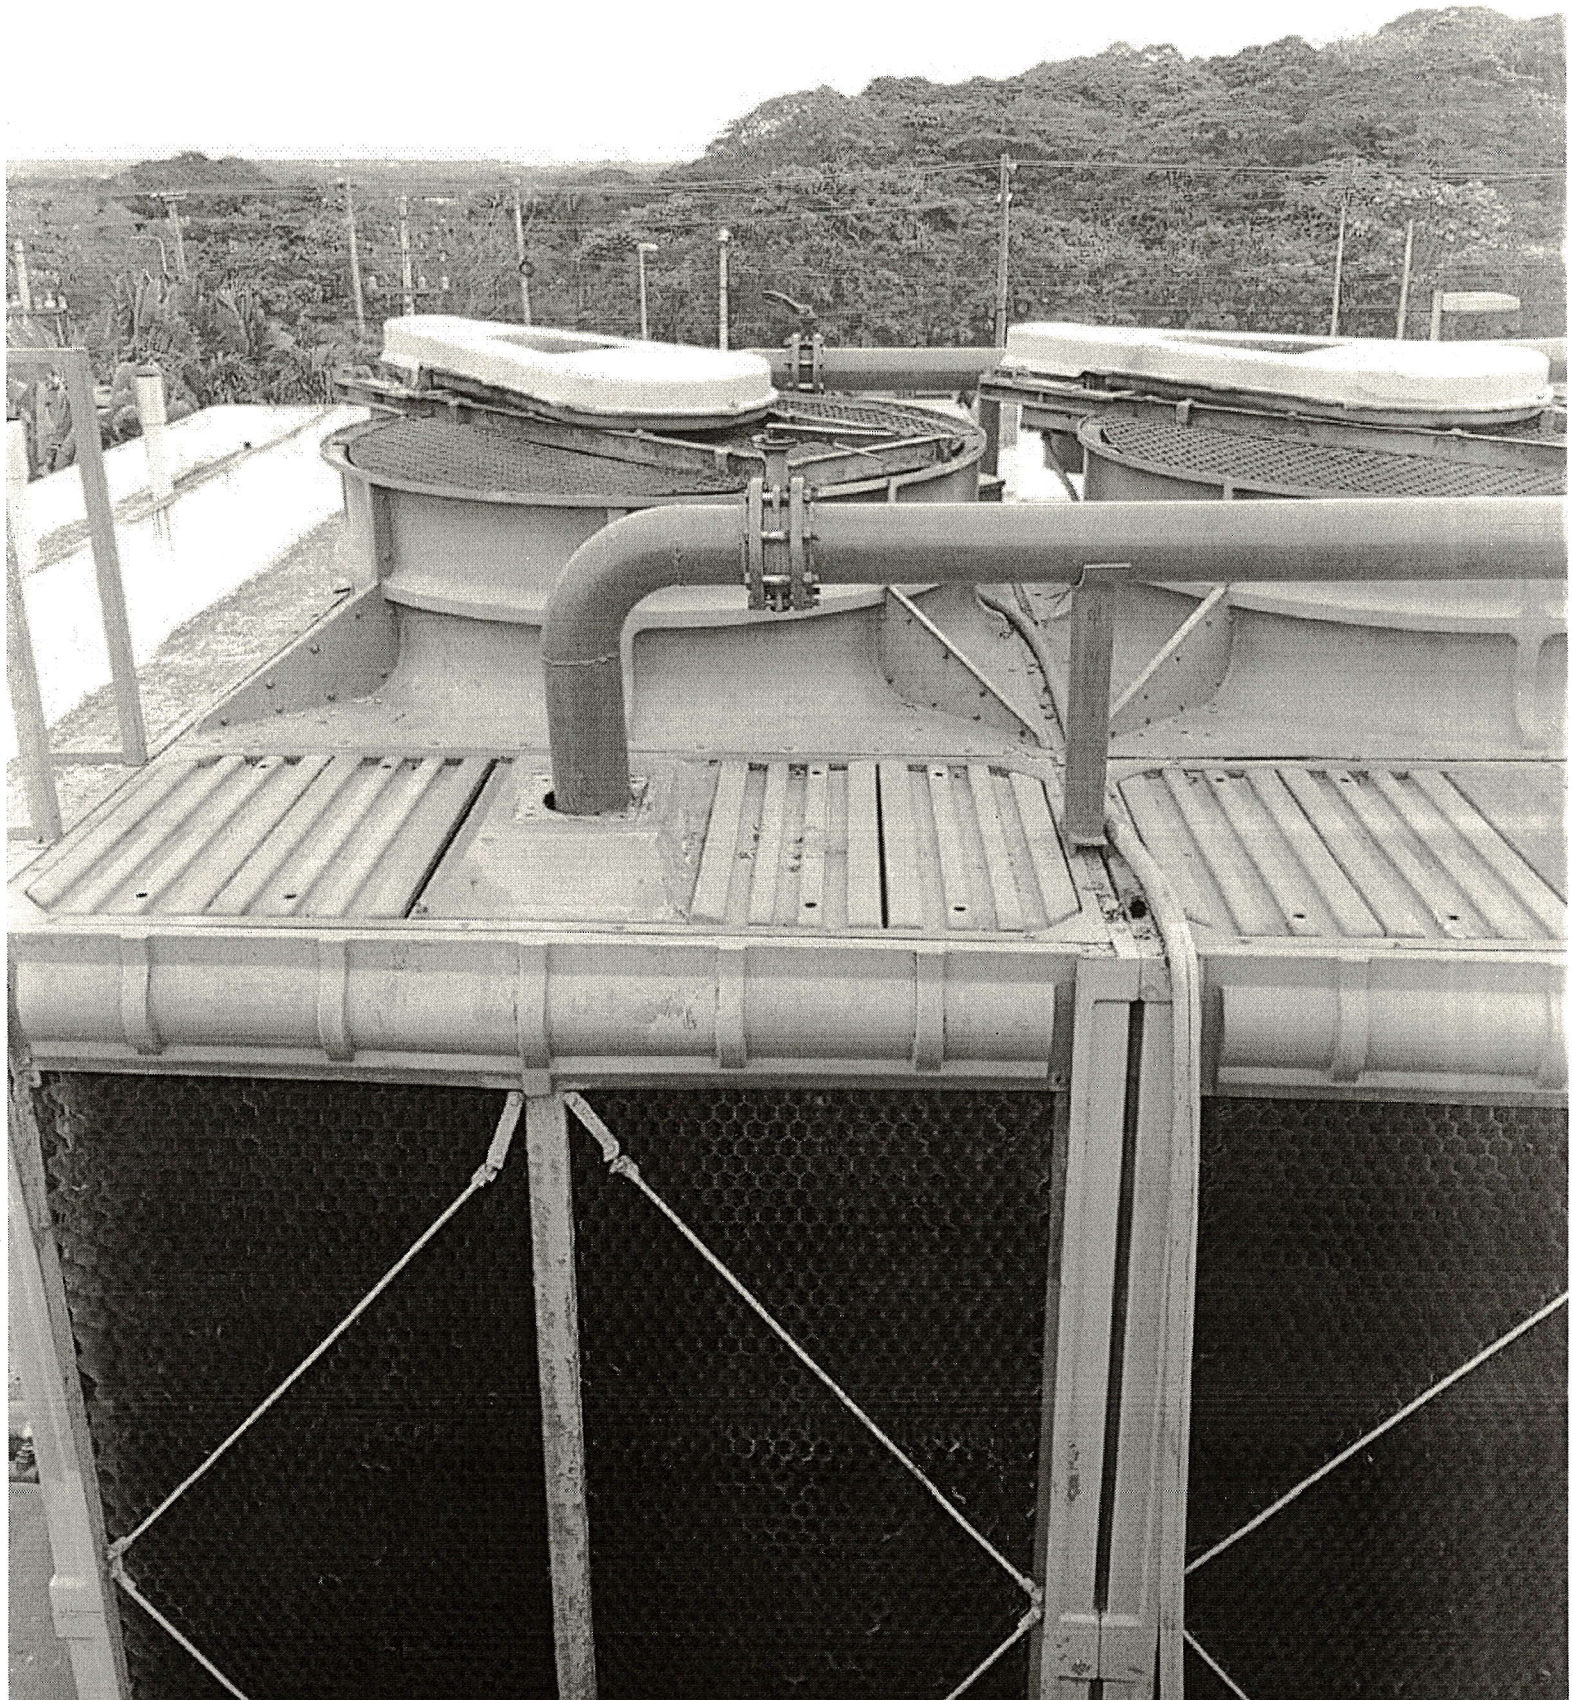





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**

**Fecha de aprobación: 14/03/2019**

**Fecha Realización: 04/03/2024**

**Área Solicitante: Consultorio 211**


**Trabajos a Efectuar**

**Se solicitó el cambio de lámpara que estaba quemada**

**Observaciones**

**Se cambió las lámparas del consultorio 211 por lámpara Led**

  
**Firma del Solicitante**

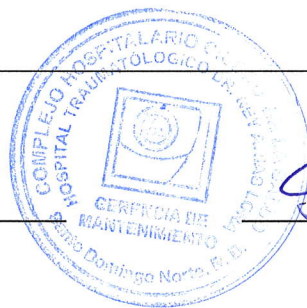

  
**Firma del Técnico**





04/03/2024 20:25





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**

**Fecha de aprobación: 14/03/2019**

**Fecha Realización:** 05/03/2024

**Área Solicitante:** AREA DE NUERO

**Trabajos a Efectuar**

**Se solicitó el llenado de los tanques de oxígeno portátiles**

**Observaciones**


**Se llenaron los tanques de oxígeno portátiles del área de Neuro**

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**



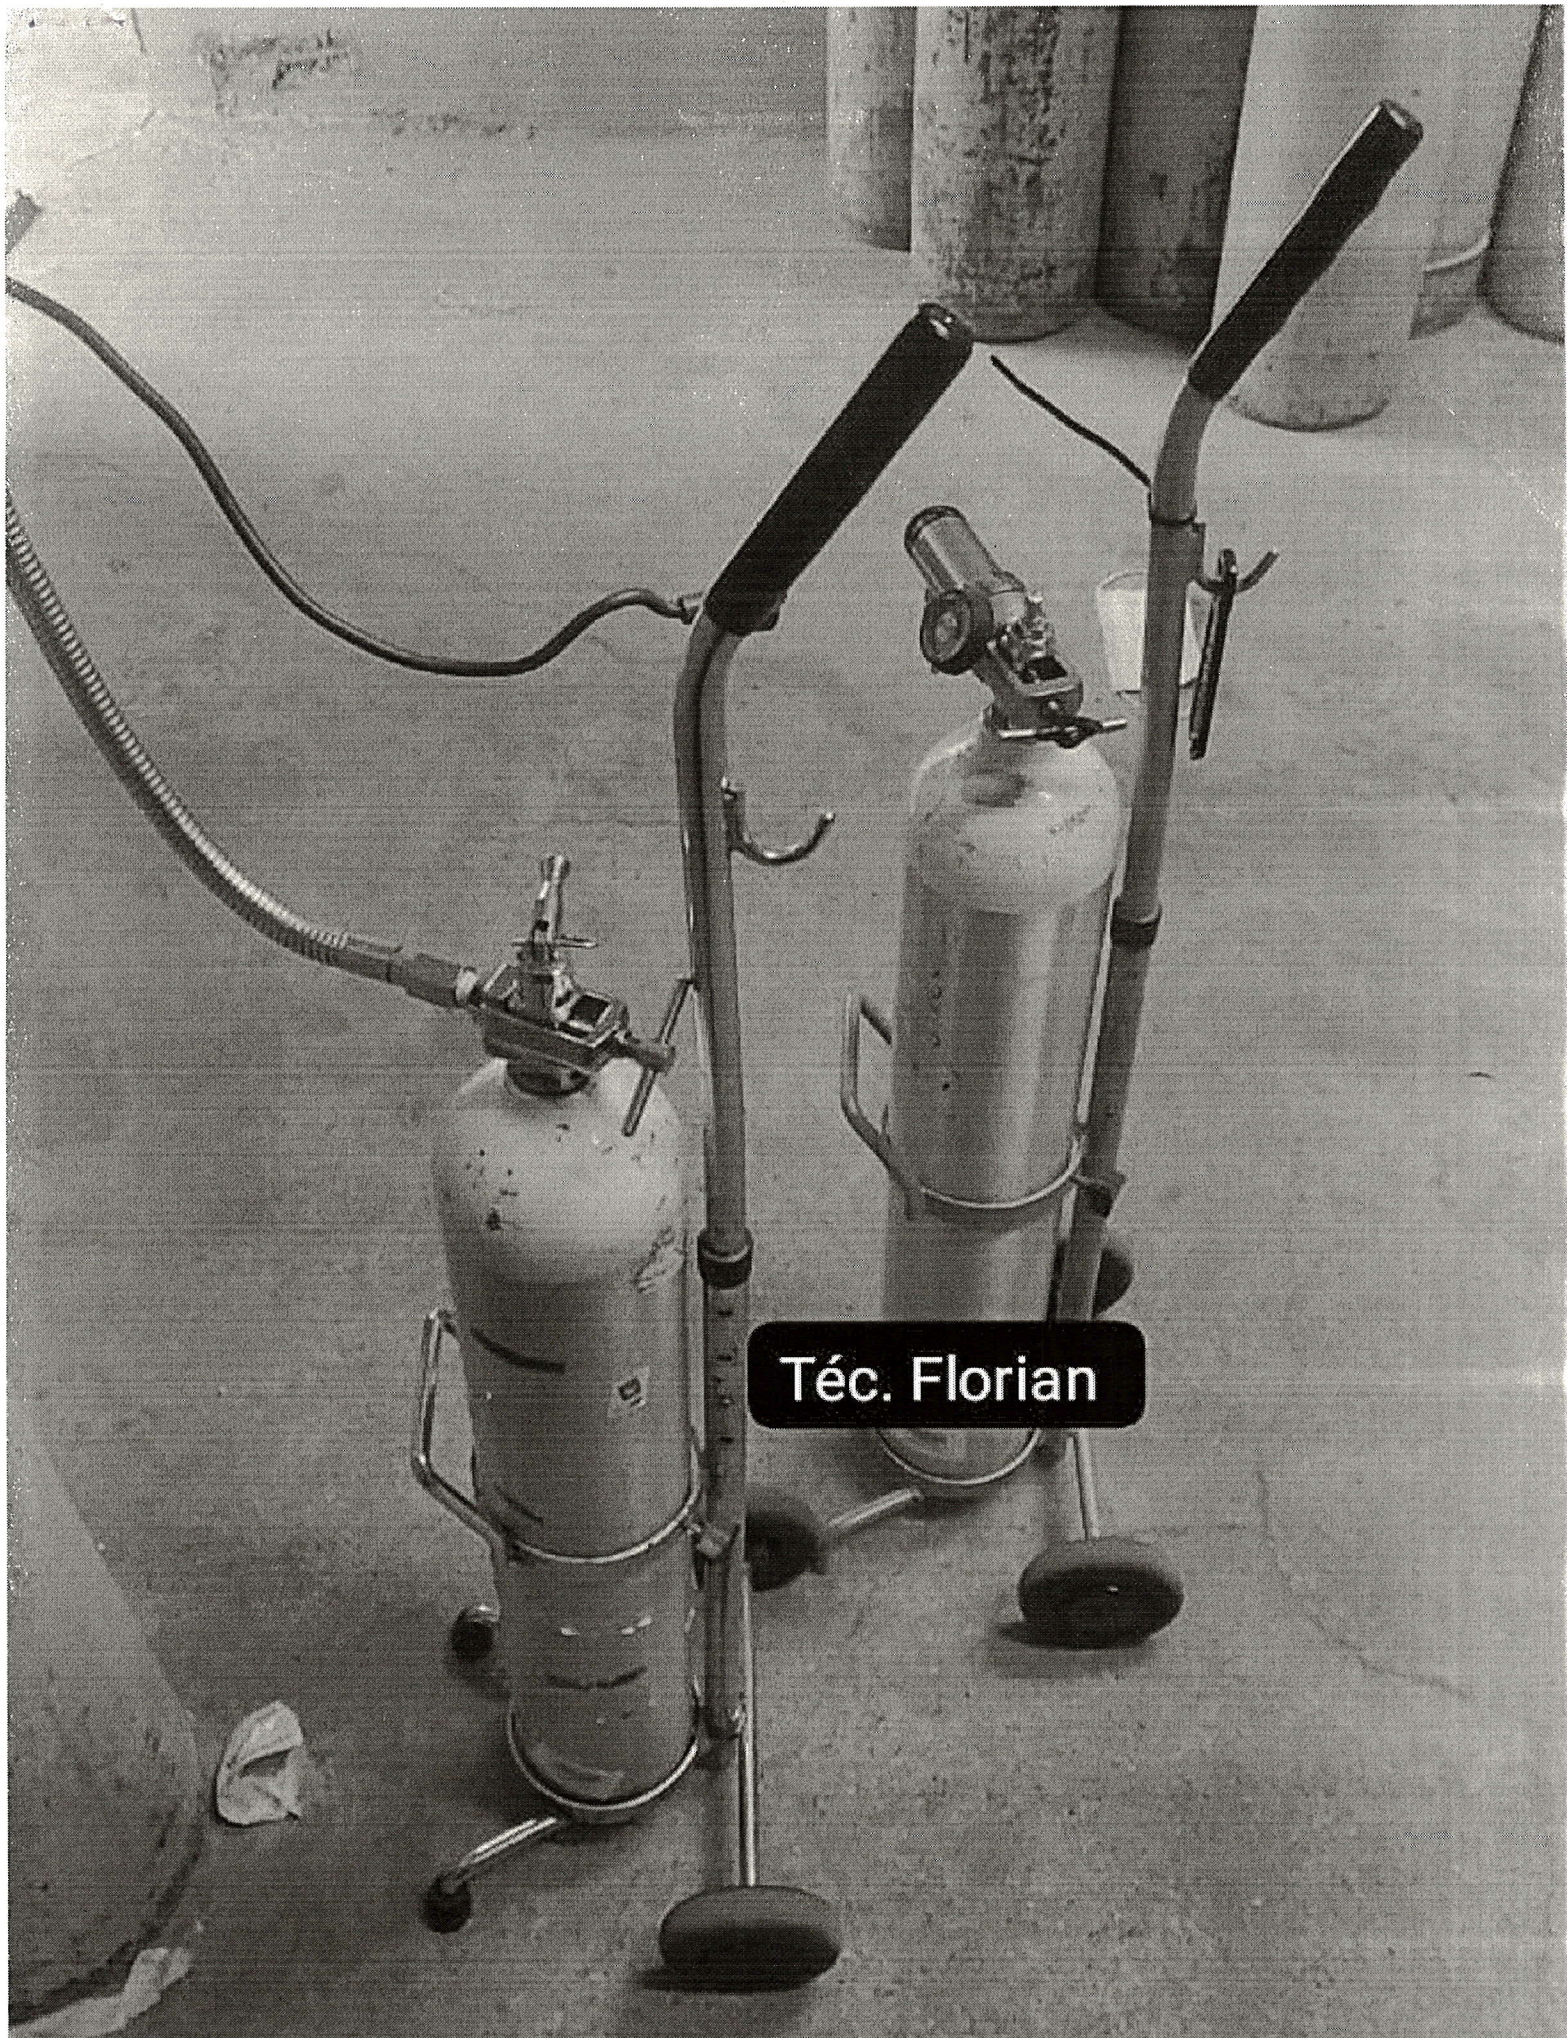

Téc. Florian





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

04/03/2024

Área Solicitante:

Emergencia

**Trabajos a Efectuar**

Ajuste de presión de la temperatura del autoclave de emergencia

**Observaciones**

Se ajustó la presión de la temperatura al autoclave pequeño localizado en la emergencia

Firma del Solicitante



Firma del Técnico









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01

Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

01/03/2024

Área Solicitante:

SALA DE REANIMACION


### Trabajos a Efectuar

Se solicitó la reparación y pintura de los equipamientos del área

### Observaciones

Se sacaron los equipamientos del áreas de reanimación para ajustarlos y pintarlos dejándolos en buen estado

Firma del Solicitante

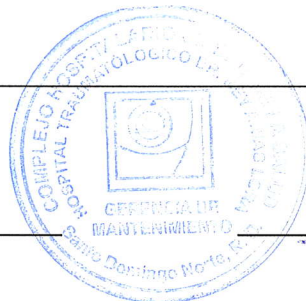

Firma del Técnico









### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:** 11/03/2024

**Área Solicitante:** Sala de espera de intensivo  
Emergencia

#### Trabajos a Efectuar

Montura aire acondicionado Split nuevo en la sala de espera

#### Observaciones

Se montó un aire acondicionado Split en el área de sala de espera

  
Firma del Solicitante



  
Firma del Técnico









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

07/03/2024

Área Solicitante:

Áreas de los autoclave

### Trabajos a Efectuar

Se solicitó el reajuste de la temperatura de autoclave pequeño y cambio de resistencia

### Observaciones


Se cambió la resistencia del autoclave pequeño

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



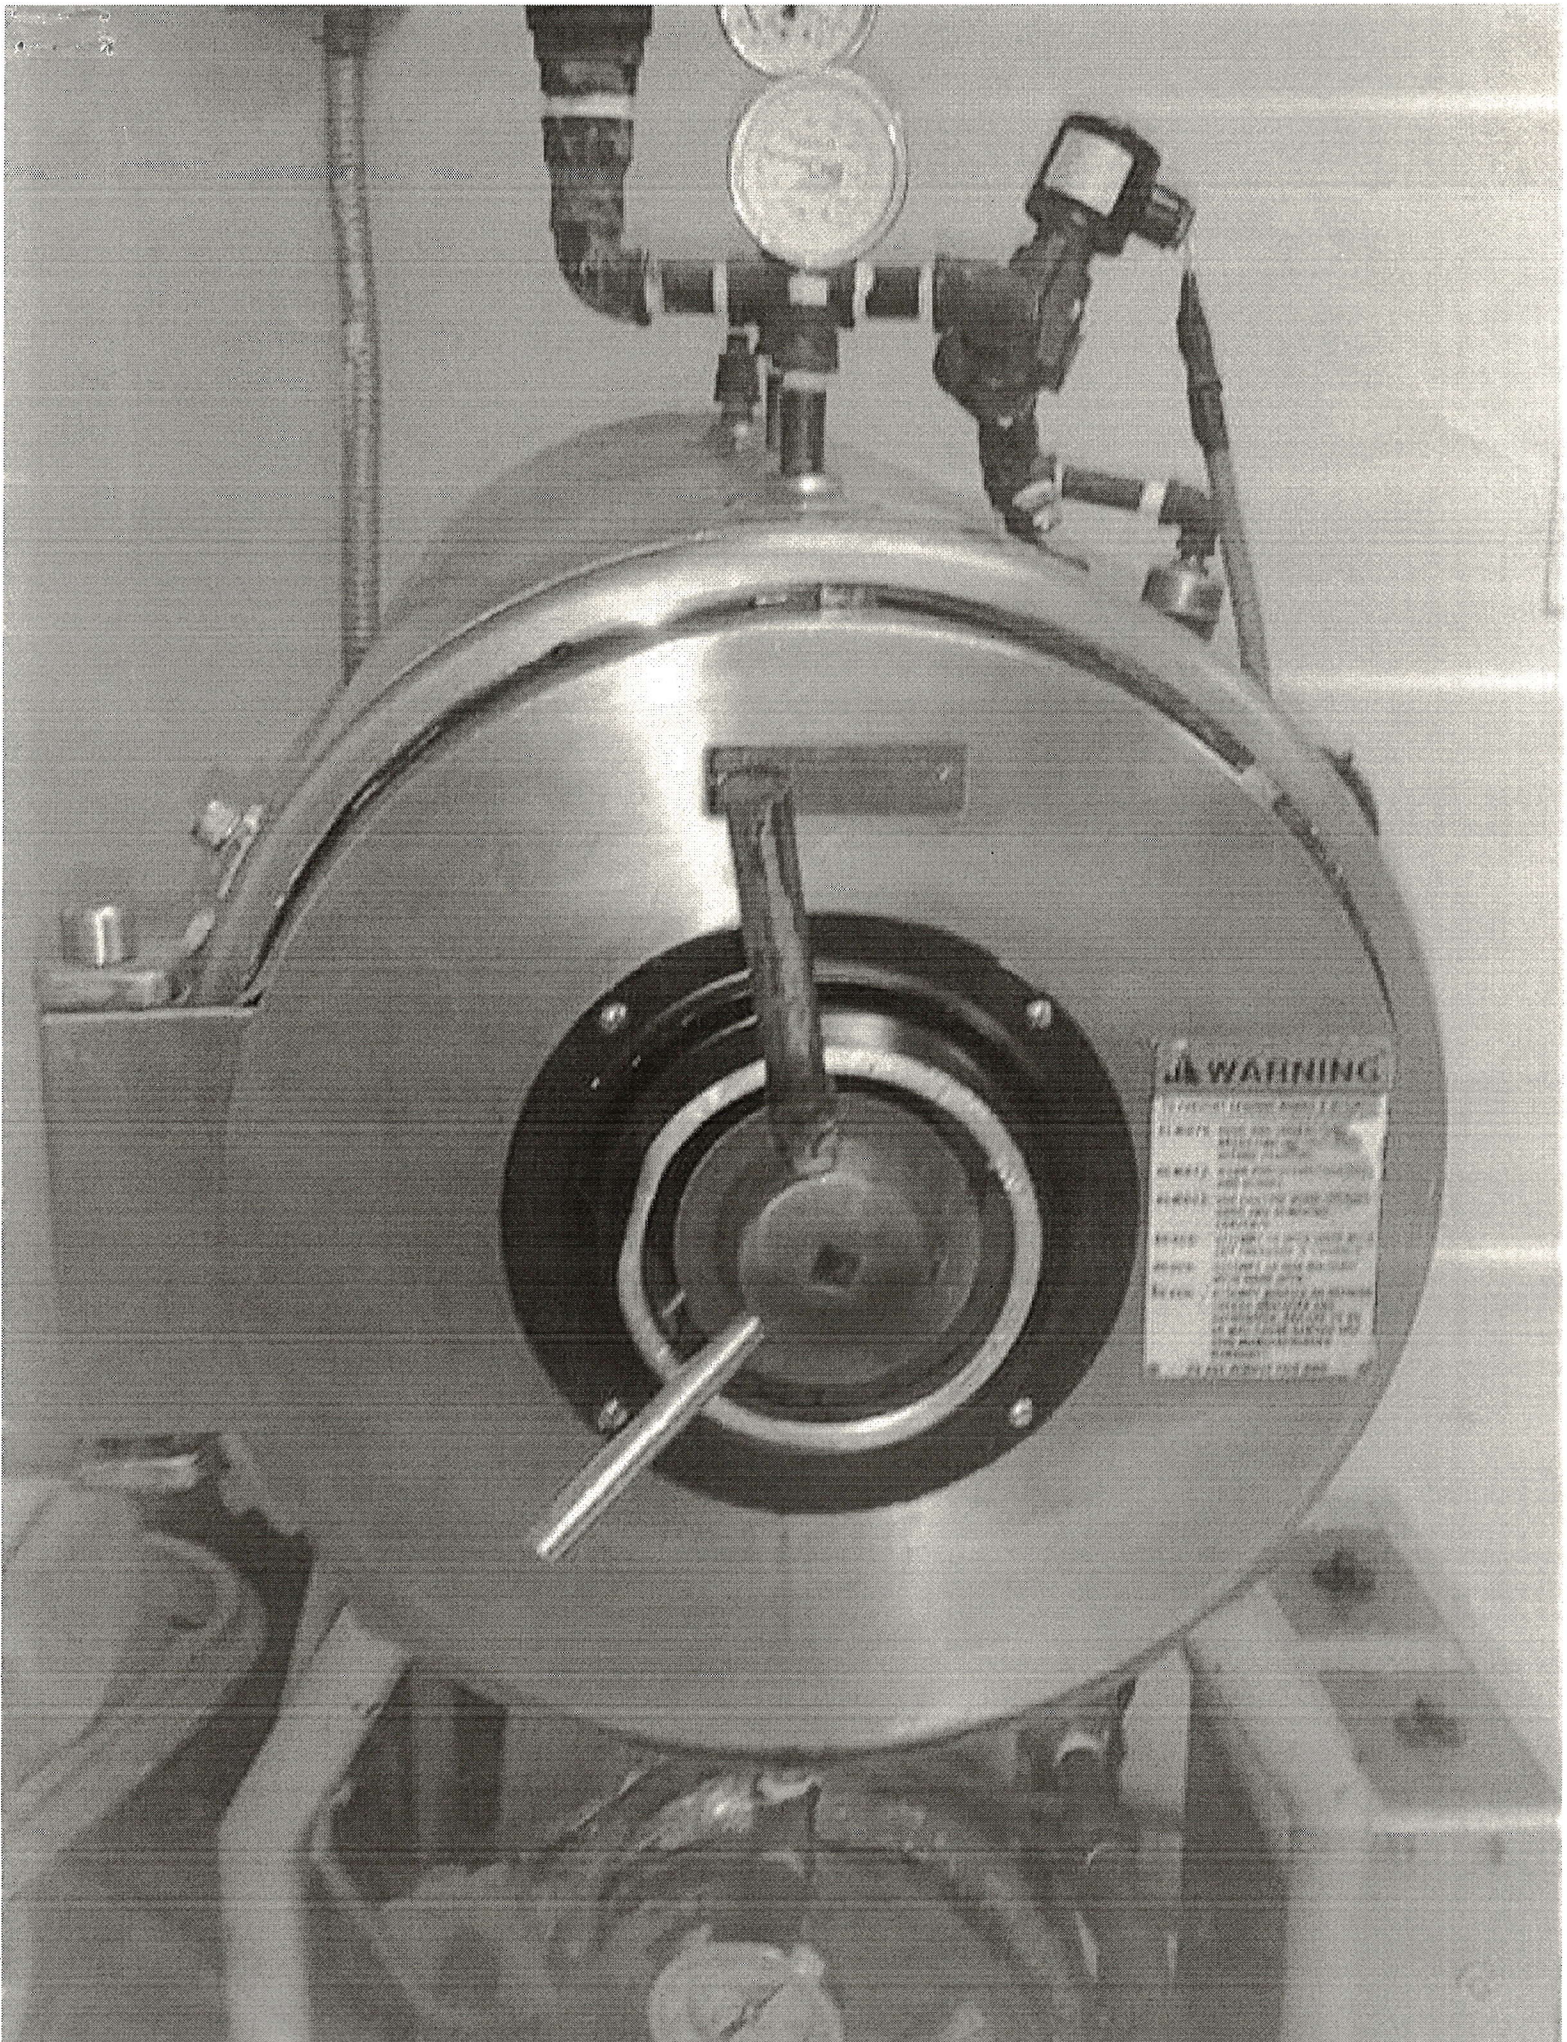

**WARNING**  
This is a high pressure vessel. It is designed to operate at a maximum pressure of 150 psig. Do not exceed this pressure. Do not attempt to open the door while the vessel is under pressure. Do not touch the door or any other part of the vessel while it is under pressure. Do not use the vessel for any purpose other than that intended by the manufacturer. Do not use the vessel if it has been damaged or if it is in any way defective. Do not use the vessel if the pressure gauge is not working properly. Do not use the vessel if the door is not closed properly. Do not use the vessel if the door is not locked properly. Do not use the vessel if the door is not sealed properly. Do not use the vessel if the door is not gasketed properly. Do not use the vessel if the door is not inspected properly. Do not use the vessel if the door is not maintained properly. Do not use the vessel if the door is not repaired properly. Do not use the vessel if the door is not replaced properly. Do not use the vessel if the door is not tested properly. Do not use the vessel if the door is not certified properly. Do not use the vessel if the door is not approved properly. Do not use the vessel if the door is not authorized properly. Do not use the vessel if the door is not permitted properly. Do not use the vessel if the door is not allowed properly. Do not use the vessel if the door is not accepted properly. Do not use the vessel if the door is not approved properly. Do not use the vessel if the door is not authorized properly. Do not use the vessel if the door is not permitted properly. Do not use the vessel if the door is not allowed properly. Do not use the vessel if the door is not accepted properly.





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

11/03/2024

**Área Solicitante:**

Sala de espera de intensivo  
Emergencia

#### Trabajos a Efectuar

Montura de TV / LCD nueva en la sala de espera de intensivo

#### Observaciones


Se montó una televisión nueva en la sala de espera

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**



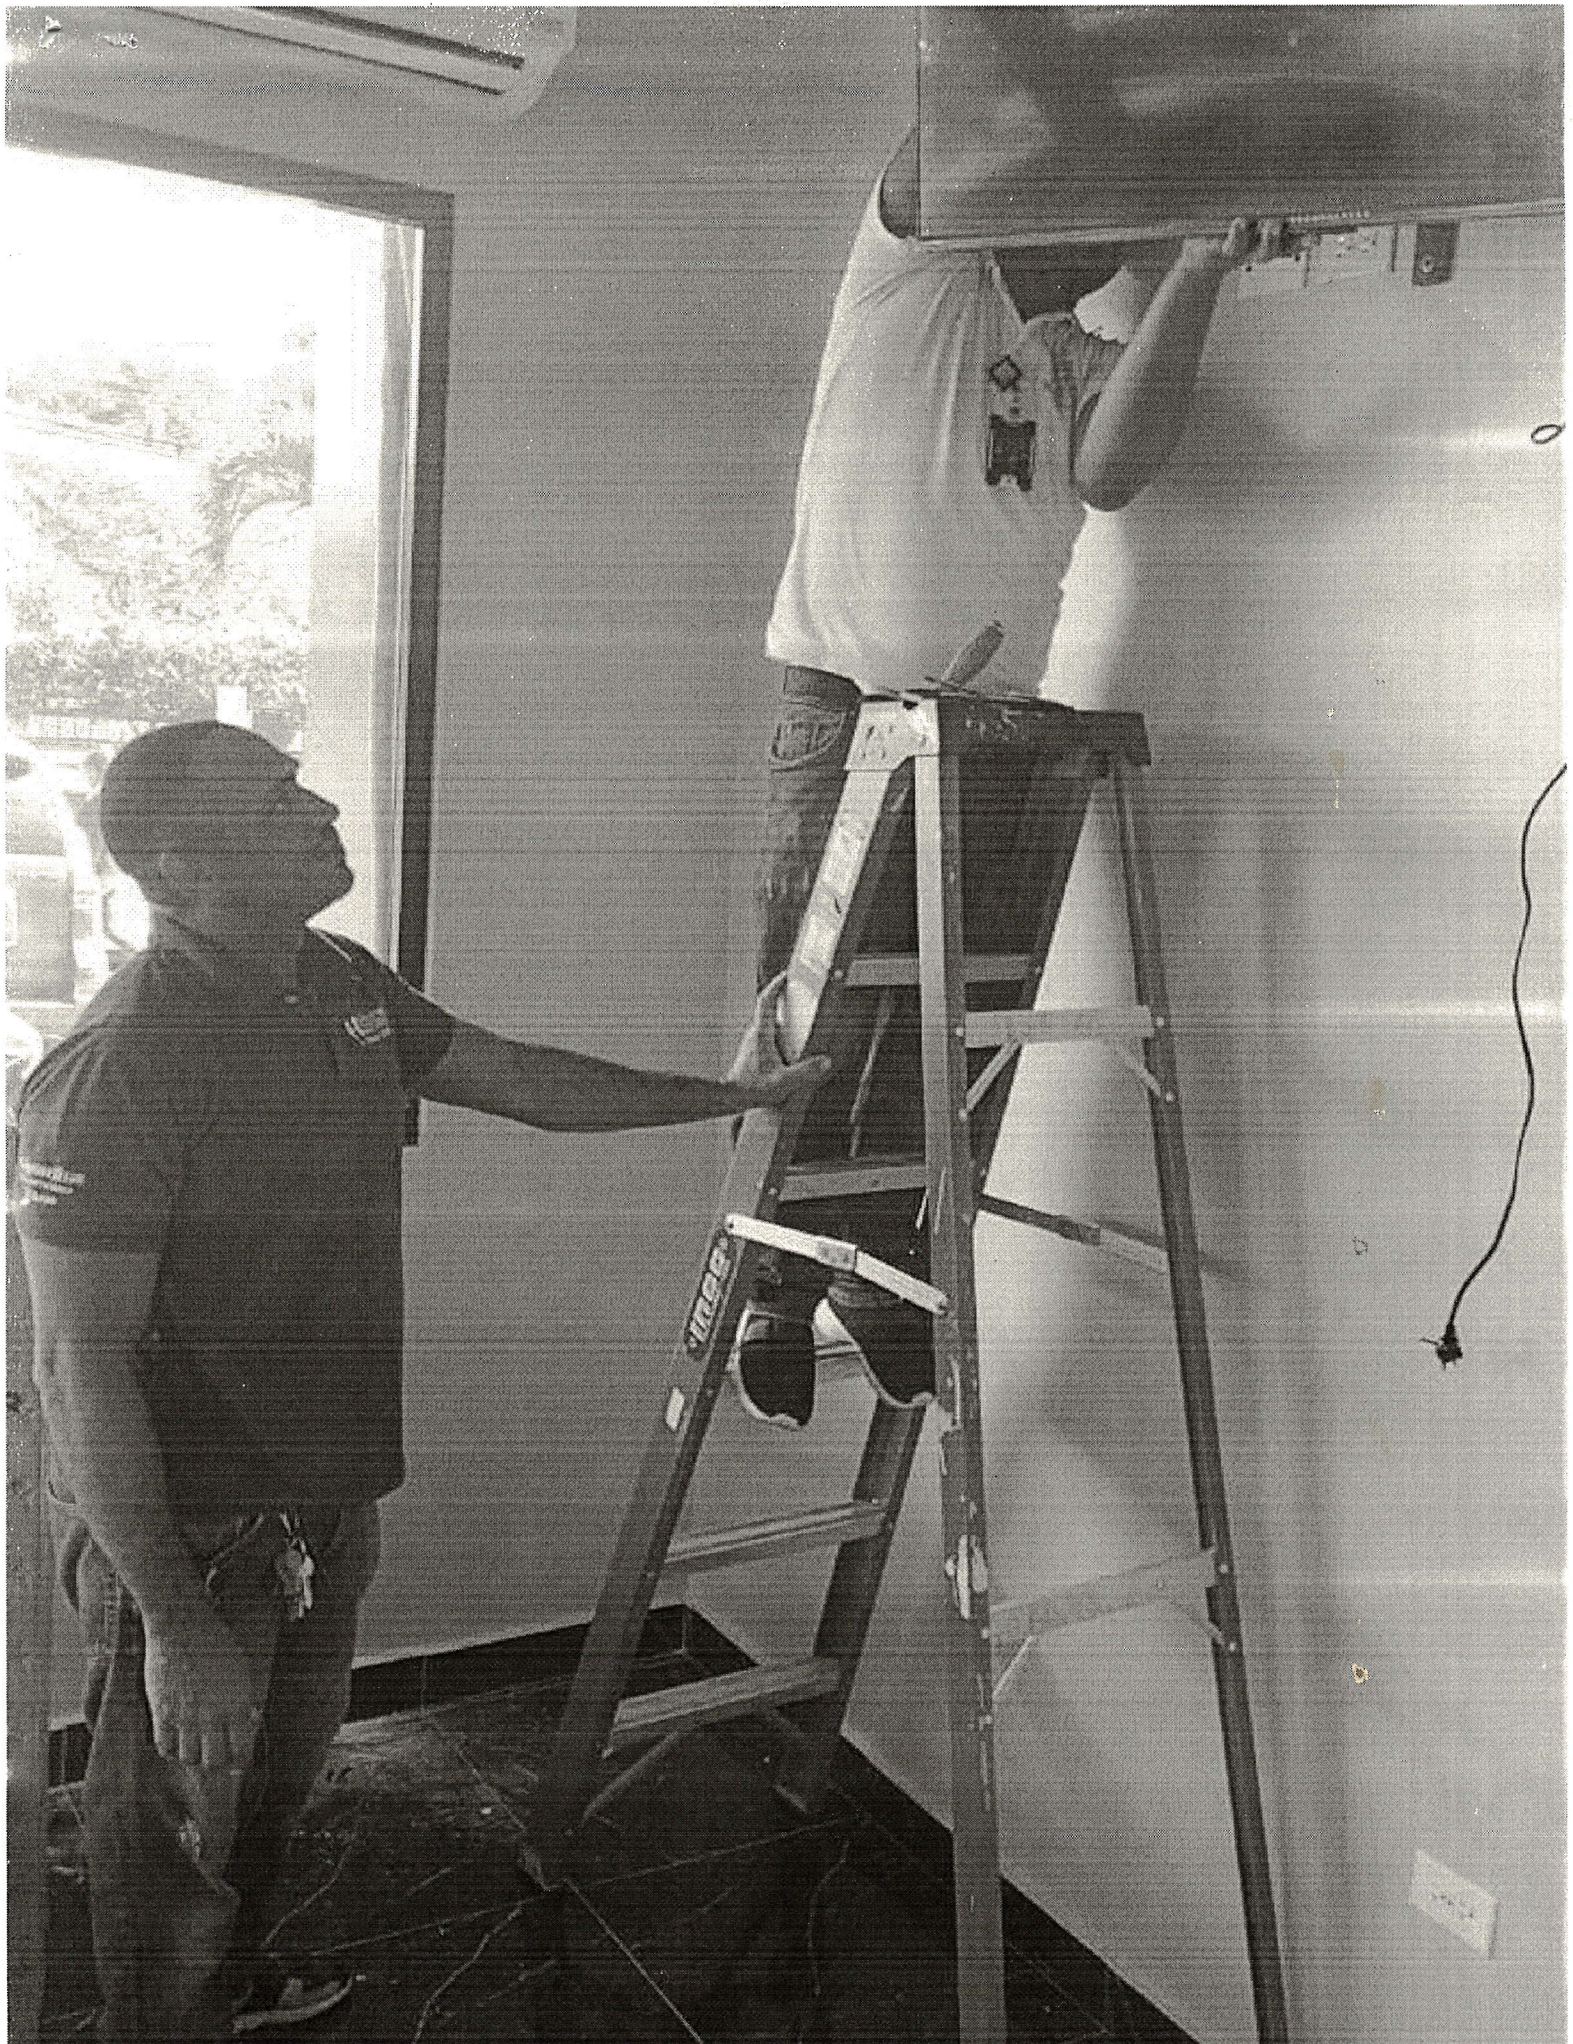





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

26/03/2024

**Área Solicitante:**

Torre de enfriamiento

**Trabajos a Efectuar**

Se reparó la parte estructural de la torre de enfriamiento aplicándole fibra de vidrio

**Observaciones**

se aplicó fibra a la parte que está en liqueo de la torre

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

15/03/2024

Área Solicitante:

Pasillo pos-quirúrgico


### Trabajos a Efectuar

Soldadura de tope a la puerta que se comunica a pos-quirúrgico para que habrá para un solo lado

### Observaciones

se le coloco un tope a la puerta de acero inoxidable

Firma del Solicitante

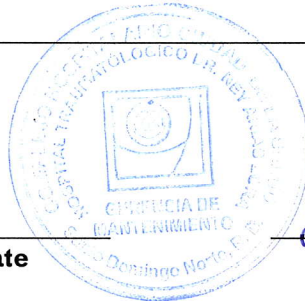

Firma del Técnico









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento DADM FO-018 Versión: 01**

**Fecha de aprobación: 14/03/2019**

**Fecha Realización:** 06/03/2024

**Área Solicitante:** Emergencia

**Trabajos a Efectuar**

**Se solicitó el llenado de oxigeno portátiles**

**Observaciones**

**Se llenaron los portátiles de oxigeno del área de emergencia**

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

### Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización: 24/03/2024

Área Solicitante: Área de hemodiálisis

#### Trabajos a Efectuar

Se cambió el carbón activado de unos de los filtro de la unidad y cambio de las tres membrana del tratamiento de agua en hemodiálisis

#### Observaciones

Se actualizo el sistema de agua en hemodiálisis dejándolo todo en función




*[Handwritten signature]*

Firma del Solicitante

*[Handwritten signature]*

Firma del Técnico



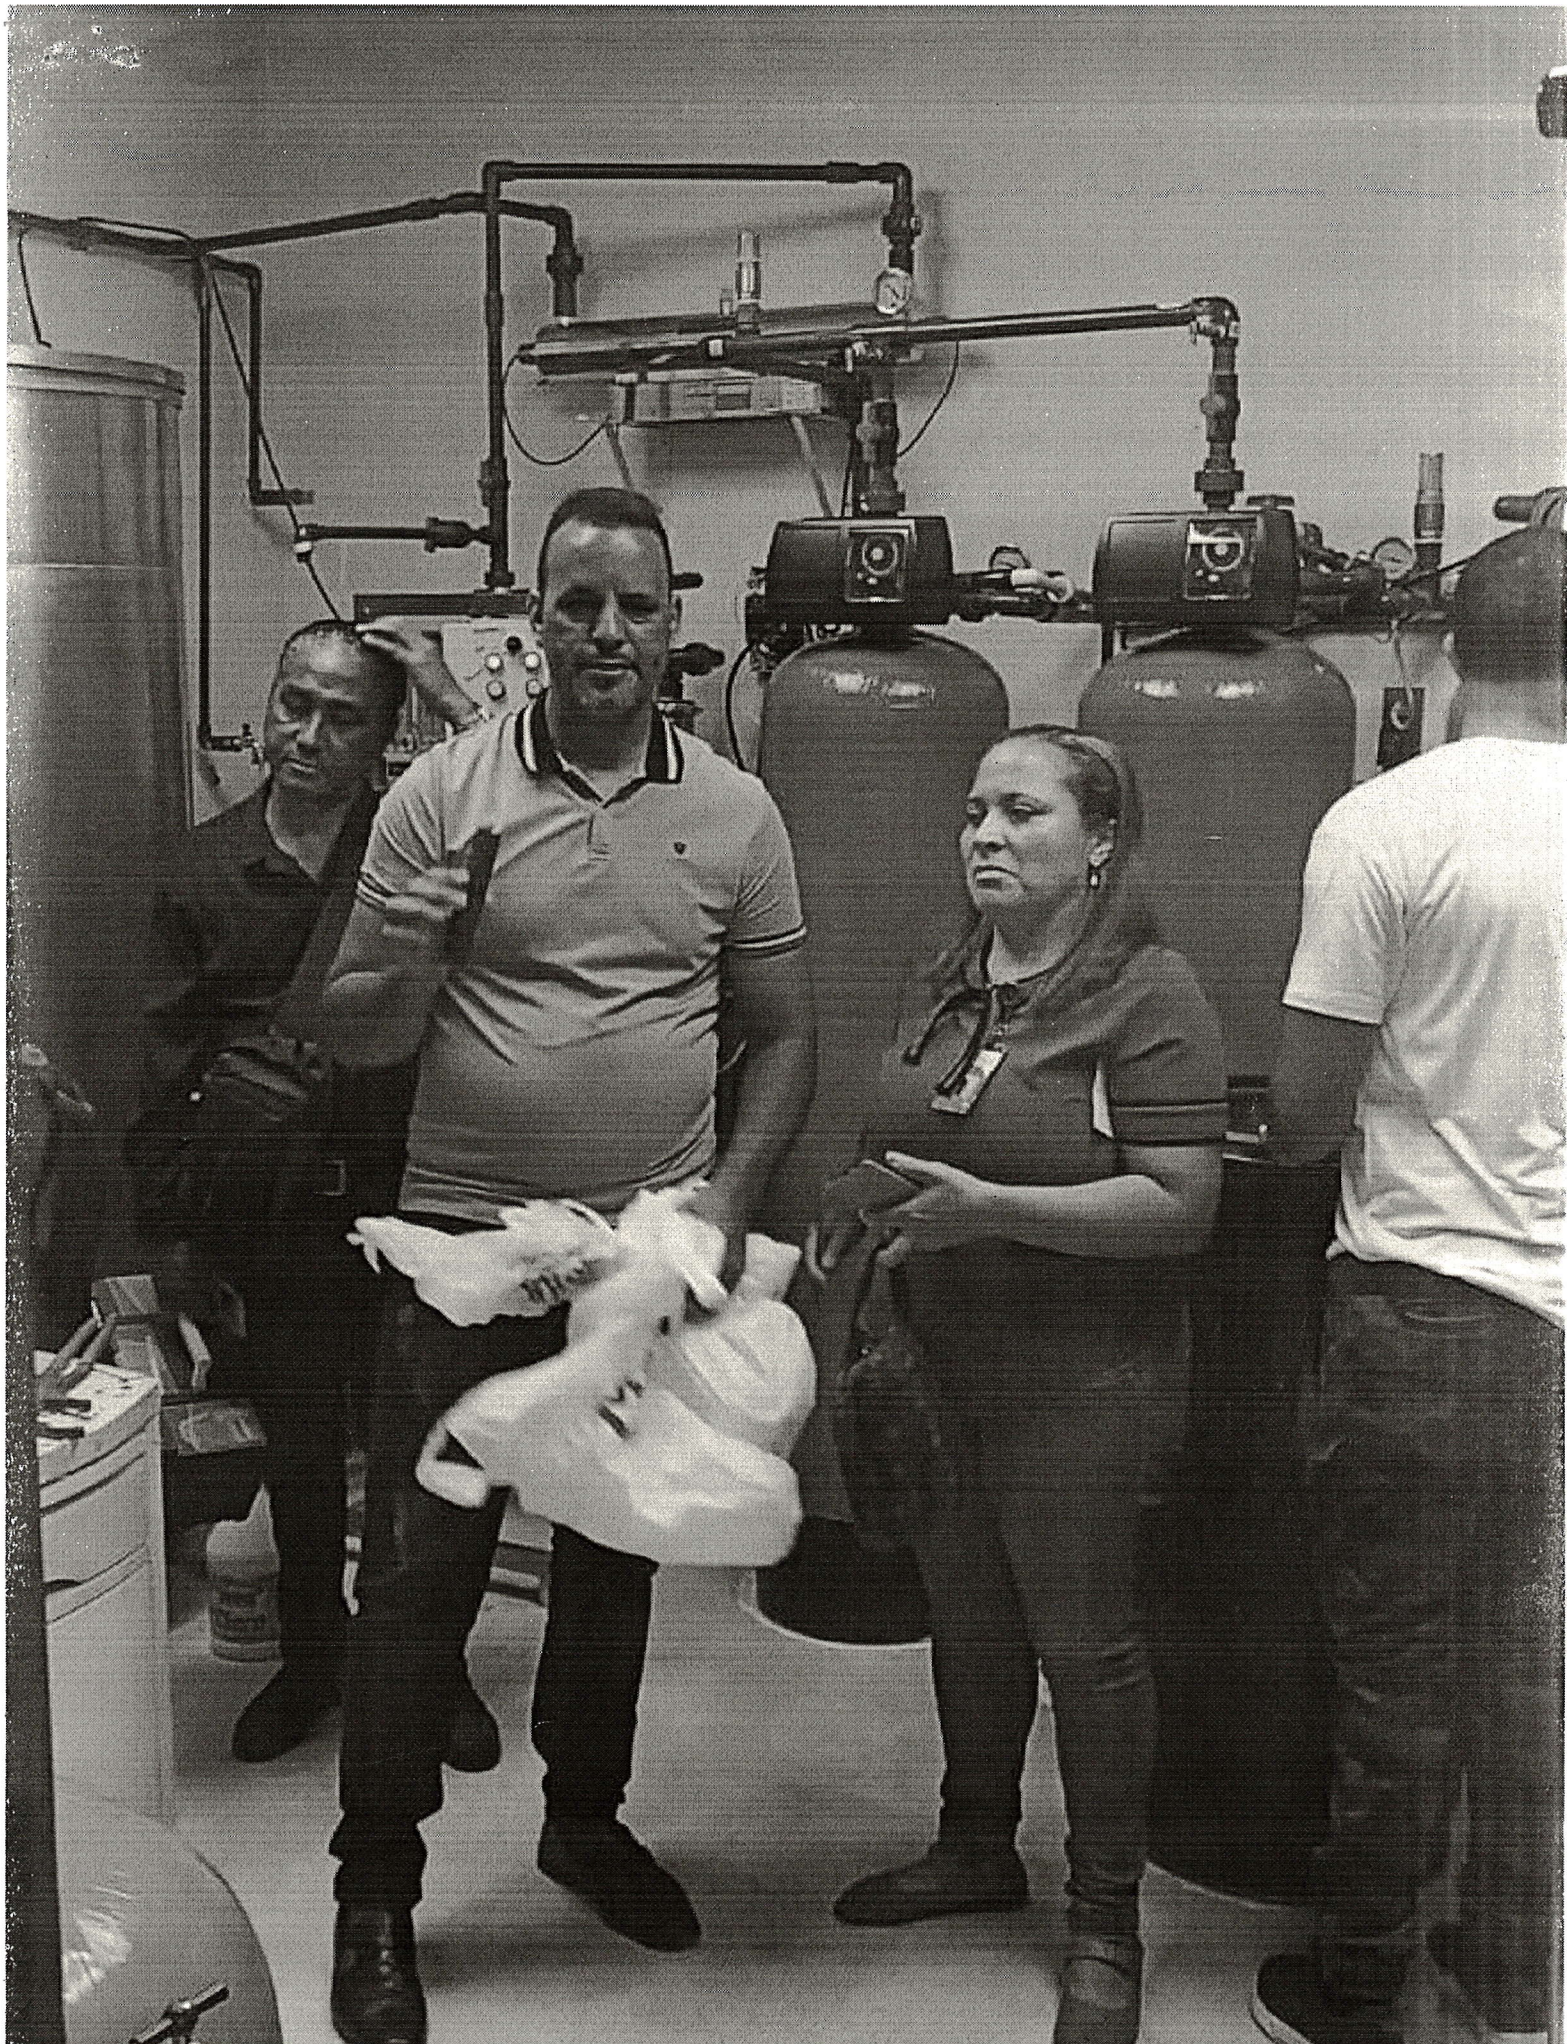





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

25/03/2024

Área Solicitante:

Área de hemodiálisis

### Trabajos a Efectuar

Se desinfecto los tanques de agua en el área de hemodiálisis

### Observaciones


Se le aplico producto de solución diluido en los tanque se utilizó jabón neutro

Firma del Solicitante



Firma del Técnico



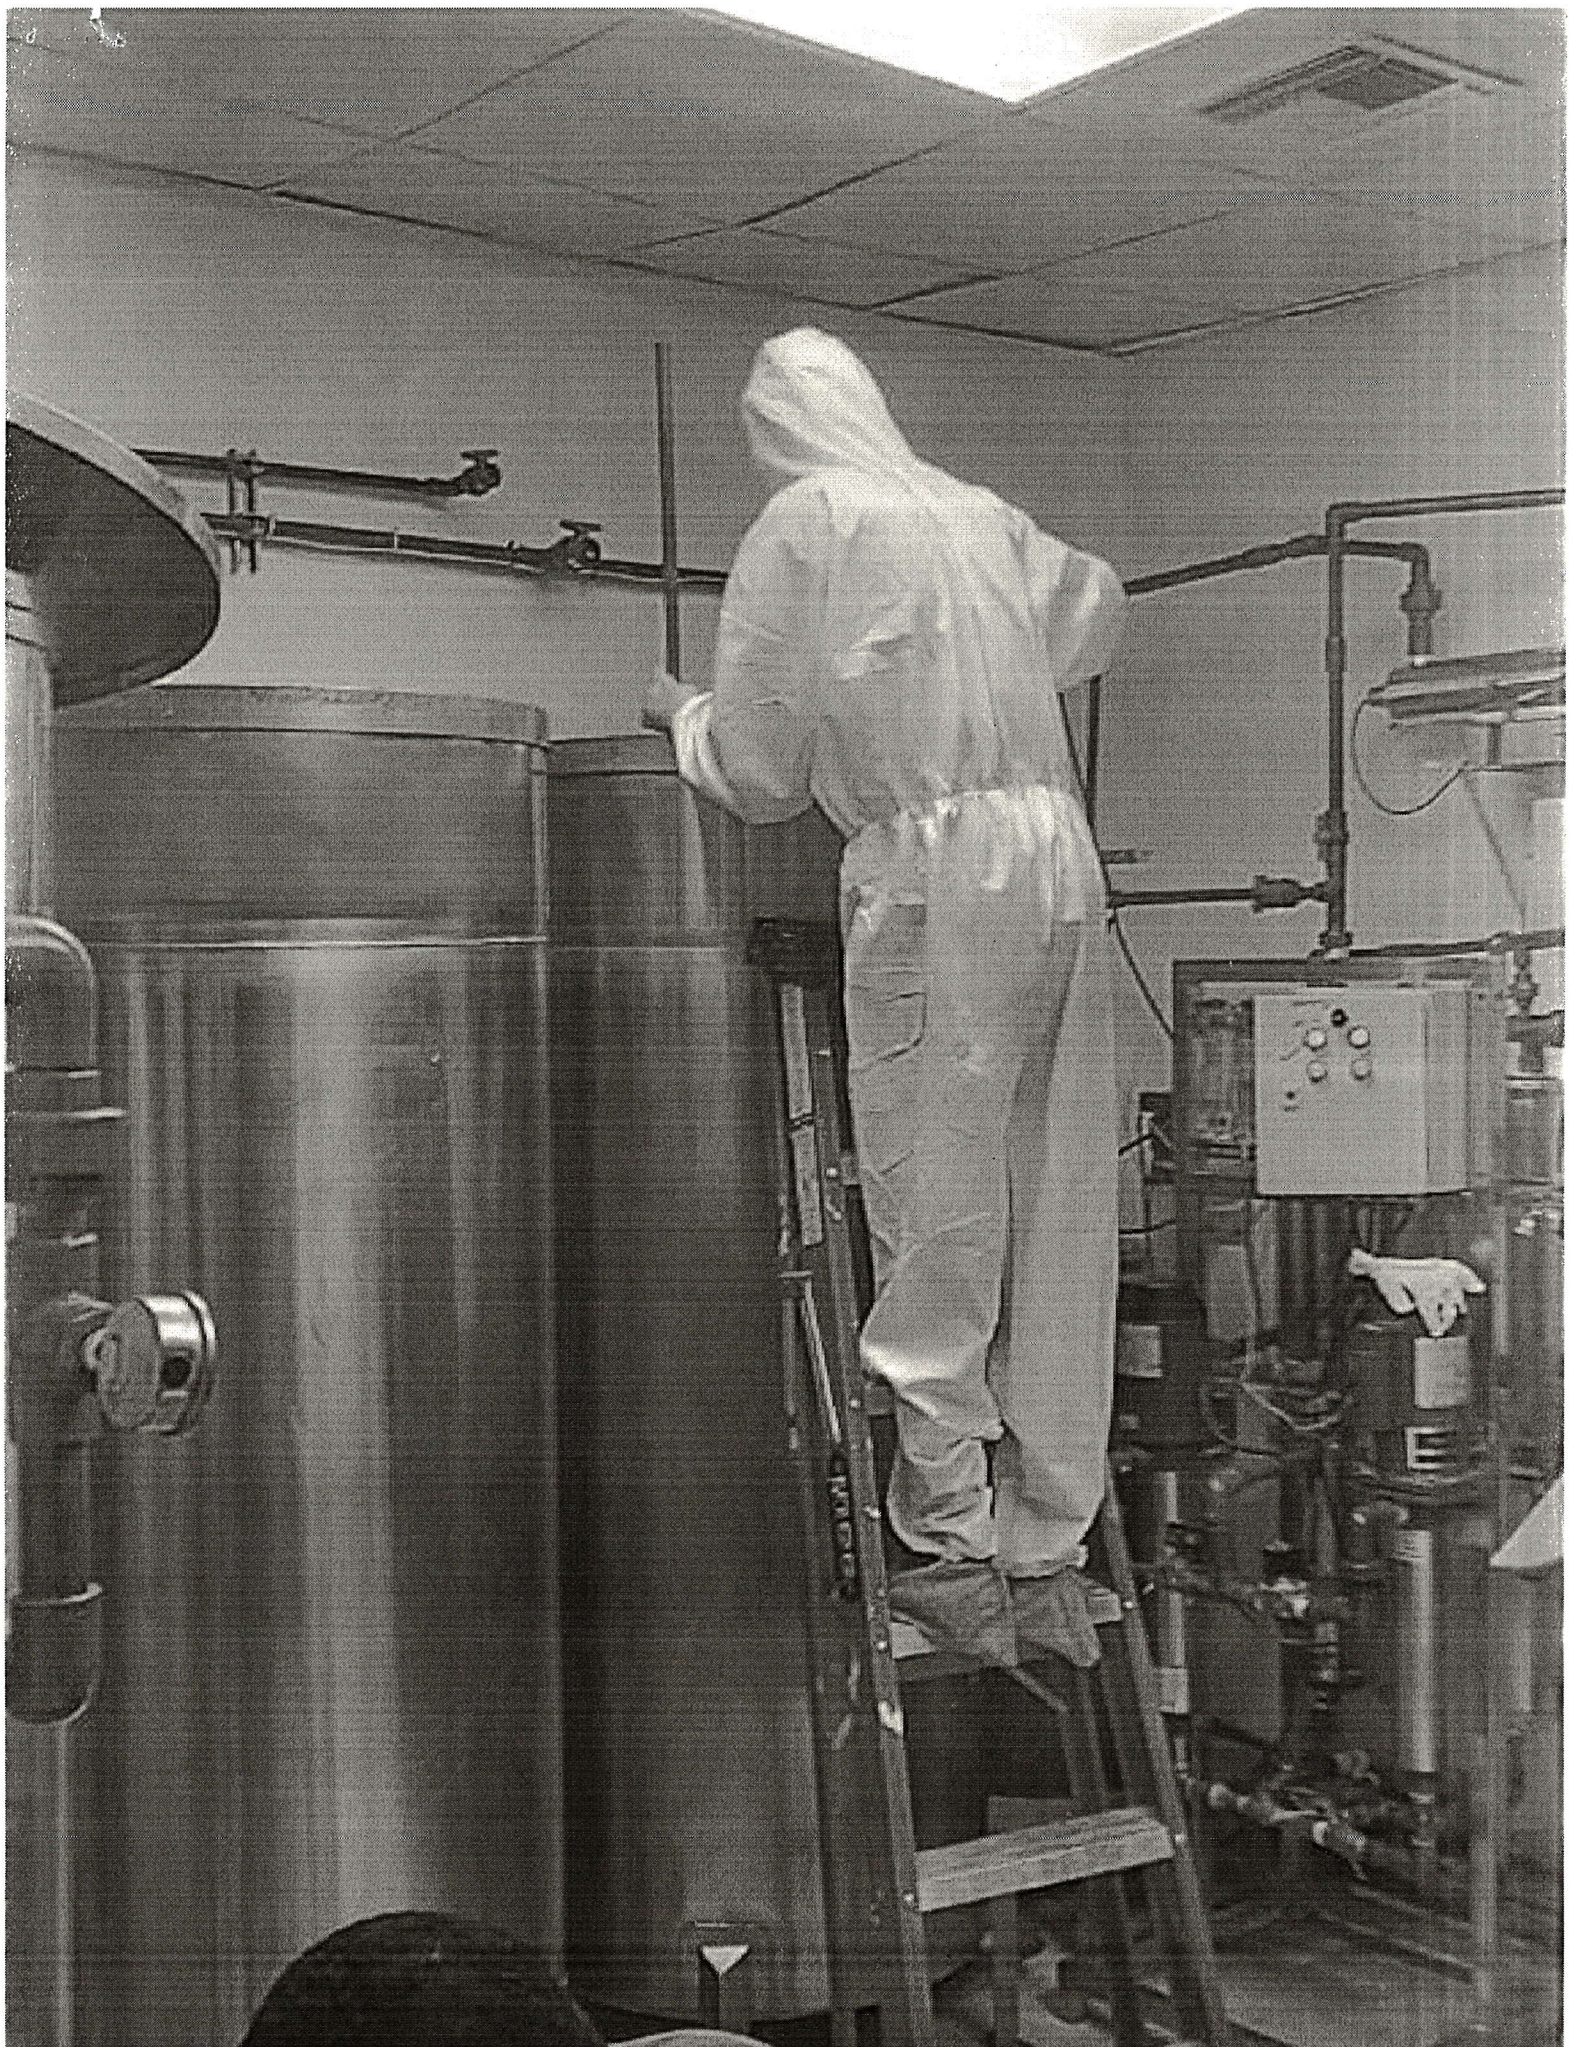





**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

## Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

Fecha Realización:

13/03/2024

Área Solicitante:

Habitación 415

### Trabajos a Efectuar

Se sustituyó la llave de la ducha tipo mono mando de la habitación 415 por deterioro de la misma

### Observaciones

La llave no estaba funcionando por lo que se procedió a sustituirla por un nueva

Firma del Solicitante



Firma del Técnico









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

26/03/2024

**Área Solicitante:**

Área de patio español

**Trabajos a Efectuar**

Se instaló una bomba de agua en la fuente del patio español

**Observaciones**

La fuente quedo en función

**Firma del Solicitante**



**Firma del Técnico**









**SNS**  
SERVICIO NACIONAL  
DE SALUD

**Formulario para Solicitud de Servicio de Mantenimiento**

DADM-FO-018 Versión: 01-Fecha de aprobación: 14/03/2019

**Fecha Realización:**

15/03/2024

**Área Solicitante:**

Emergencia


**Trabajos a Efectuar**

Se Pintó las reguilas en el áreas de emergencia de amarillo

**Observaciones**

se pintó de amarillo las rejillas del área de emergencia

**Firma del Solicitante**

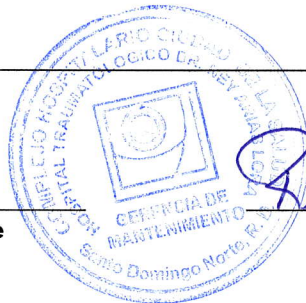

**Firma del Técnico**



