

FECHA: 15/04/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

Área: Departamento de Mantenimiento

Nombre de la Actividad: Informe sobre los Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivos.

Código POA (Si aplica):

INTRODUCCIÓN

Mantenimiento: es el proceso que se lleva a cabo para que un elemento, o unidad de producción, pueda continuar funcionando de manera óptima.

La realización de un correcto mantenimiento es necesario en todas las actividades económicas, además de que exige una serie de gastos por parte de la organización.

El mantenimiento es necesario para evitar fallos en el proceso productivo que generen mayores costes. Por esa razón, como veremos más adelante, los productores pueden monitorear frecuentemente sus equipos para actuar antes de que se sucedan los desperfectos.

OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo presentar el mantenimiento hospitalario del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza 2024, garantizando beneficios a los servicios de salud de manera más Eficiente, Conveniente y con Calidad, Percibiendo los avances realizados a través de dichos mantenimientos.

METODOLOGIA (Si aplica)

Tomando como punto de referencia el plan de mantenimiento sometido el año en curso (2024). El departamento de mantenimiento y reparaciones se ha enfocado en dar fiel cumplimiento a los trabajos que ya se tenían agendados según el plan de mantenimiento 2024

DESARROLLO / HALLAZGOS

A continuación, los trabajos realizados:

Esta es la gestión del Mantenimiento preventivo de las redes MT que alimentan los transformadores PM de los hospitales Pediátrico y Materno.

Además, se gestionó para el cambio de los CUT OUT de 200 amp. Por cuchillas monopolares de más capacidad para evitar los constantes disparos por la sobre carga en dicho ramal:




Punto de interconexión, antes de realizar los trabajos de cambio de CUT OUT por cuchillas monopolares:



Personal de Edeeste en plena ejecución de los trabajos programados y coordinados con el personal de mantenimiento. Del hospital Hugo Mendoza y Reynaldo Almánzar:



Mantenimiento Correctivo a manejadores de la azotea:

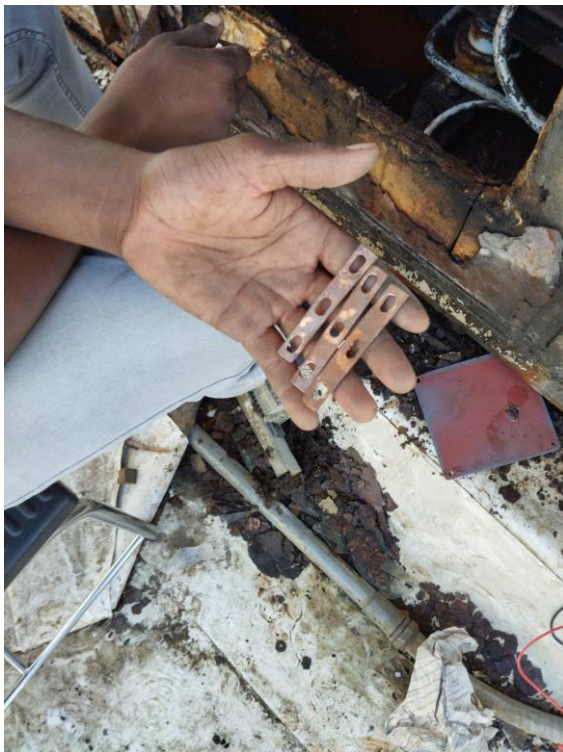

Personal en los trabajos de mantenimiento a los UPS que están instalados en los diferentes puntos de nuestro hospital:




Trabajos de mantenimiento general en varios de los baños del área de emergencia:



Trabajos de mantenimiento a diferentes tuberías del área de potabilización:



Parte del pasillo del área de emergencia, luego de haberle dado un mantenimiento de pintura:

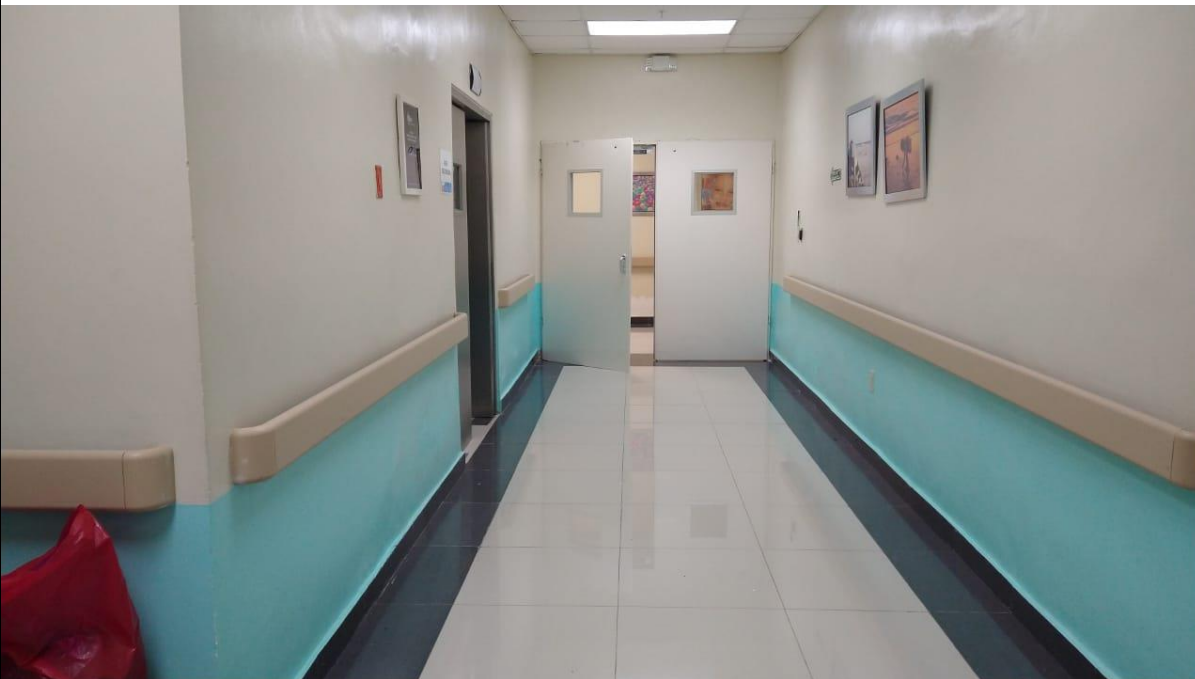

Personal del área de Mantenimiento y Reparaciones en plenos trabajos de remozamiento de los baños de emergencia:



Trabajos de remozamiento al pasillo del área de mantenimiento y almacén:



RESULTADOS / CONCLUSIONES

Eliminar los costes innecesarios generados por un mantenimiento inadecuado, reducir el número de averías, aumentar la disponibilidad de la maquinaria y mejorar la estabilidad del proceso productivo.

RECOMENDACIONES

Dar mayor sentido al trabajo, buscando generar compromiso y responsabilidad, potenciando la calidad en el hospital.

ANEXOS (Si aplica)

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

Juan Rosario
Encargado de Mantenimiento

Elaborado por
(Nombre y apellido)