

Mantenimiento correctivo cambio de transformador sala de espera de dirección 15/02/2025.





Mantenimiento Correctivo cambio de lámpara en el pasillo de observación 16/02/2025.





Mantenimiento correctivo cambio de lámpara estilización central de equipo 18/02/2025.





Mantenimiento correctivo cambio de transformador área de parto 18/02/2025.



Mantenimiento correctivo cambio de tapa de toma corriente en sala de observación
18/02/2025.






Mantenimiento correctivo cambio de tubo led cocina 18/02/2025.





Mantenimiento correctivo Manómetro-oxígeno en sala de observación 18/02/2025.

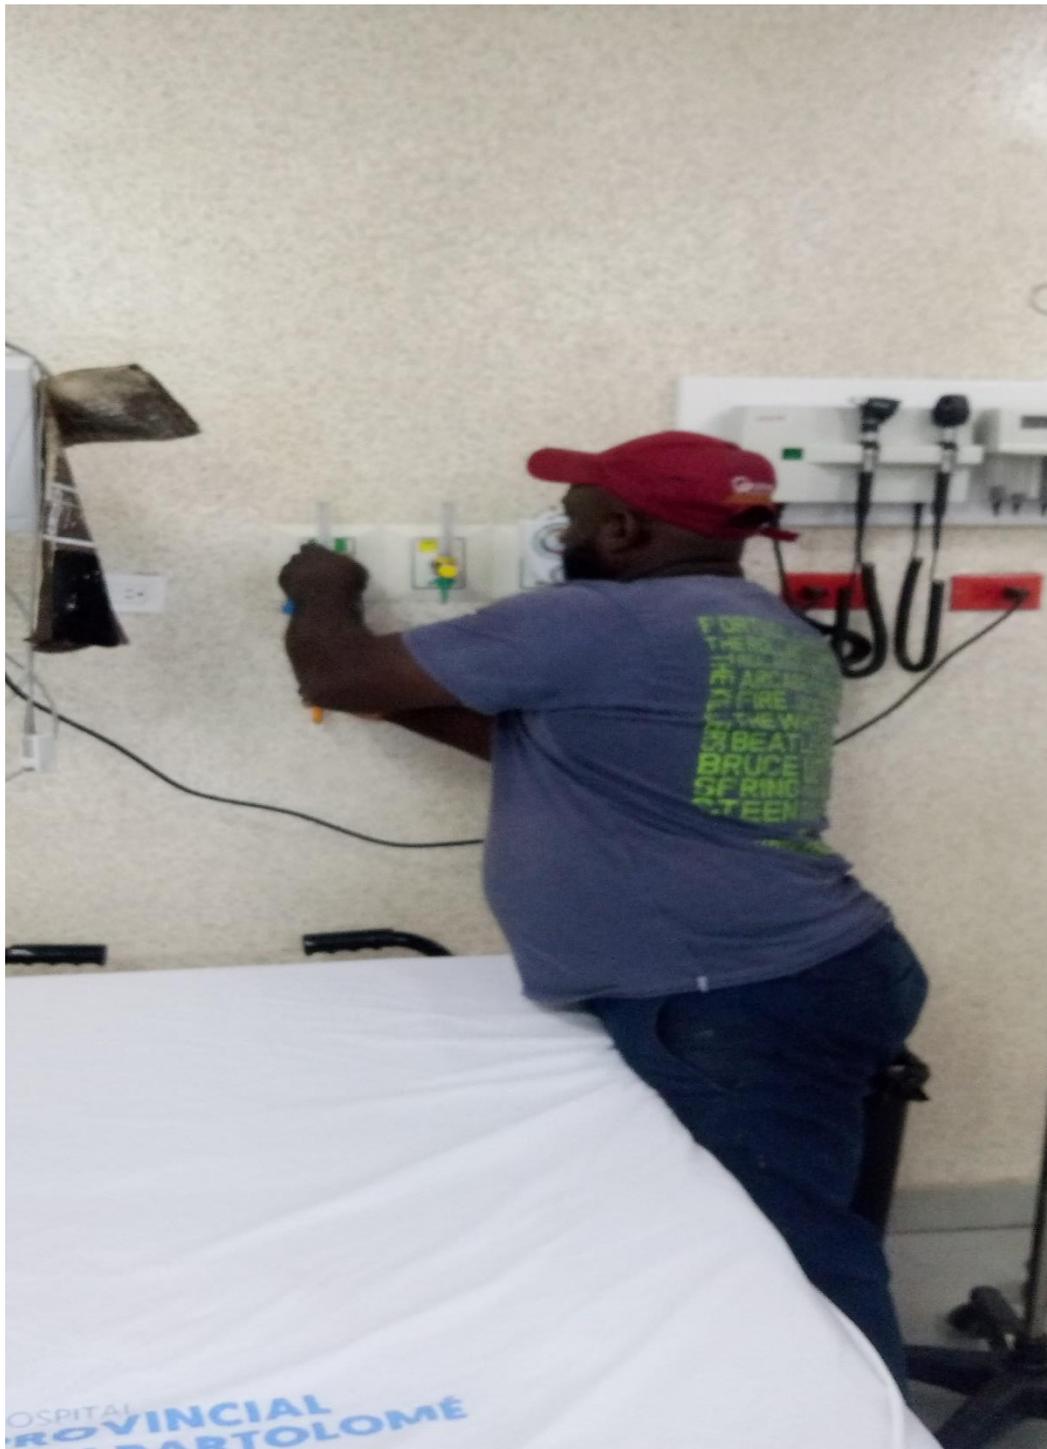

Mantenimiento correctivo cambio de posta candado de almacén 24/02/2025.







Mantenimiento preventivo cambio de posta candado de farmacia 24/02/2025.





Densificación Quirófano de cirugía general 10/02/2025.







Fumigación en Pasillo de consulta 10/02/2025.



Fumigación en pasillo del laboratorio 10/02/2025.



Fumigación en el exterior del hospital 10/02/2025.



